


令和7年度

嶋之越地区海岸水門保守点検（機械設備）業務委託

設 計 図 面（縮小図）

当 初

沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

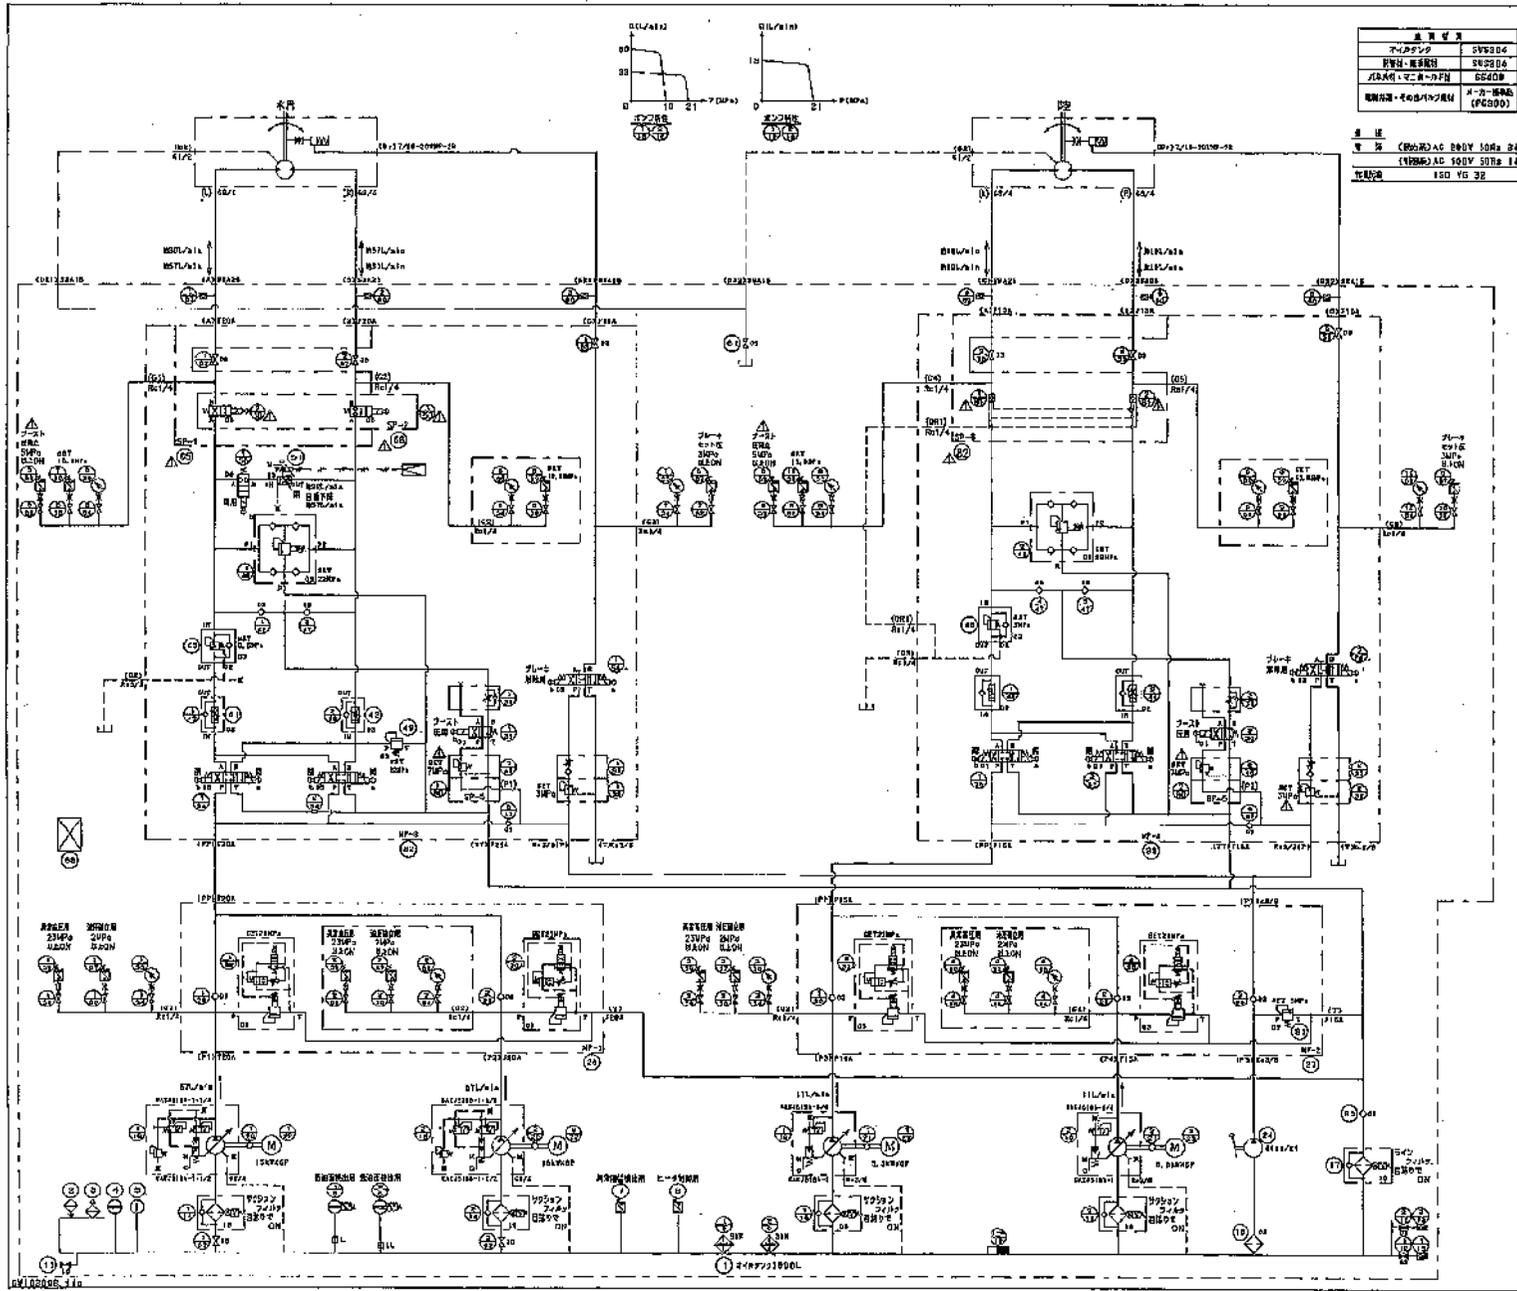

仕様	
電源	(100V) AC 100V 50Hz 2A
消費電力	(100V) AC 100V 50Hz 1.0
外形寸法	150 100 30

部品番号	部品名	数量	単位	備考
1	抵抗器	1	個	
2	抵抗器	1	個	
3	抵抗器	1	個	
4	抵抗器	1	個	
5	抵抗器	1	個	
6	抵抗器	1	個	
7	抵抗器	1	個	
8	抵抗器	1	個	
9	抵抗器	1	個	
10	抵抗器	1	個	
11	抵抗器	1	個	
12	抵抗器	1	個	
13	抵抗器	1	個	
14	抵抗器	1	個	
15	抵抗器	1	個	
16	抵抗器	1	個	
17	抵抗器	1	個	
18	抵抗器	1	個	
19	抵抗器	1	個	
20	抵抗器	1	個	
21	抵抗器	1	個	
22	抵抗器	1	個	
23	抵抗器	1	個	
24	抵抗器	1	個	
25	抵抗器	1	個	
26	抵抗器	1	個	
27	抵抗器	1	個	
28	抵抗器	1	個	
29	抵抗器	1	個	
30	抵抗器	1	個	
31	抵抗器	1	個	
32	抵抗器	1	個	
33	抵抗器	1	個	
34	抵抗器	1	個	
35	抵抗器	1	個	
36	抵抗器	1	個	
37	抵抗器	1	個	
38	抵抗器	1	個	
39	抵抗器	1	個	
40	抵抗器	1	個	
41	抵抗器	1	個	
42	抵抗器	1	個	
43	抵抗器	1	個	
44	抵抗器	1	個	
45	抵抗器	1	個	
46	抵抗器	1	個	
47	抵抗器	1	個	
48	抵抗器	1	個	
49	抵抗器	1	個	
50	抵抗器	1	個	
51	抵抗器	1	個	
52	抵抗器	1	個	
53	抵抗器	1	個	
54	抵抗器	1	個	
55	抵抗器	1	個	
56	抵抗器	1	個	
57	抵抗器	1	個	
58	抵抗器	1	個	
59	抵抗器	1	個	
60	抵抗器	1	個	
61	抵抗器	1	個	
62	抵抗器	1	個	
63	抵抗器	1	個	
64	抵抗器	1	個	
65	抵抗器	1	個	
66	抵抗器	1	個	
67	抵抗器	1	個	
68	抵抗器	1	個	
69	抵抗器	1	個	
70	抵抗器	1	個	
71	抵抗器	1	個	
72	抵抗器	1	個	
73	抵抗器	1	個	
74	抵抗器	1	個	
75	抵抗器	1	個	
76	抵抗器	1	個	
77	抵抗器	1	個	
78	抵抗器	1	個	
79	抵抗器	1	個	
80	抵抗器	1	個	
81	抵抗器	1	個	
82	抵抗器	1	個	
83	抵抗器	1	個	
84	抵抗器	1	個	
85	抵抗器	1	個	
86	抵抗器	1	個	
87	抵抗器	1	個	
88	抵抗器	1	個	
89	抵抗器	1	個	
90	抵抗器	1	個	
91	抵抗器	1	個	
92	抵抗器	1	個	
93	抵抗器	1	個	
94	抵抗器	1	個	
95	抵抗器	1	個	
96	抵抗器	1	個	
97	抵抗器	1	個	
98	抵抗器	1	個	
99	抵抗器	1	個	
100	抵抗器	1	個	

