


久慈川水系小屋畑川 洪水浸水想定図 (想定最大規模)

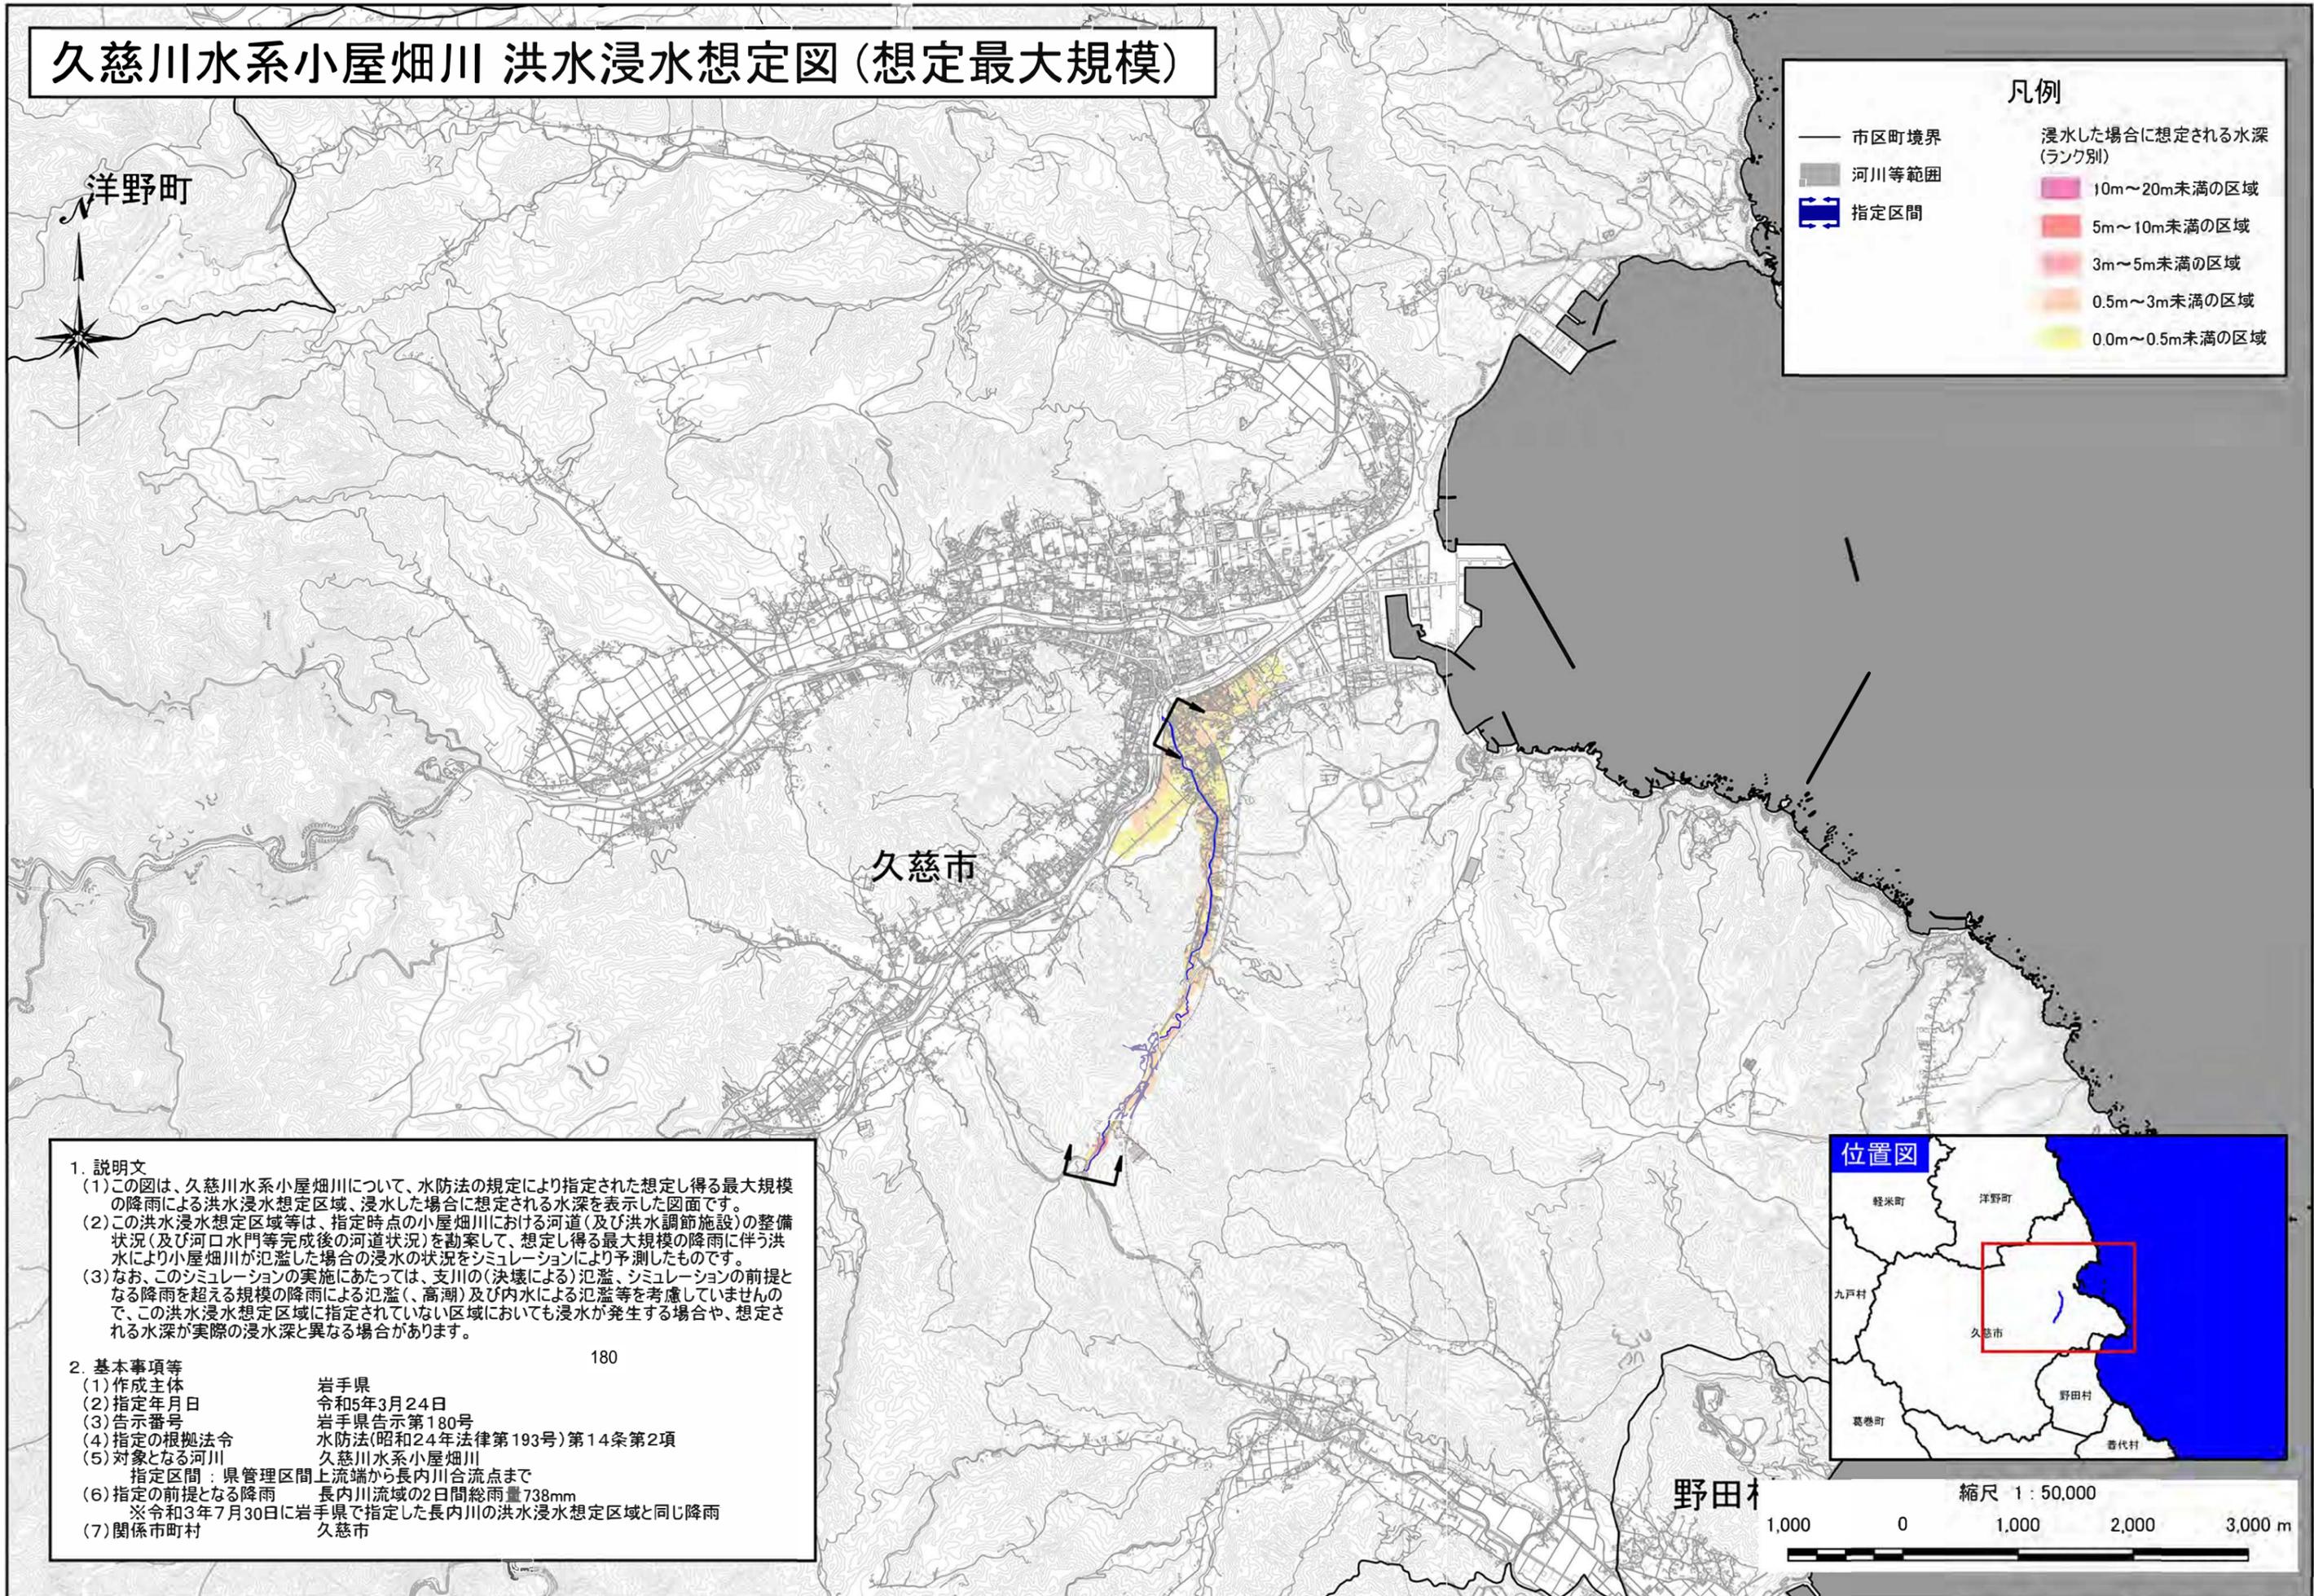

凡例

- 市区町境界
- 河川等範囲
- 指定区間

浸水した場合に想定される水深 (ランク別)

- 10m～20m未満の区域
- 5m～10m未満の区域
- 3m～5m未満の区域
- 0.5m～3m未満の区域
- 0.0m～0.5m未満の区域

1. 説明文
- この図は、久慈川水系小屋畑川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 - この洪水浸水想定区域等は、指定時点の小屋畑川における河道（及び洪水調節施設）の整備状況（及び河口水門等完成後の河道状況）を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により小屋畑川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫（高潮）及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- | | |
|----------------|---|
| (1) 作成主体 | 岩手県 |
| (2) 指定年月日 | 令和5年3月24日 |
| (3) 告示番号 | 岩手県告示第180号 |
| (4) 指定の根拠法令 | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項 |
| (5) 対象となる河川 | 久慈川水系小屋畑川 |
| 指定区間 | 県管理区間上流端から長内川合流点まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 長内川流域の2日間総雨量738mm
※令和3年7月30日に岩手県で指定した長内川の洪水浸水想定区域と同じ降雨 |
| (7) 関係市町村 | 久慈市 |

180

