監理対象箇所配置図

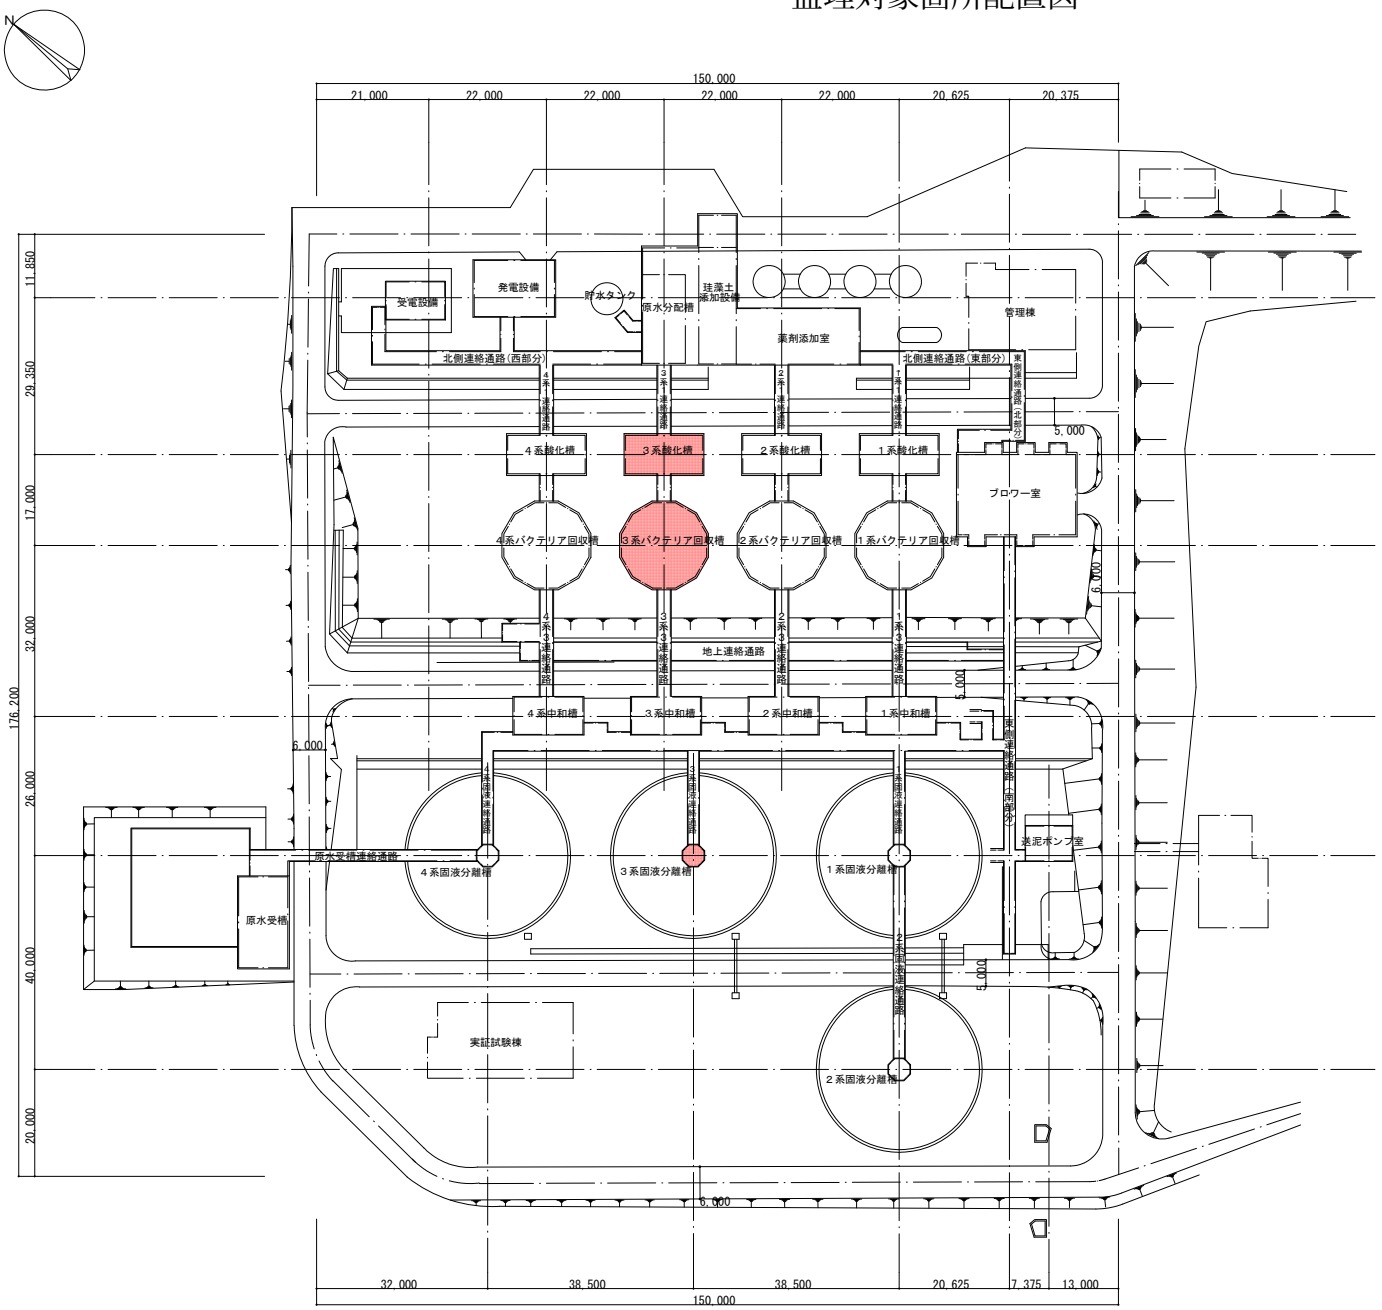

面　積　表

名　　称	建築面積（㎡）	延床面積（㎡）
原水分配槽上屋		
珪藻土添加設備上屋		
薬剤添加室上屋	684.051	1,044.601
発電設備上屋	168.338	163.738
受電設備上屋	85.671	85.671
ブロワー室上屋	381.248	381.248
１系酸化槽上屋	115.088	115.088
２系酸化槽上屋	115.088	115.088
３系酸化槽上屋	115.088	115.088
４系酸化槽上屋	115.088	115.088
１系バクテリア回収槽上屋	226.800	226.800
２系バクテリア回収槽上屋	226.800	226.800
３系バクテリア回収槽上屋	226.800	226.800
４系バクテリア回収槽上屋	226.800	226.800
１系中和槽上屋		
２系中和槽上屋		
３系中和槽上屋		
４系中和槽上屋	694.332	694.332
送泥ポンプ室上屋	88.529	106.345
１系固液分離槽上屋	13.745	13.745
２系固液分離槽上屋	13.745	13.745
３系固液分離槽上屋	13.745	13.745
４系固液分離槽上屋	13.745	13.745
原水受槽上屋	214.888	214.888
北側連絡通路（西部分）	183.682	183.682
北側連絡通路（東部分）	79.91	80.236
東側連絡通路（北部分）	71.58	70.935
東側連絡通路（南部分）	198.24	196.099
１系１連絡通路		
１系２連絡通路		
１系３連絡通路	93.21	98.549
２系１連絡通路		
２系２連絡通路		
２系３連絡通路	93.21	98.549
３系１連絡通路		
３系２連絡通路		
３系３連絡通路	93.21	98.549
４系１連絡通路		
４系２連絡通路		
４系３連絡通路	93.21	98.549
地下連絡通路	224.16	237.931
１系固液連絡通路	37.58	37.471
２系固液連絡通路	76.75	76.740
３系固液連絡通路	37.58	37.471
４系固液連絡通路	37.58	37.471
原水受槽連絡通路	110.956	121.122
合　　計	5,170.447	5,586.709

件　　名	旧松尾鉱山新中和処理施設３系酸化槽上屋ほか耐震補強（建築）工事		
図面名称	配置図		
図面番号	A-01	縮　尺	1:500
作成年月			
請負者			
発注者	岩　手　県		