
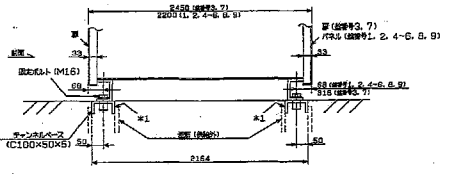
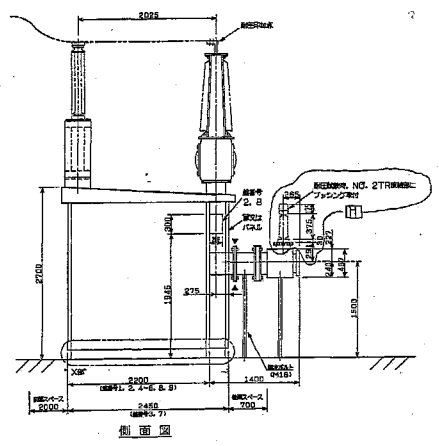
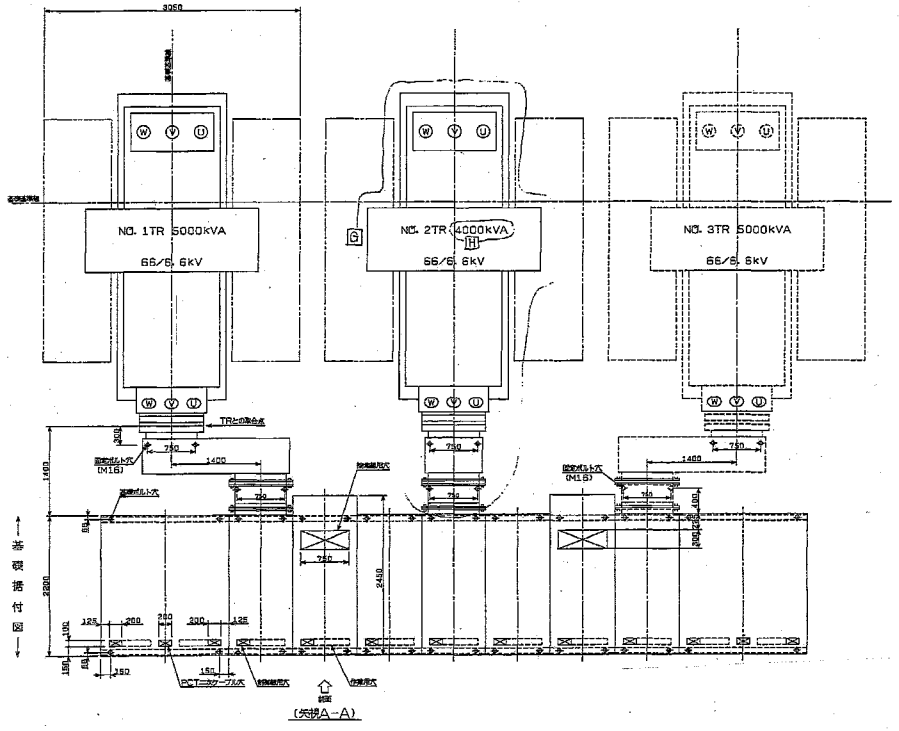
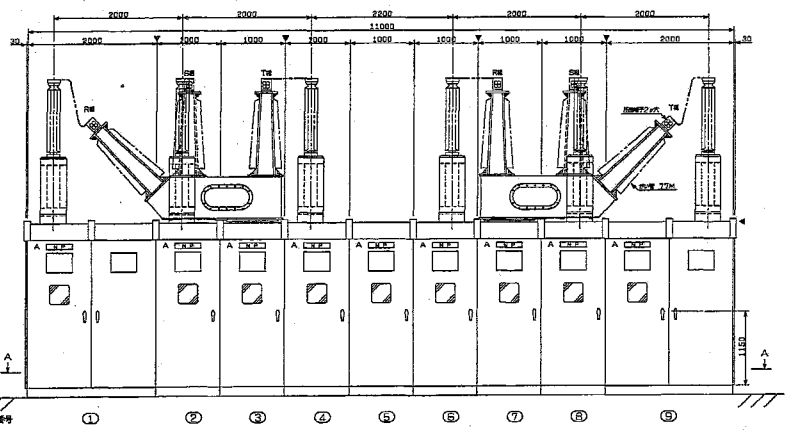



図号	品名	仕様	数量	単位	備考
1	A	1号PCTユニット	5.5	D1	
2	A	NO. 1変圧器ユニット	3.0	D2	
3	A	1号GPTユニット	4.5	D3	
4	A	NO. 2変圧器ユニット	3.0	D4	
5	A	2号GPTユニット	3.0	D5	
6	A	NO. 3変圧器ユニット	4.5	D7	
7	A	2号PCTユニット	3.0	D8	
8	A	NO. 3変圧器ユニット	3.0	D8	
9	A	2号PCTユニット	5.5	D9	

品名	仕様	備考
VCB	70kV-3P 72kV 80kA 20kA	18SRLL 18SRPL
DS	70kV-2P 72kV 80kA 20kA	18SRLL 18SRPL
DS	70kV-2P 72kV 80kA 20kA	18SRLL 18SRPL
ES	70kV-2P 72kV 20kA	18SRLL 18SRPL
ES	70kV-2P 72kV 20kA	18SRLL 18SRPL
LA	70kV-2P 72kV 10kA	18SRLL 18SRPL
GPT	70kV-2P 72kV 10kA	18SRLL 18SRPL
CT	70kV-2P 72kV 10kA	18SRLL 18SRPL
CT	70kV-2P 72kV 10kA	18SRLL 18SRPL
VD	70kV-2P 72kV 10kA	18SRLL 18SRPL

- (注) 1. 図は参考図として示されています。  
 2. TRの外形寸法は図面に示してあるものではありません。  
 3. TRの外形寸法は図面に示してあるものではありません。  
 4. TRの外形寸法は図面に示してあるものではありません。  
 5. TRの外形寸法は図面に示してあるものではありません。

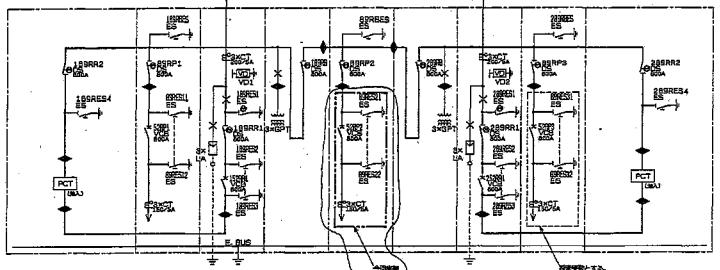


1. チャンネルベースの寸法は図面に示してあるものではありません。  
 2. チャンネルベースの寸法は図面に示してあるものではありません。

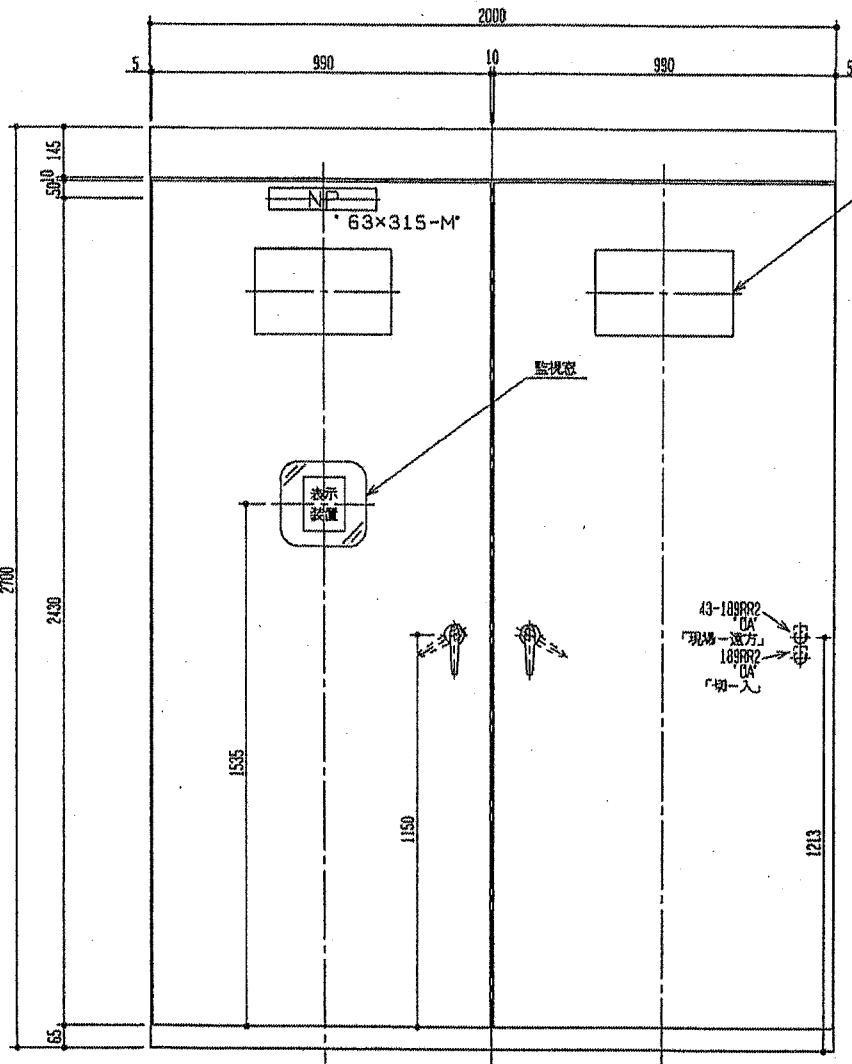


監視器用カバー

### 集中表示装置

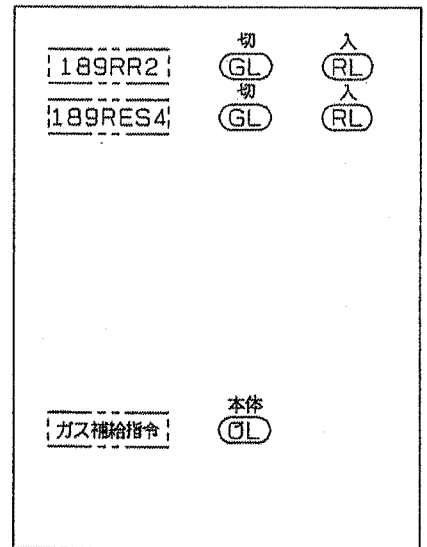


盤番号	1	盤名称 NP記入文字	1号PCTユニット
-----	---	---------------	-----------

岩手県県土整備部	
TITLE GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO. 99JND31180F	
	1/9

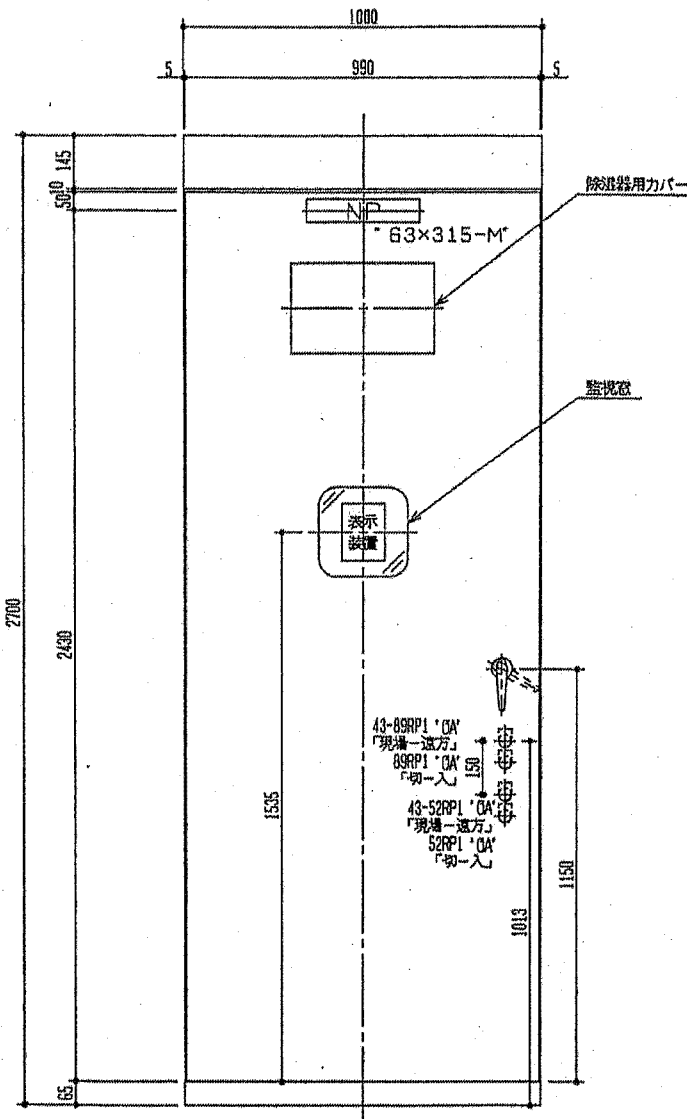


### 集中表示装置

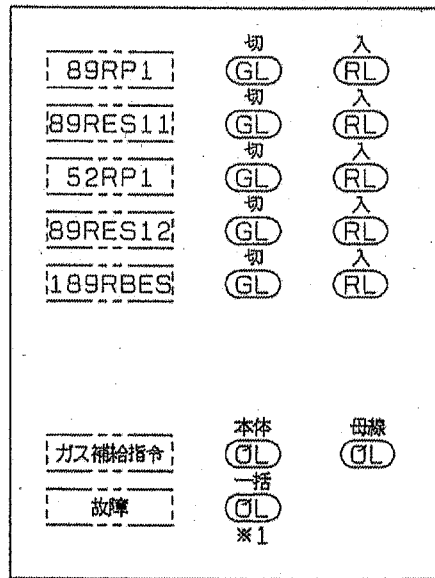

盤番号	2	盤名称 NP記入文字	NO. 1変圧器一次ユニット
-----	---	---------------	----------------

※1のGLは過電流又は、比率作動で点灯します。

岩手県県土整備部	
TITLE GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO. 99JND31180F 2/9	

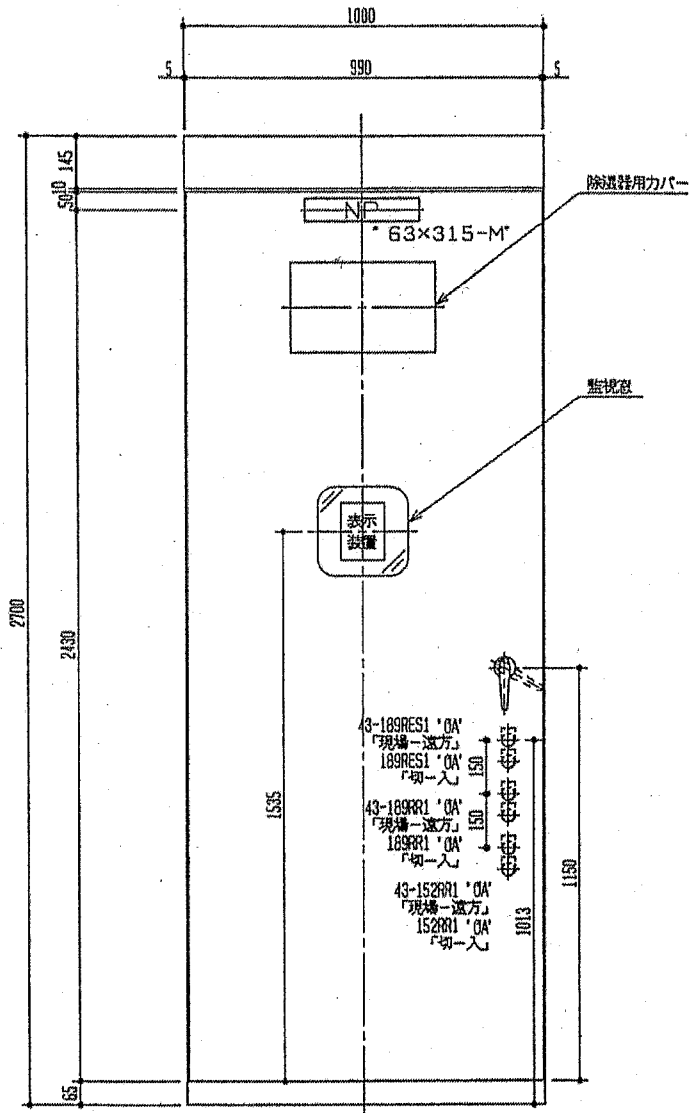

### 集中表示装置

常用受電電圧	無 GL 切	有 RL 入
189RES1	GL 切	RL 入
189RR1	GL 切	RL 入
189RES2	GL 切	RL 入
152RR1	GL 切	RL 入
189RES3	GL	RL
ガス補給指令	本体 OL 一括	母線 OL
故障	OL ※1	


盤番号	3	盤名称	NP記入文字	1号受電ユニット
-----	---	-----	--------	----------

※1のOLは過電流又は、地絡で点灯します。


岩手県県土整備部

TITLE  
GX-70V形C-GIS扉正面図

DWG. NO.  
99JND31180F 3/9

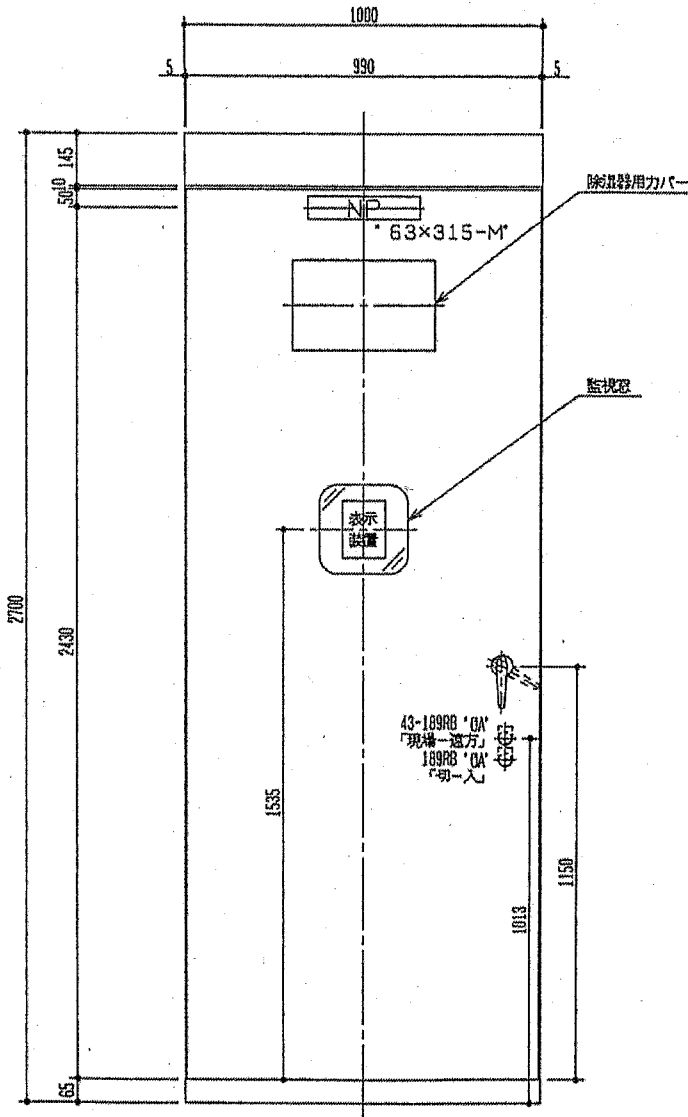


### 集中表示装置

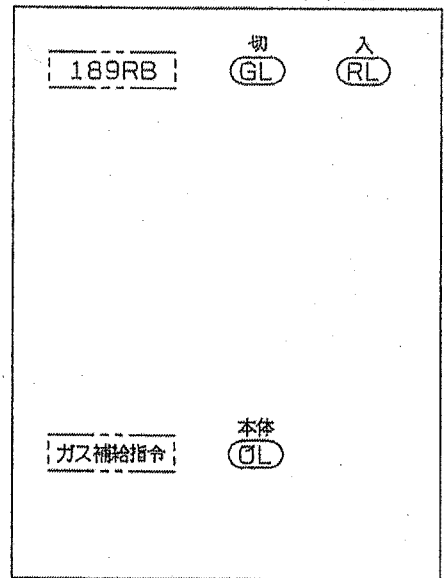


盤番号	4	盤名称 NP記入文字	1号GPTユニット
-----	---	---------------	-----------

岩手県県土整備部	
TITLE GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO.	99JND31180F 4/9

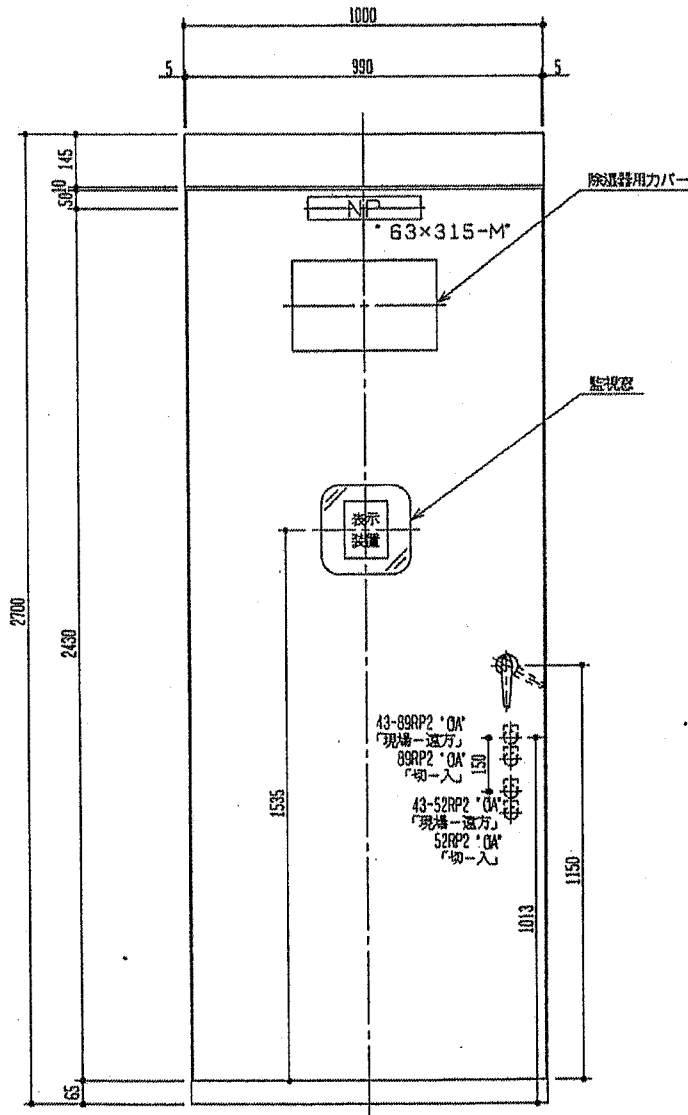


### 集中表示装置

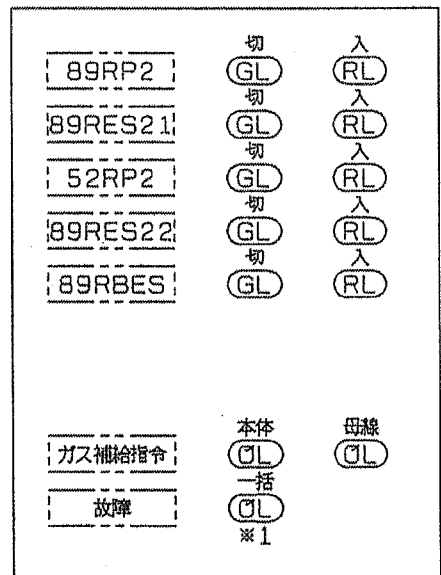


盤番号	5	盤名称 NP記入文字	NCI, 2変圧器一次ユニット
-----	---	---------------	-----------------

※1のGLは過電流又は、比率作動で点灯します。

岩手県県土整備部	
TITLE GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO. 99JND31180F 5/9	

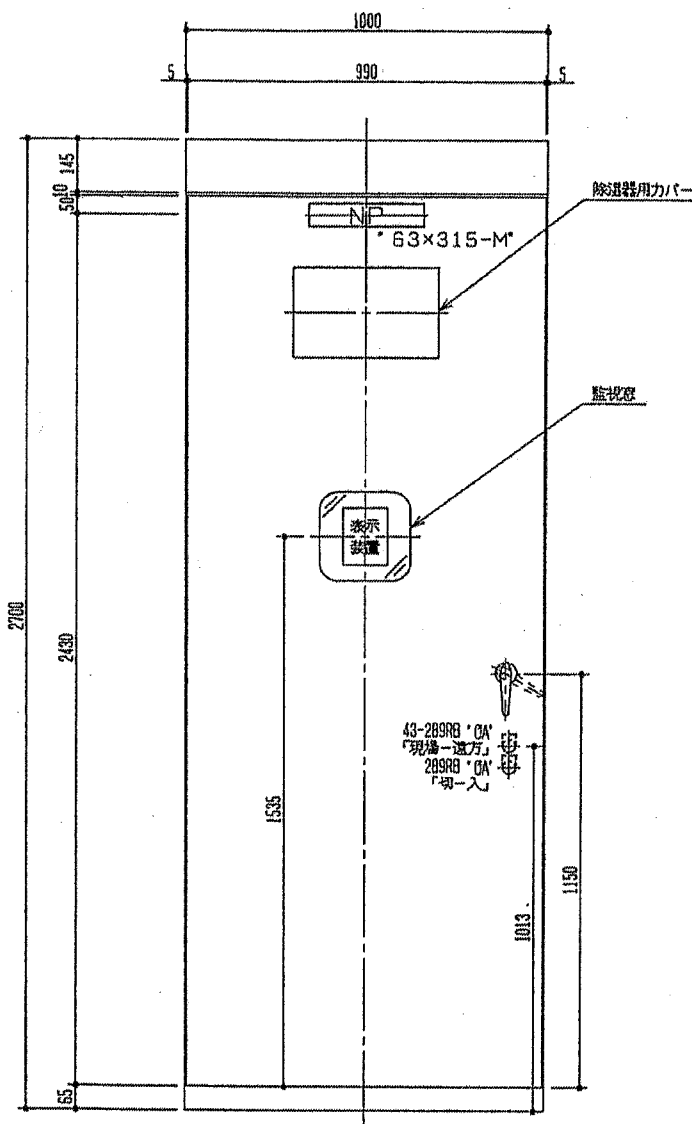


### 集中表示装置

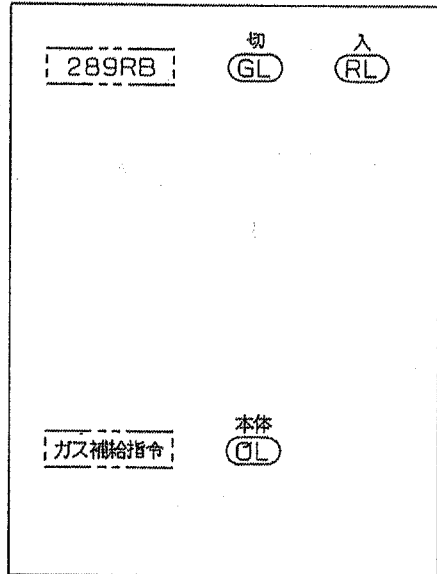

盤番号	6	盤名称 NP配入文字	2号GPTユニット
-----	---	---------------	-----------

岩手県県土整備部	
TITLE GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO.	99JND31180F 6/9

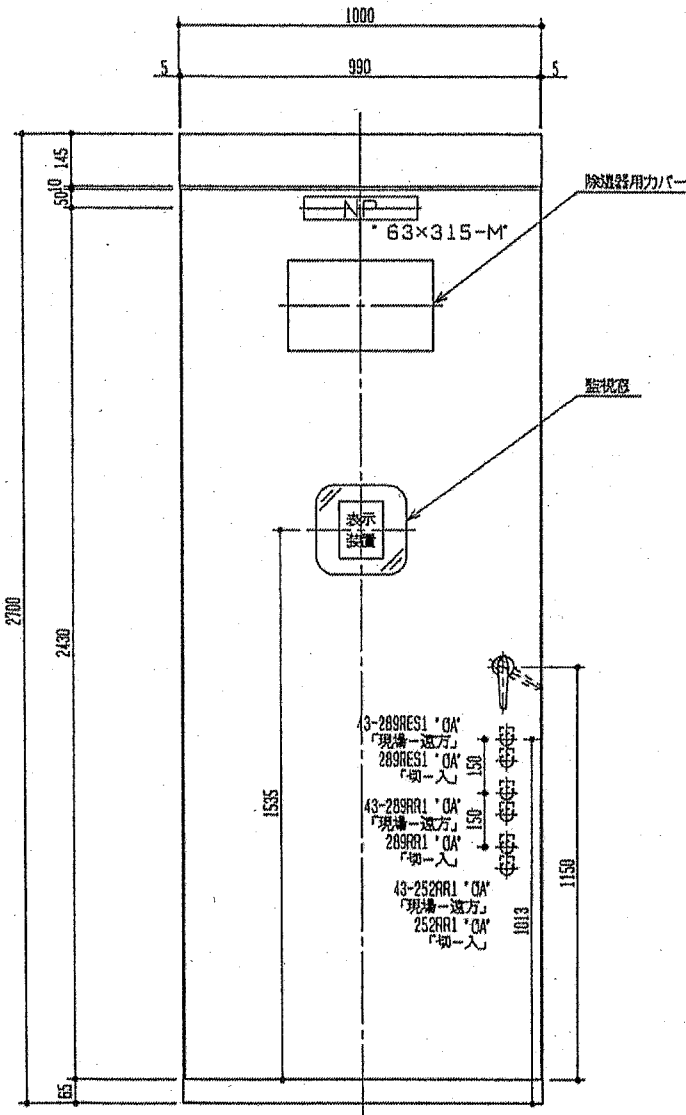


### 集中表示装置

予備受電電圧	無 GL 切	有 RL 入
289RES1	GL 切	RL 入
289RR1	GL 切	RL 入
289RES2	GL 切	RL 入
252RR1	GL 切	RL 入
289RES3	GL	RL
ガス補給指令	本体 GL 一括	母線 GL
故障	GL ※1	


盤番号	7	盤名称 NP記入文字	2号受電ユニット
-----	---	---------------	----------

※1のGLは過電流又は、地絡で点灯します。

岩手県県土整備部	
TITLE GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO. 99JND31180F 7/9	

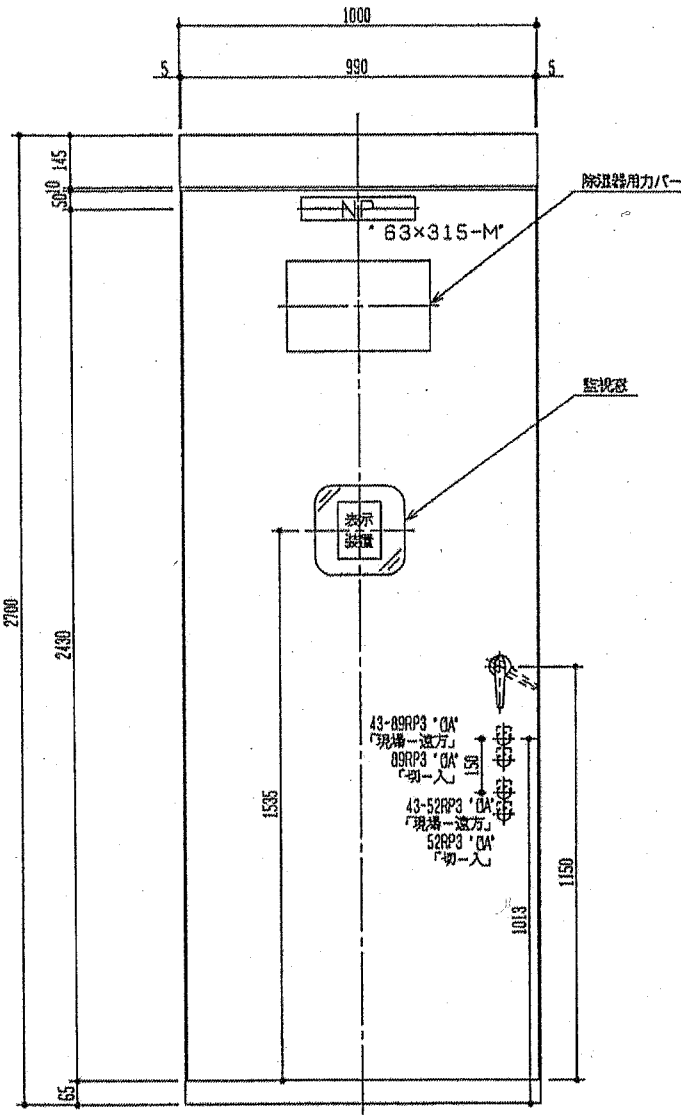


### 集中表示装置

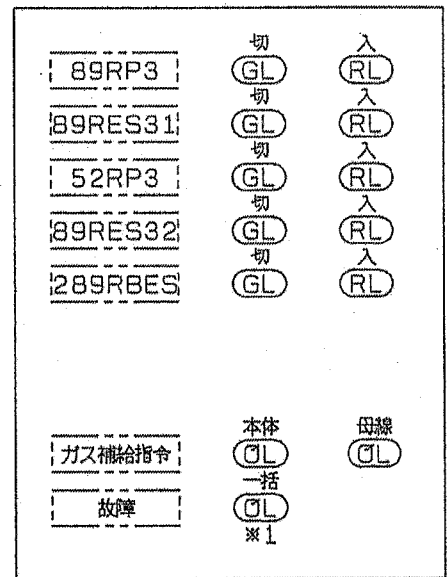

盤番号	8	盤名称 NP記入文字	NO. 3変圧器一次ユニット
-----	---	---------------	----------------


※1のGLは過電流又は、比率作動で点灯します。

岩手県県土整備部	
TITLE GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO.	99JND31180F 8/9

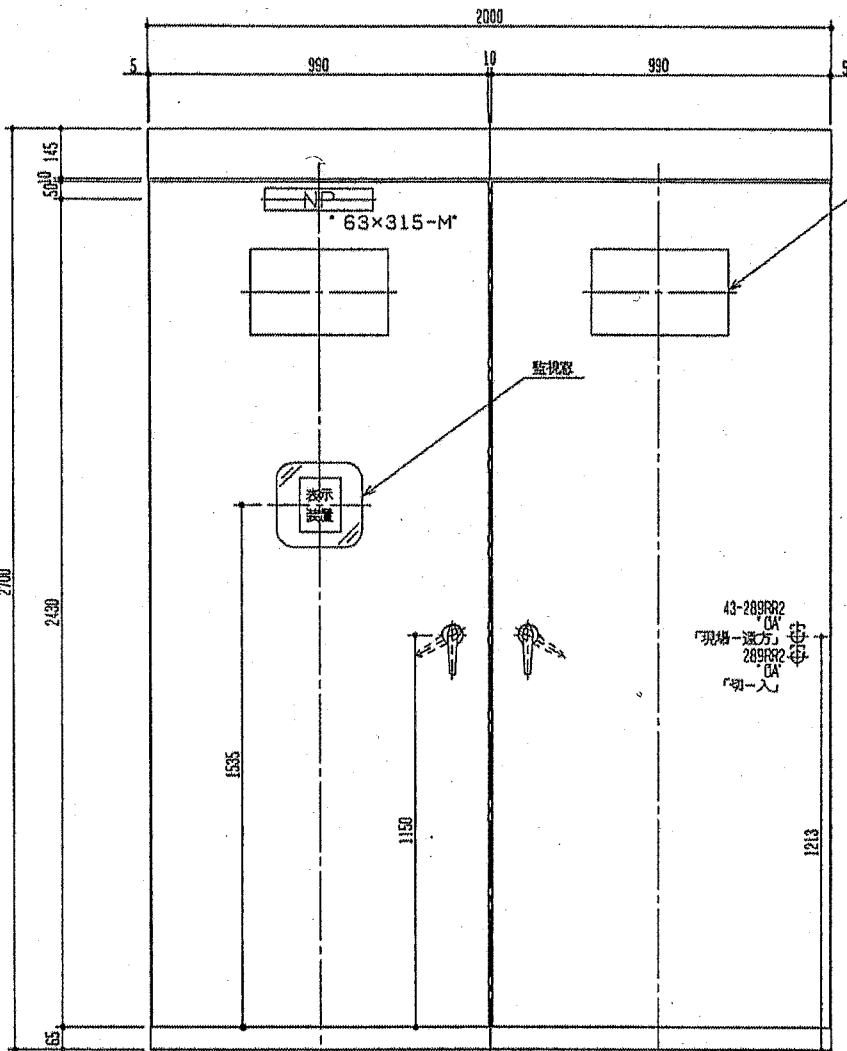

除塵器用カバー

### 集中表示装置

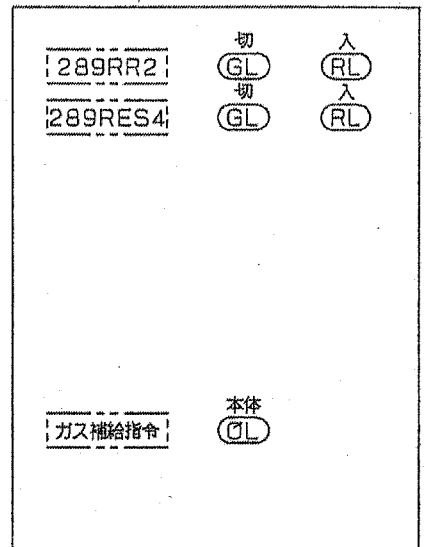

盤番号	9	盤名称	NP記入文字	2号PCTユニット
-----	---	-----	--------	-----------

岩手県県土整備部	
TITLE	
GX-70V形C-GIS扉正面図	
DWG. NO.	
99JND31180F	9/9