

旧新興製作所跡地低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業務委託仕様書

この仕様書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第19条の8第1項第1号の規定に基づき、旧新興製作所跡地に放置された低濃度ポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という。）廃棄物を岩手県が処分（行政代執行）するにあたり実施する低濃度PCB廃棄物処分業務に関し必要な事項を定め、もってこの業務の円滑な実施を図るものとする。

第1 履行期間

契約締結の日から令和9年2月26日（金）まで

第2 業務内容

- （1） 受託者は、委託者が指定する収集運搬業者により処理施設へ搬入された低濃度PCB廃棄物について、受入確認、計量、処理施設内での適正な管理、無害化処理、処理に伴って生じた残さの適正処理及び処分終了報告その他これらに付随する業務を行うものとする。
- （2） 処理を委託する廃棄物は特別管理産業廃棄物であり、廃棄物の種類及び数量等は別紙のとおりである。

第3 低濃度PCB廃棄物の所在

岩手県花巻市城内4地内（地番表示：岩手県花巻市城内32番10）

第4 業務の遂行に係る許可等

業務の遂行にあたり必要とされる許可等は、次の（1）又は（2）のとおりとする。

- （1） 廃棄物処理法第15条の4の4第1項の規定に基づく、国の微量PCB廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物の無害化処理施設認定を受けていること。
- （2） 廃棄物処理法第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可を有しており、その事業の範囲に低濃度PCB廃棄物（廃電気機器等）及び汚染物等の処分を含むこと。

なお、許可事項に変更があったときは、受託者は遅滞なくその旨を委託者に通知し、変更内容が記載されている通知書又は許可証の写しを委託者に送付すること。

第5 収集運搬者名の通知

上記第2に規定する収集運搬を行う者の名称及び住所等については、その者と契約締結後、受託者に速やかに通知するものとする。

第6 適正処理に必要な情報の提供

- （1） PCB廃棄物に関する情報提供
委託者は、廃棄物処理法施行令（昭和46年政令第300号）第6条の6に基づき、PCB廃棄物の数量、性状及び荷姿に関する情報を、別紙に基づき受託者に提供する。
- （2） 性状の変更に関する情報提供
委託者は、委託期間中、適正な処理及び事故防止並びに処分費用等の観点から、委託するPCB廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。

第7 留意事項

- （1） PCB廃棄物の処分に当たっては、廃棄物処理法に定める処理基準及び「低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン―焼却処理編―（環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課令和6

年10月改訂)」を遵守すること。


- (2) 受託者は、契約締結及び収集運搬業務受託者決定後速やかに収集運搬業務の受託者と調整のうえ処分実施日を決定し、委託者に連絡すること。
- (3) 受託者は、当該PCB廃棄物に関する次のア及びイの事項について、書面により速やかに委託者に通知するものとする。
 - ア 処分又は再生場所、方法及び処理能力
 - イ 最終処分（再生を含む。）場所、方法及び処理能力
- (4) 受託者は、PCB廃棄物の処分を終了したときは、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物管理票の処分終了報告を行うとともに、D票若しくはE票の写し又は電子マニフェストの処分終了報告を確認できる書類を委託者に提出すること。
- (5) 処分数量は、受託者の処理施設において、計量法に基づく検定を受けた計量器により計量した実績数量を基本として確定する。容器等の風袋重量の取扱い及び計量結果に疑義が生じた場合の取扱いは、委託者と受託者が協議して定める。
- (6) 受託者は、PCB廃棄物の漏えい、飛散、火災、設備故障、誤処理その他適正処理に影響を及ぼす事故が発生したときは、直ちに必要な応急措置を講じるとともに、委託者及び関係行政機関に報告しなければならない。受託者は、事故の原因、講じた措置及び再発防止策を記載した書面を委託者に提出するものとする。
- (7) この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、関係法令に従い、委託者と受託者が協議して定める。ただし、緊急に適正処理又は安全確保のための措置を講ずる必要がある場合は、受託者は、委託者の指示に従い必要な措置を講ずるものとする。委託料又は履行期間の変更を要する場合は、契約書の定めによる。


別紙

【低濃度PCB廃棄物に関する情報】

No.	機器管理 番号	廃棄物の種類	機器情報					絶縁油					機器重量		機器寸法 (cm)			備考
			定格容量 変圧器 (kVA) コンデンサ (μF)	製造者	製造年月	型式	製造番号	濃度区分	機器内 絶縁油の 有無	PCB 含有量 (mg/kg)	油量 (ℓ)	油重量 (kg) ①	筐体重量 (kg) ②	総重量 (kg) ①+②	縦	横	高さ	
1	9	変圧器	75	㈱日立製作所	1971年	SOB-CR	製造番号 H28508101	低濃度	有	0.75	117	105	287	392	80	60	123	PCB濃度 0.75mg/kg
2	19	変圧器	200	東京芝浦電気㈱	1964年8月	HCR-P3	試験番号64610241 組立番号341903	低濃度	有	0.95	234	211	711	922	73	93	145	PCB濃度 0.95mg/kg
3	20	変圧器	200	東京芝浦電気㈱	1964年8月	HCR-P3	試験番号64610242 組立番号341903	低濃度	有	0.95	234	211	711	922	73	93	145	PCB濃度 0.95mg/kg
4	22	変圧器	75	東京芝浦電気㈱	1969年	HCR-L4	試験番号69633952 組立番号363700	低濃度	有	4.7	149	134	310	444	60	81	130	PCB濃度 4.7mg/kg
5	23	変圧器	300	東京芝浦電気㈱	1969年	HCR-L4	試験番号69615806 組立番号363704	低濃度	有	1.3	338	304	1,011	1,315	108	107	143	PCB濃度 1.3mg/kg
6	25	変圧器	300	東京芝浦電気㈱	1969年	HCR-L4	試験番号69615802 組立番号363704	低濃度	有	1.7	338	304	1,011	1,315	98	110	145	PCB濃度 1.7mg/kg
7	26	変圧器	300	東京芝浦電気㈱	1969年	HCR-L4	試験番号69615803 組立番号363704	低濃度	有	8.0	338	304	1,011	1,315	99	111	144	PCB濃度 8mg/kg
8	27	変圧器	200	東京芝浦電気㈱	1969年	HCR-L4	試験番号69638489 組立番号363703	低濃度	有	5.8	316	284	998	1,282	80	107	143	PCB濃度 5.8mg/kg
9	33	変圧器	100	不明	不明	不明	不明	低濃度	有	24.0	不明	不明	不明	500	79	63	123	PCB濃度 24mg/kg
10	34	変圧器	75	㈱日立製作所	1971年	SOB-CR	製造番号 H28508102	低濃度	有	0.77	117	105	287	392	65	80	128	PCB濃度 0.77mg/kg
11	35	変圧器	75	東京芝浦電気㈱	1968年	HCR-L3	試験番号68717549 組立番号363320M	低濃度	有	0.59	146	131	312	443	64	81	121	PCB濃度 0.59mg/kg
12	36	変圧器	100	東京芝浦電気㈱	1968年	HCR-L3	試験番号68717574 組立番号363321M	低濃度	有	4.2	137	123	362	485	61	90	120	PCB濃度 4.2mg/kg
13	37	変圧器	75	東京芝浦電気㈱	1968年	HCR-L3	試験番号68717554 組立番号363320M	低濃度	有	5.7	146	131	312	443	62	80	126	PCB濃度 5.7mg/kg
14	38	変圧器	75	東京芝浦電気㈱	1968年	HCR-L3	試験番号68724211 組立番号363320M	低濃度	有	4.9	146	131	312	443	70	81	128	PCB濃度 4.9mg/kg
15		コンデンサ	200	㈱関西二井 製作所	1968年 12月	PFC-65200	64954	低濃度	有	140	-	-	-	720	62	107	127	PCB濃度 140mg/kg
16		コンデンサ	150-200	㈱関西二井 製作所	1959年 6月	不明	R90765	低濃度	有	1.1	-	-	-	34	22	38	53	PCB濃度 1.1mg/kg
17		その他	No.16コンデンサ保管ブラ容器 1個					低濃度	無	1.1	-	-	-	10.0				
18		その他	ウェス等 (抜油作業時に発生 の汚染物) ペール缶 1 個					低濃度	無	1.1	-	-	-	10.0				
								合 計			2,756	2,478	7,635	11,387				

低濃度PCB残置場所 見取り図

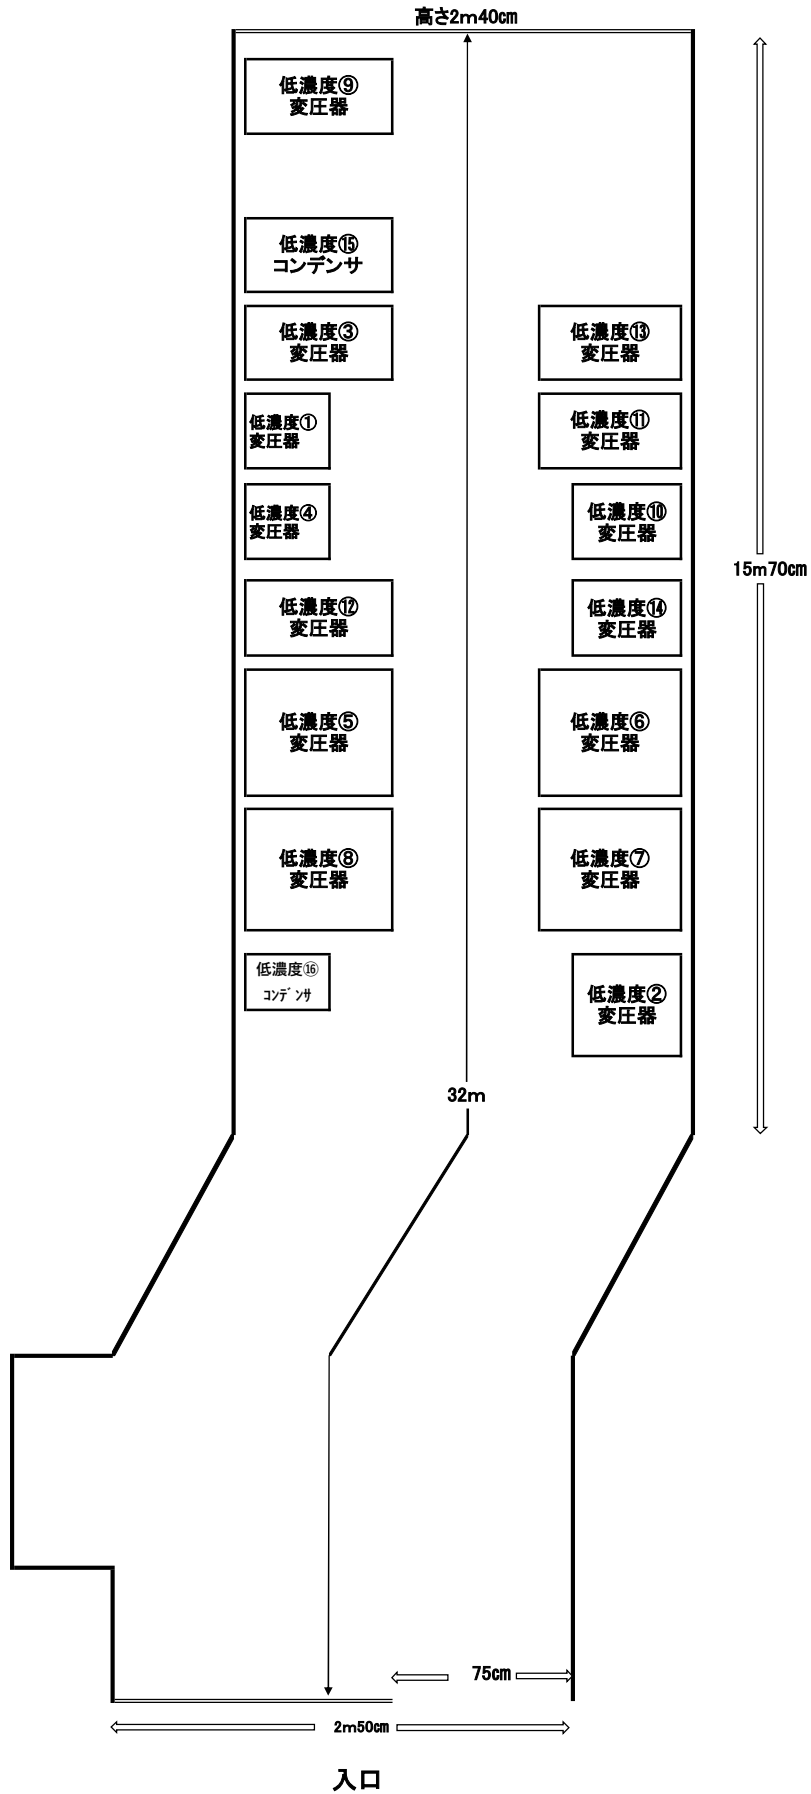

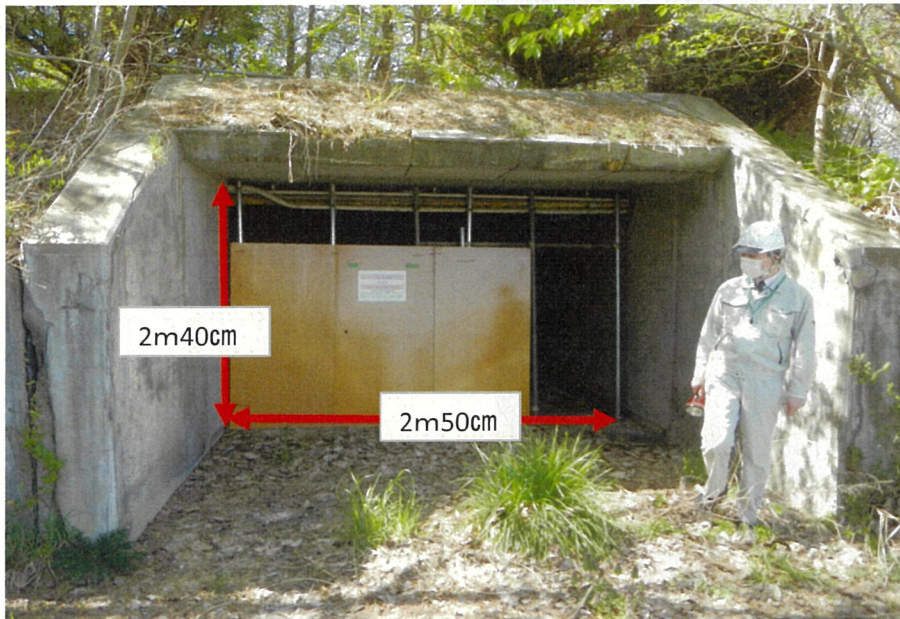

No.1

低濃度PCB廃棄物

残置場所(地下通路)入口



No.2

残置場所(地下通路内部)



No.3

低濃度PCB廃棄物 No.1

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

80×60×123

機器重量:392kg



No.4

低濃度PCB廃棄物 No.1

変圧器



No.5

低濃度PCB廃棄物 No.2

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

73×93×145

機器重量:922kg



No.6

低濃度PCB廃棄物 No.2

変圧器



No.7

低濃度PCB廃棄物 No.3

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

73×93×145


機器重量:922kg



No.8

低濃度PCB廃棄物 No.3

変圧器

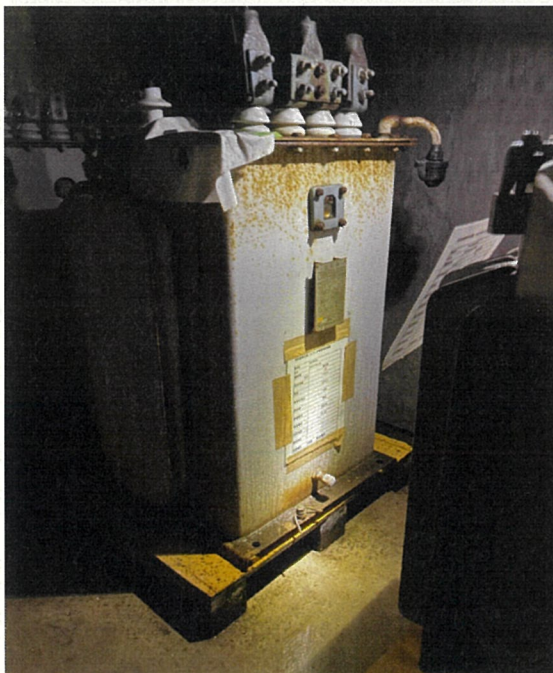

No.9

低濃度PCB廃棄物 No.4

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

60×81×130

機器重量:444kg



No.10

低濃度PCB廃棄物 No.4

変圧器



No.11

低濃度PCB廃棄物 No.5

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

108×107×143

機器重量:1,315kg



No.12

低濃度PCB廃棄物 No.5

変圧器



No.13

低濃度PCB廃棄物 No.6

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

98×110×145

機器重量:1,315kg



No.14

低濃度PCB廃棄物 No.6



No.15

低濃度PCB廃棄物 No.7

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

99×111×144

機器重量:1,315kg



No.16

低濃度PCB廃棄物 No.7

変圧器



No.17

低濃度PCB廃棄物 No.8

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

80×107×143

機器重量:1,282kg



No.18

低濃度PCB廃棄物 No.8

変圧器



No.19

低濃度PCB廃棄物 No.9

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

79×63×123

機器重量:500kg



No.20

低濃度PCB廃棄物 No.9

変圧器



No.21

低濃度PCB廃棄物 No.10

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

65×80×128

機器重量:392kg



No.22

低濃度PCB廃棄物 No.10

変圧器



No.23

低濃度PCB廃棄物 No.11

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

64×81×121

機器重量:443kg



No.24

低濃度PCB廃棄物 No.11

変圧器



No.25


低濃度PCB廃棄物 No.12

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

61×90×120

機器重量:485kg

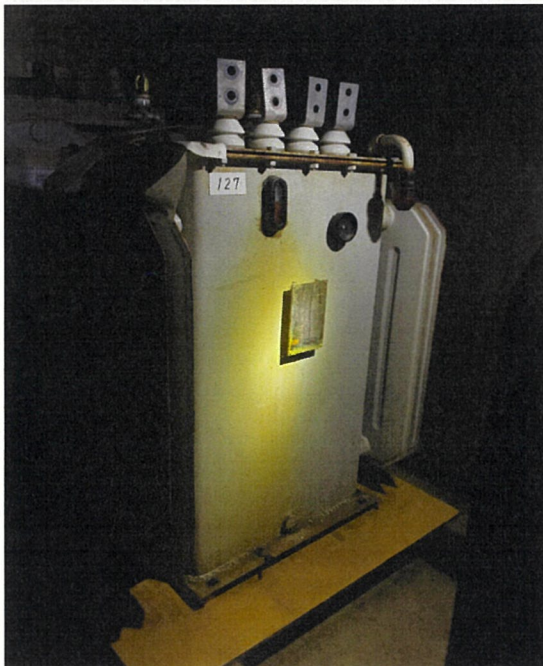

No.26

低濃度PCB廃棄物 No.12

変圧器

余白



No.27


低濃度PCB廃棄物 No.13

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

62×80×126

機器重量:443kg

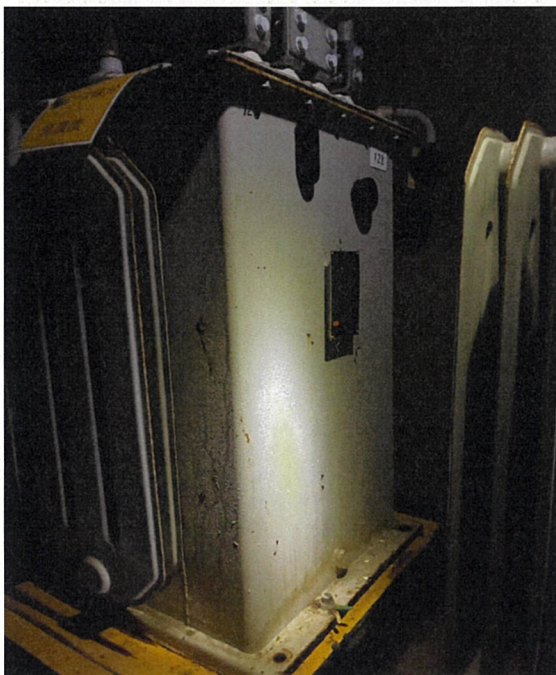

No.28

低濃度PCB廃棄物 No.13

変圧器



No.29

低濃度PCB廃棄物 No.14

変圧器

機器寸法(縦×横×高さ):cm

70×81×128


機器重量:443kg



No.30

低濃度PCB廃棄物 No.14

変圧器

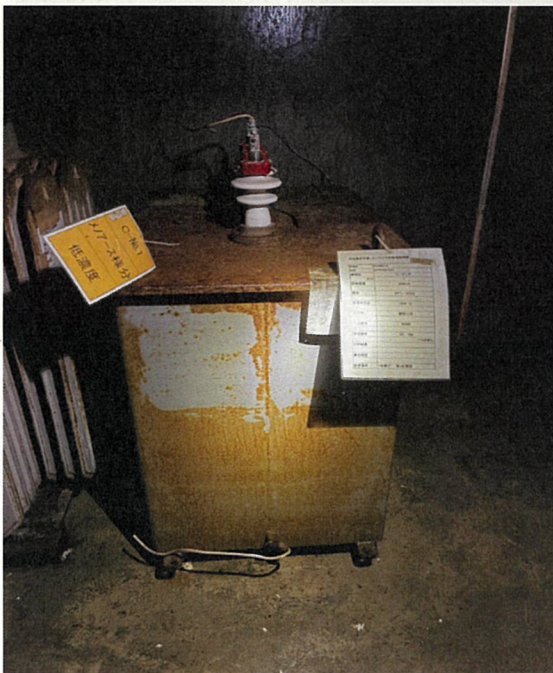

No.31

低濃度PCB廃棄物 No.15

コンデンサ

機器寸法(縦×横×高さ):cm

62×107×127

機器重量:720kg



No.32

低濃度PCB廃棄物 No.15

コンデンサ



No.33

低濃度PCB廃棄物 No.16

コンデンサ

低濃度PCB汚染物 No.17

受け皿:



No.34

低濃度PCB廃棄物 No.16

コンデンサ

機器寸法(縦×横×高さ):cm

22×38×53

機器重量:34kg

余白

No.35