

岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事

図 面 目 録		
図 面 番 号	図 面 内 容	縮 尺
A－1	建築改修工事特記仕様書 1	NO SCALE
A－2	建築改修工事特記仕様書 2	NO SCALE
A－3	建築改修工事特記仕様書 3	NO SCALE
A－4	付近見取図、配置図	A1:1/500、A3:1/1000
A－5	【既存】1 階・2 階平面図	A1:1/100、A3:1/200
A－6	【改修】1 階・2 階平面図	A1:1/100、A3:1/200
A－7	【既存】1 階教場撤去図 平面詳細図、展開図	A1:1/ 50、A3:1/100
A－8	【改修】1 階浴室・脱衣室 平面詳細図、展開図	A1:1/ 50、A3:1/100
A－9	【改修】浴室・脱衣室廻り詳細図	A1:1/ 30、A3:1/ 60
A－10	【改修】土間復旧、腰壁新設図	A1:1/ 30、A3:1/ 60
A－11	【既存】1 階・2 階便所 平面詳細図、展開図	A1:1/ 50、A3:1/100
A－12	【改修】1 階・2 階便所 平面詳細図、展開図	A1:1/ 50、A3:1/100
A－13	【既存】撤去建具表、建具配置図	A1:1/ 50、A3:1/100
A－14	【改修】建具表、建具配置図 1	A1:1/ 50、A3:1/100
A－15	【改修】建具表、建具配置図 2	A1:1/ 50、A3:1/100
A－16	【改修】家具詳細図、家具配置図	A1:1/ 30、A3:1/ 60 A1:1/ 50、A3:1/100
A－17	1 階・2 階ブラインド改修図	A1:1/50、A3:1/ 100 A1:1/100、A3:1/200

[illegible]

6-3

20

モルタル塗り

内装改修工事

21

タイル張り

材料

現場調査材料（セメントは改修共通仕様書6.15.3による）
既調査材料（）

既製目地材・設ける 施工箇所（）形状（※図示・）
・設けない
床目地・設ける（工法：※押し目地・）
・設けない

壁モルタル塗りの厚さが25mmを超える場合の下地処理（）

防水剤の品質・性能

項目	品質・性能
防水剤の種類	建築用のモルタルに用いるセメント防水剤
混合割合	セメント重量の5%以下
凝結及び安定性	（凝結） 凝結時間 始発：1時間以上 終結：10時間以内 （安定性） 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりについて観察する。
曲げ及び圧縮強度比	70%以上
吸水比	95%以下
透水比	80%以下

伸縮調整目地の位置
床タイル（※縦、横とも4m以内ごと・図示・）
床タイル以外（・図示・）
伸縮目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による
・セメントモルタルによるタイル張り
タイルの形状、寸法等

施工箇所	形状寸法 (mm)	再生材の適用	吸水率による区分	うわぐすり	役物	色	耐凍害性	耐滑り性	備考(参考型番)
		G	I II III	施 無	有 無	特 注	有 無		
			・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	

標準的な曲がりの役物は一体成形とする
試験張り・行う・行わない
見本焼き・行う・行わない
既調査モルタル・適用する（品質等：）
コンクリート素地面の処理
・MCR工法・目視し工法
壁タイルの種類・大きさに応じた工法
内装タイル（小口平、二丁掛、100角）
ユニットタイル（内装タイル以外）
・接着剤によるタイル張り
タイルの形状、寸法等

施工箇所	形状寸法 (mm)	再生材の適用	吸水率による区分	うわぐすり	役物	色	耐凍害性	備考(参考型番)
		G	I II III	施 無	有 無	特 注	有 無	
便所腰壁	100角	・	○	・	○	・	○	・
			・	・	・	・	・	・
			・	・	・	・	・	・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする
試験張り・行う・行わない
見本焼き・行う・行わない
内装壁タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放数量
※規制対象外

22.セルフレベリング材張り

種類・せっこう系・セメント系
品質※改修標準仕様書表6.17.2による

7

3.錆止め塗料塗り

塗装改修工事

4

塗装

錆止め塗料塗りの種類

	塗装面	塗料種類	工程
鉄鋼面	S O P	塗替え	※A種・
		新規見え掛り	※A種・
		新規見え隠れ	※A種・
	D P	塗替え	※1回目 C種 ※2,3回目 D種
		下地調整2種及び処理	※E種
		新規見え掛り 新規見え隠れ	※1回目 C種 ※2,3回目 D種
	E P－G	塗替え	※B種・A種
		新規見え掛り	※B種・A種
		新規見え隠れ	※B種・A種
	亜鉛めっき鋼面	S O P	塗替え
新規見え掛り			※B種・
新規鋼製建具等			※A種・B種
D P		塗替え	※B種
		新規見え掛り	※B種
		新規見え隠れ	※B種
E P－G		塗替え	※C種
		新規見え掛り	※C種
		新規鋼製建具等	※C種

塗装の種類	塗装面	工 程
・合成樹脂調査ペイント塗り（S O P）	木部屋外	※B種・※A種・
	木部屋内	※B種・※B種・
	鉄鋼面	※B種・※B種・A種
	亜鉛めっき鋼面（鋼製建具）	※A種・※B種・
	亜鉛めっき鋼面（鋼製建具以外）	※B種・※B種・
・クリヤラッカー塗り（C L）	※B種・A種	※B種・A種
・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り（N A D）	※B種・A種	※B種・A種
・耐候性塗料塗り（D P）	鉄鋼面 上塗り等級（ ）級	改修標準仕様書表7.8.1による
	亜鉛めっき面 上塗り等級（ ）級	改修標準仕様書表7.8.1による
・つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（E P－G）	コンクリート面及び押出成形セメント板面	・A－1種 ・B－1種 ・C－1種
	コンクリート面等	※B種・※B種・
	屋内の木部	※B種・※A種・
	屋内の鉄鋼面	※B種・※A種・
	屋内の亜鉛めっき鋼面	※A種・※A種・
・合成樹脂エマルションペイント塗り（E P）	※B種・	・A種・B種
・ウレタン樹脂ワニス塗り（U C）	※B種・A種	※B種・A種
・オイルステイン塗り（O S）	塗料（油性・水性）	－
・木材保護塗料塗り（W P）	※B種・A種	※B種・A種

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（E P-G コンクリート面、モルタル面、プaster面、せっこうボード、その他のボード面）の塗替えの場合のしき止め
※改修標準仕様書7.9.2（2）により、工程1の下塗りをしき止めのシーラーとする
合成樹脂エマルションペイント塗り（E P）の塗替えの場合のしき止め
※改修標準仕様書7.9.2（2）による・

・高日射反射塗料塗り

G

下地調整（改修標準仕様書表7.2.2）
・R A種・R B種・R C種

工程	塗料その他				塗付け量 (kg/m ²)
	規格番号	規格名称	種類	等級	
塗料塗り	JIS K 5675	屋根用高日射反射率塗料	2種	・1級 ・2級 ・3級	塗料製造所の仕様による

石綿粉じん濃度測定
・適用する・適用しない
測定時期、場所及び測定点

適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定点 (各施工箇所ごと)	
・	測定1	処理作業前	処理作業室内	・計点	
	測定2		調査対象室外部の付近	・計点	
	測定3		処理作業室内	・計点	
	測定4		セキュリティゾーン入口	・計点	
・	測定5	処理作業中	集じん・排気装置の排出口 (処理作業室以外の場合)	出口吹出し風速1m/sec以下の位置 ・計点	
	測定6		処理作業室外 ・施工区画周辺・敷地境界	・計点	
	測定7		処理作業後 (シート養生中)	処理作業室内	・計点
	測定8		処理作業後シート撤去後1週間以降	処理作業室内 調査対象室外部の付近	・計点 ・計点

9-1

環境配慮改修工事

設計時のアスベスト調査

着手時に調査が必要な箇所

2.外断熱改修工事～5.透水性アスファルト舗装改修工事 工事省略

測定方法

・自動測定器による測定

測定名称	測定方法		
・測定4 ・測定5	粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）パーティクルカウンター・繊維状粒子自動測定器（リアルタイムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定		
・JIS K 3850-1に基づいた測定			
測定名称	メンブレンフィルタ直径 (mm)	試料の吸引流量 (l/min)	試料の吸引時間 (min)
・測定4・測定5	25	5	30
・測定	47	10	120
・測定	47	10	240

石綿含有建材の処理
・石綿含有吹付け材の除去
除去対象範囲・図示
除去工法 ※9.1.3(2)(ア)による
除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止処置
※湿潤化・固形化
除去した石綿含有吹付け材等の処分
・埋立処分（管理型最終処分場）
・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
・石綿含有保温材の除去
除去対象範囲・図示
除去方法・破砕して除去・手ばらし
除去した石綿含有保温材等の飛散防止
※湿潤化・固形化
除去した石綿含有保温材等の処分
・埋立処分（管理型最終処分場）
・中間処理（溶融施設）
石綿含有成形板等の除去
除去対象範囲・図示
1階教場の壁石膏ボード及び壁ビニルクロスクロス下パテに含まれており、分別が難しいため、石膏ボードとビニルクロスを一纏に処分する。
作業場周辺の養生
○行う○養生シート・
・行わない
除去した石綿含有成形板等の処分
・石綿含有せっこうボード
※埋立処分（管理型最終処分場）
・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等
・埋立処分（管理型最終処分場）
・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
・石綿含有仕上り塗材の除去
除去対象範囲・図示
石綿含有仕上り塗材の除去工法
・電気グラインダー工法（・湿潤化・）
・高圧洗浄工法
・
除去した石綿含有仕上り塗材（汚泥）の処理
・埋立処分（管理型最終処分場）
・石綿含有建材除去後の仕上り工事
※図示による
6検体採取及び分析を行った

部位・室名	材料名	分析結果
外部地覆	地覆モルタル混和剤	含有なし
1階教場	タイルカーペット接着剤	含有なし
1階教場	ソフト巾木接着剤	含有なし
1階教場	石膏ボードクロス下地パテ	含有あり（クリソタイル）
2階便所	床ビニルタイル接着剤	含有なし
2階便所	壁タイル接着剤	含有なし
外部地覆	外壁下端シーリング	材料判定により分析対象外 (変成シリコーン系)

5検体分析が必要。

部 位	材料名
小便器（既存TOTO製）	Pシール、Pシールガasket (平成16年・2004年まで使用)
和式大便器（既存TOTO製）	
洋式大便器（既存TOTO製）	
掃除流し（既存TOTO製）	
洗面器（既存TOTO製）	

上記のほか、調査により必要な箇所を監督職員と協議すること。

20

1～11 省略

12

ブラインド

ユニット及びその他工事

材料等

（※幅・高さは図示による）

(20.2.14)

形 式	種 類	スラット等の材質	スラット幅(mm)	備 考
・横型	※ギヤ式 ・コード式 ・操作棒式	スラット ※アルミニウム合金製 ※鋼製・ ボトムレース ※鋼製・	※25 ・50	
・縦型	※2本操作コード式 ・1本操作コード式	スラット ・アルミスラット ・クロススラット	・	開閉方式 ・片開き ・両開き

アルミスラット：焼付塗装仕上 クロススラット：消防火による防炎性能の表示がある特殊樹脂加工

特記

・

・

・

・

設計年月日

・

担当

検 図

照 査

工事名称

岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事

図面番号

図面名称



建築改修工事特記仕様書3

縮 尺



—

A — 3

特記	・			設計年月日 .	担当	検図	照査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 4
	・							図面名称 付近見取図、配置図	縮尺 A1 : 1/500 A3 : 1/1000	
	・									
	・									

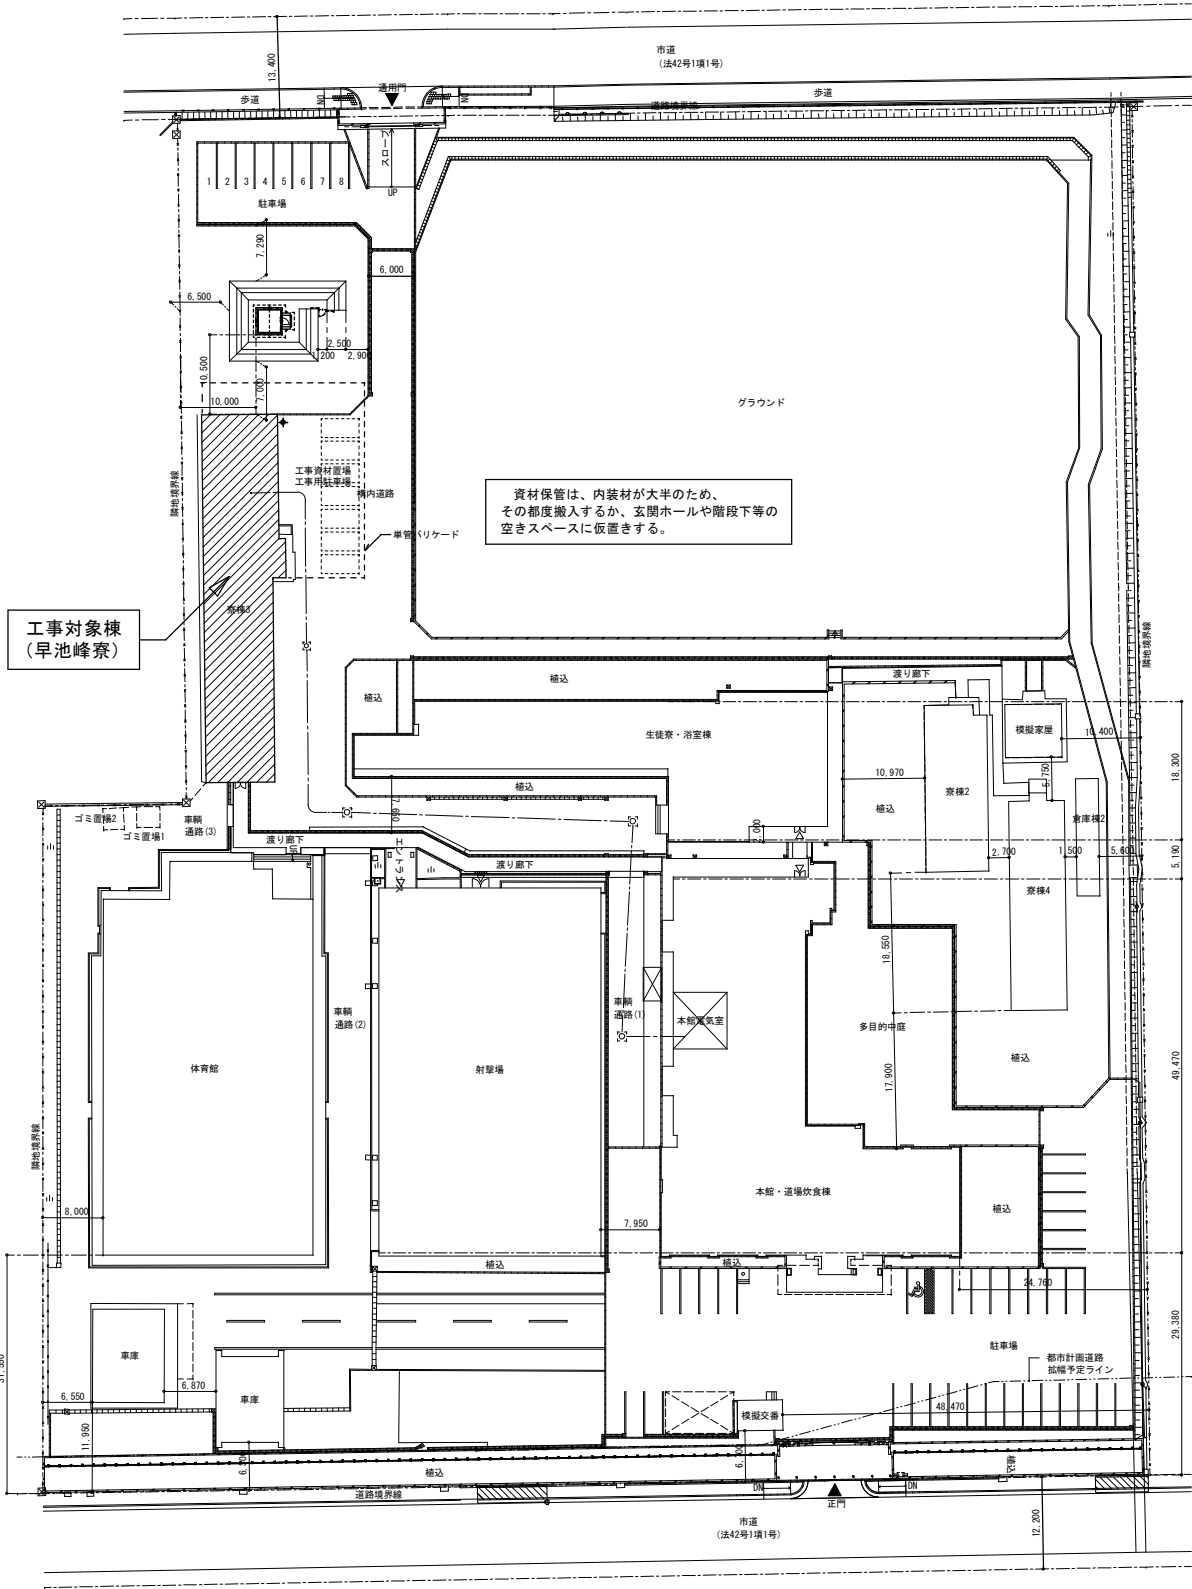
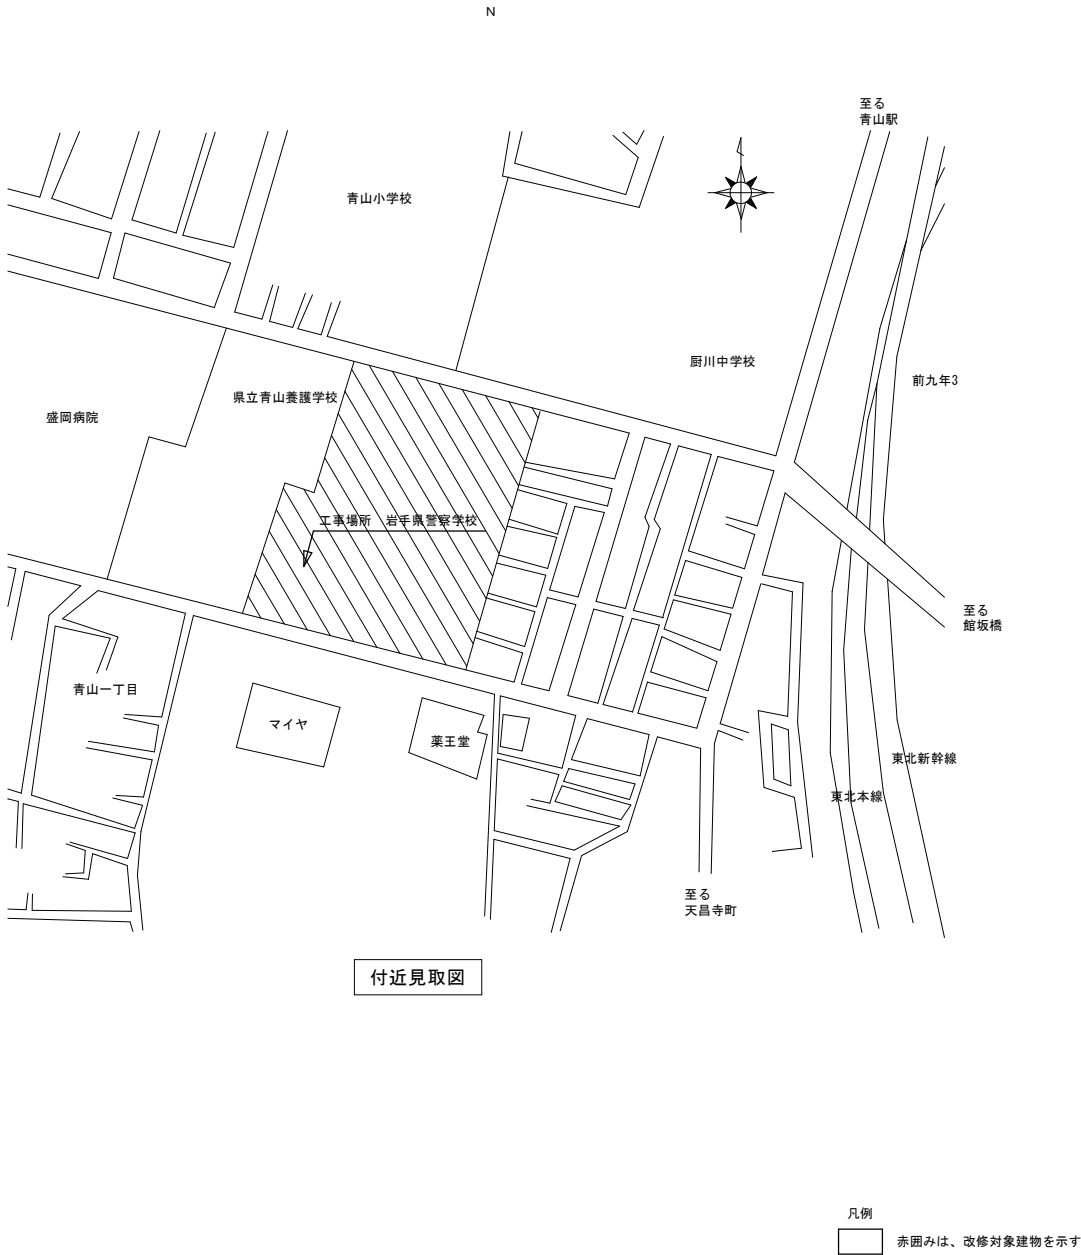


配置図 S=1/500

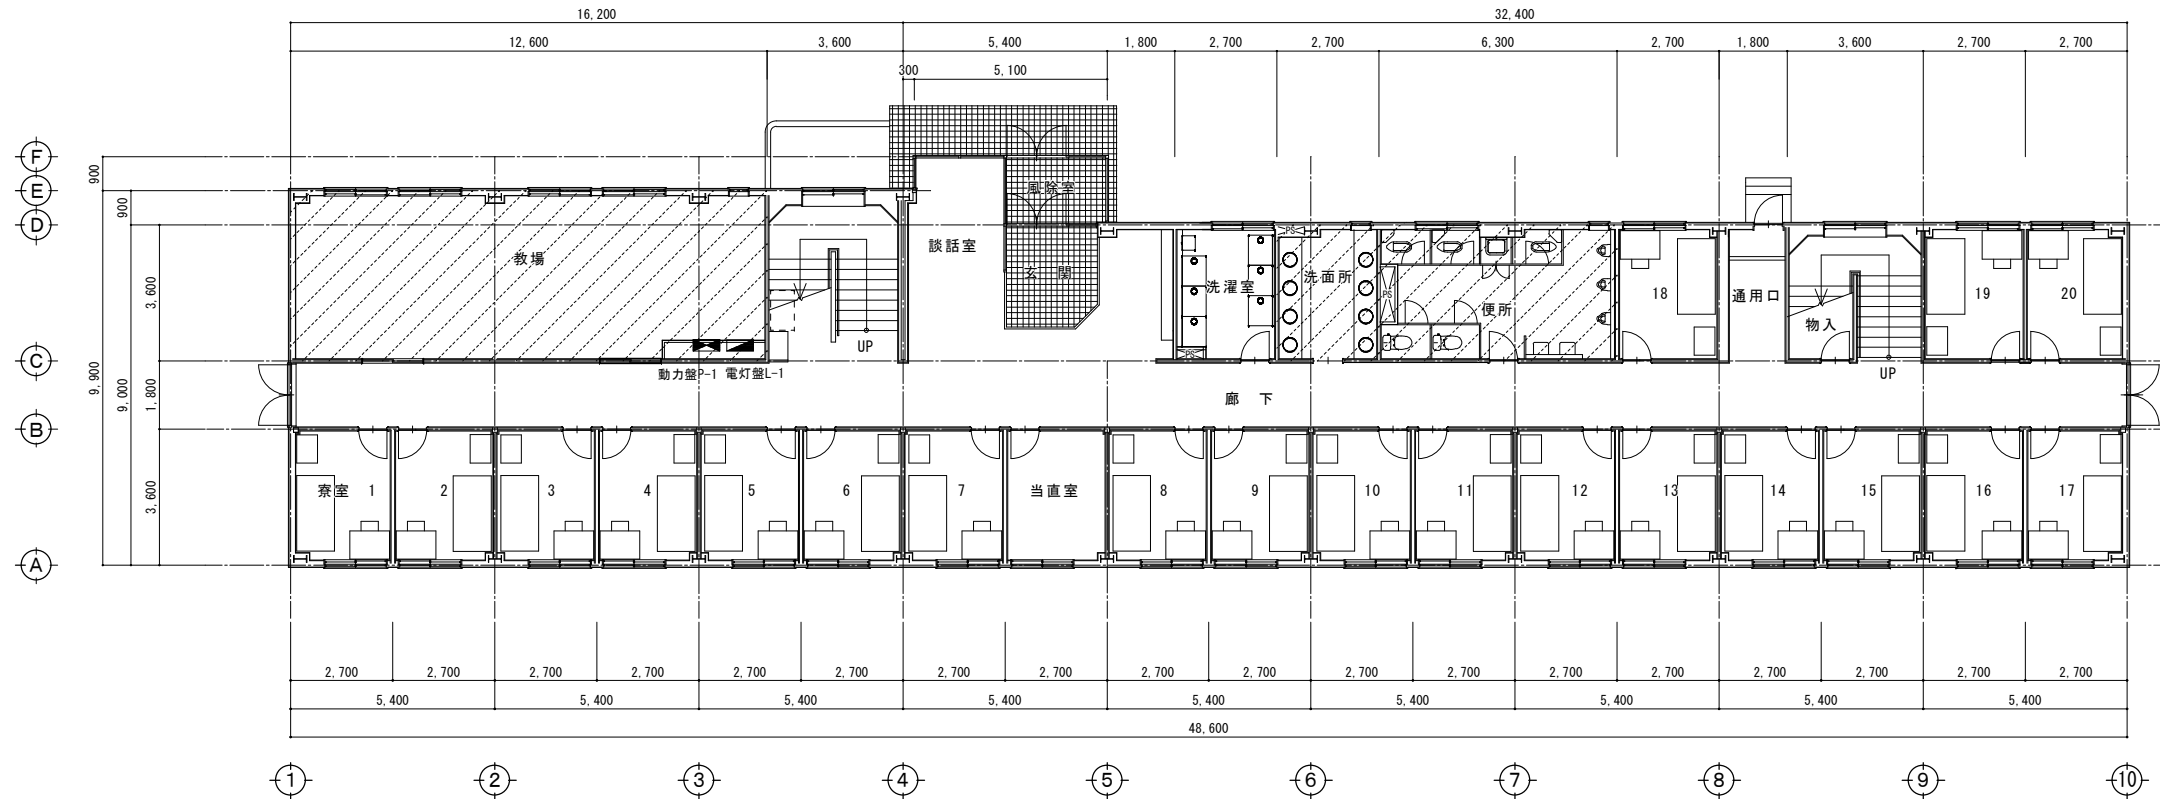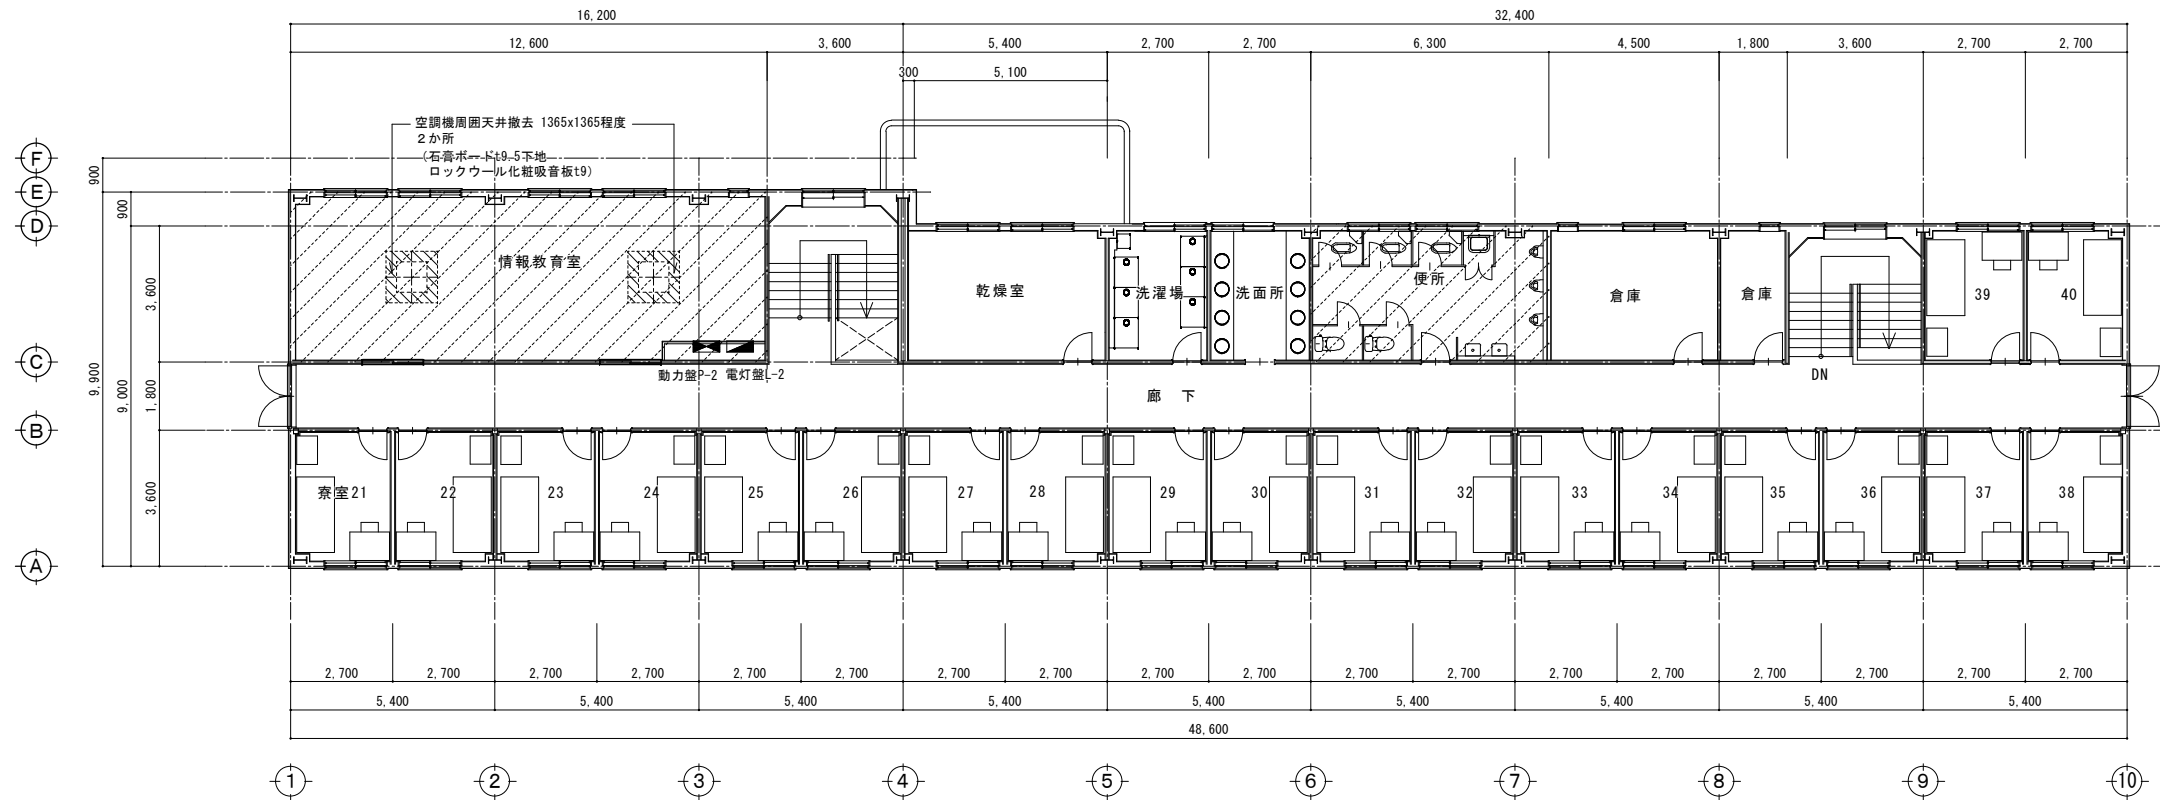



凡例
改修対象室を示す

特記	・			設計年月日	担当	検図	照査	工事名称		図面番号
	・							岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		
	・							図面名称	縮尺	
	・							【既存】 1 階・ 2 階平面図	A1 : S=1/100 A3 : S=1/200	
									A — 5	

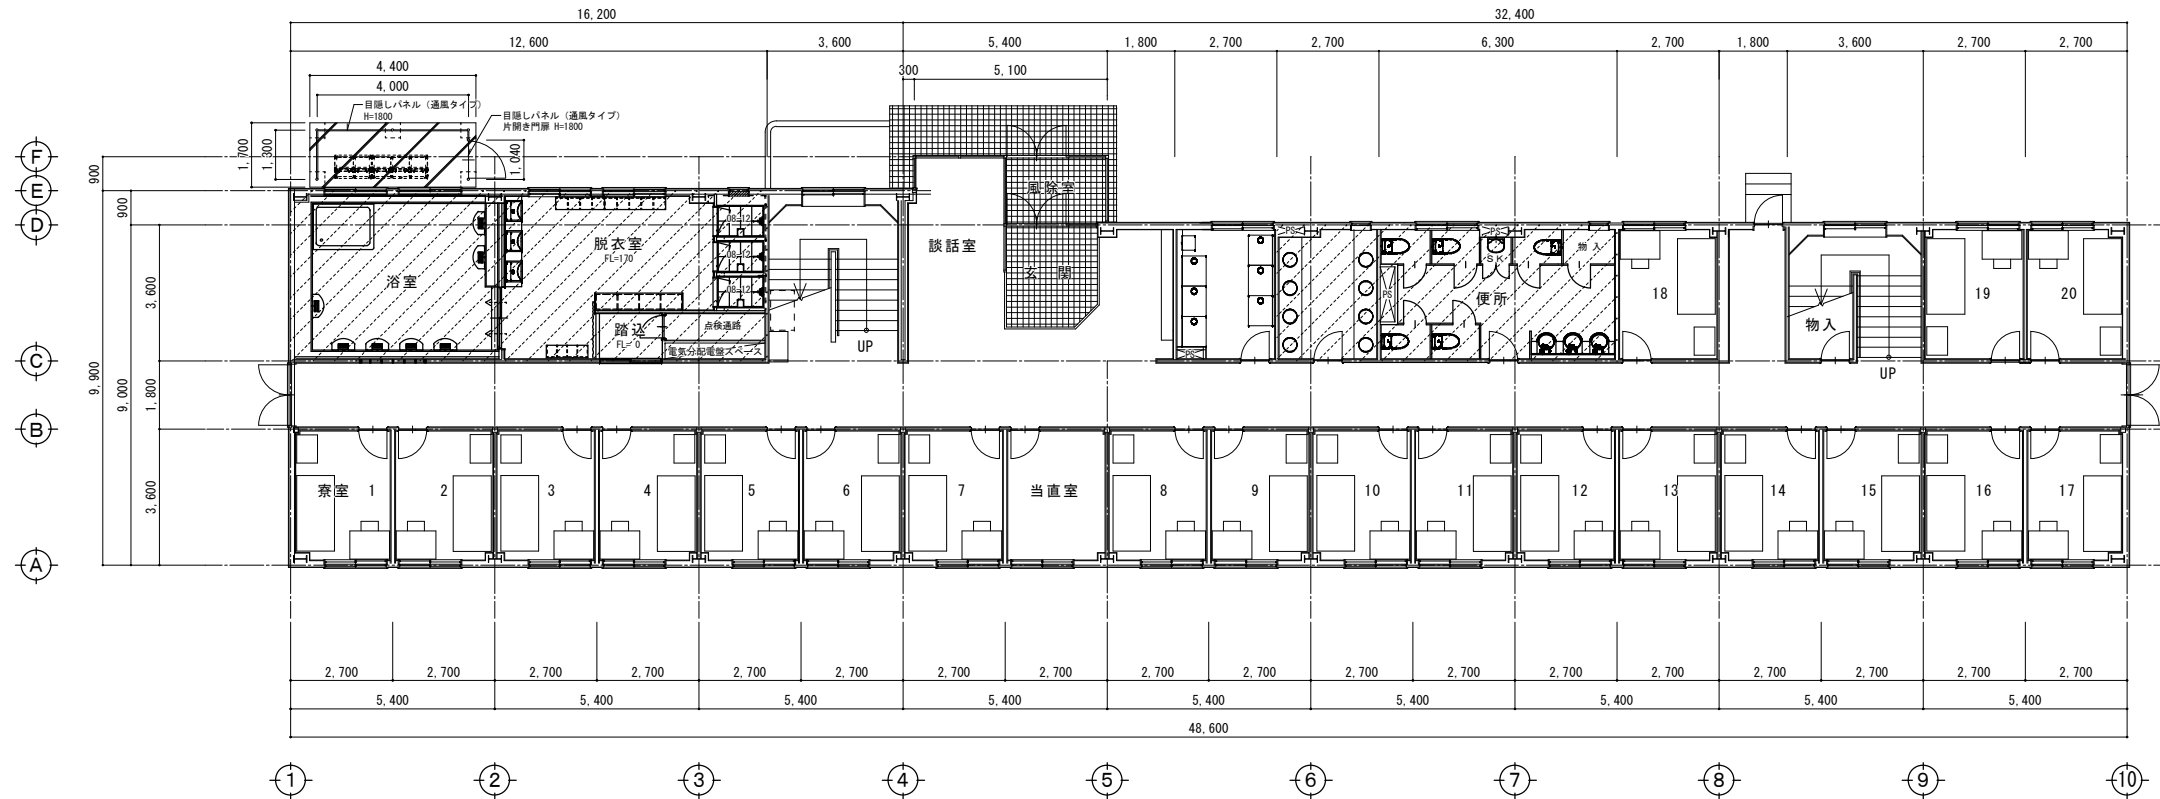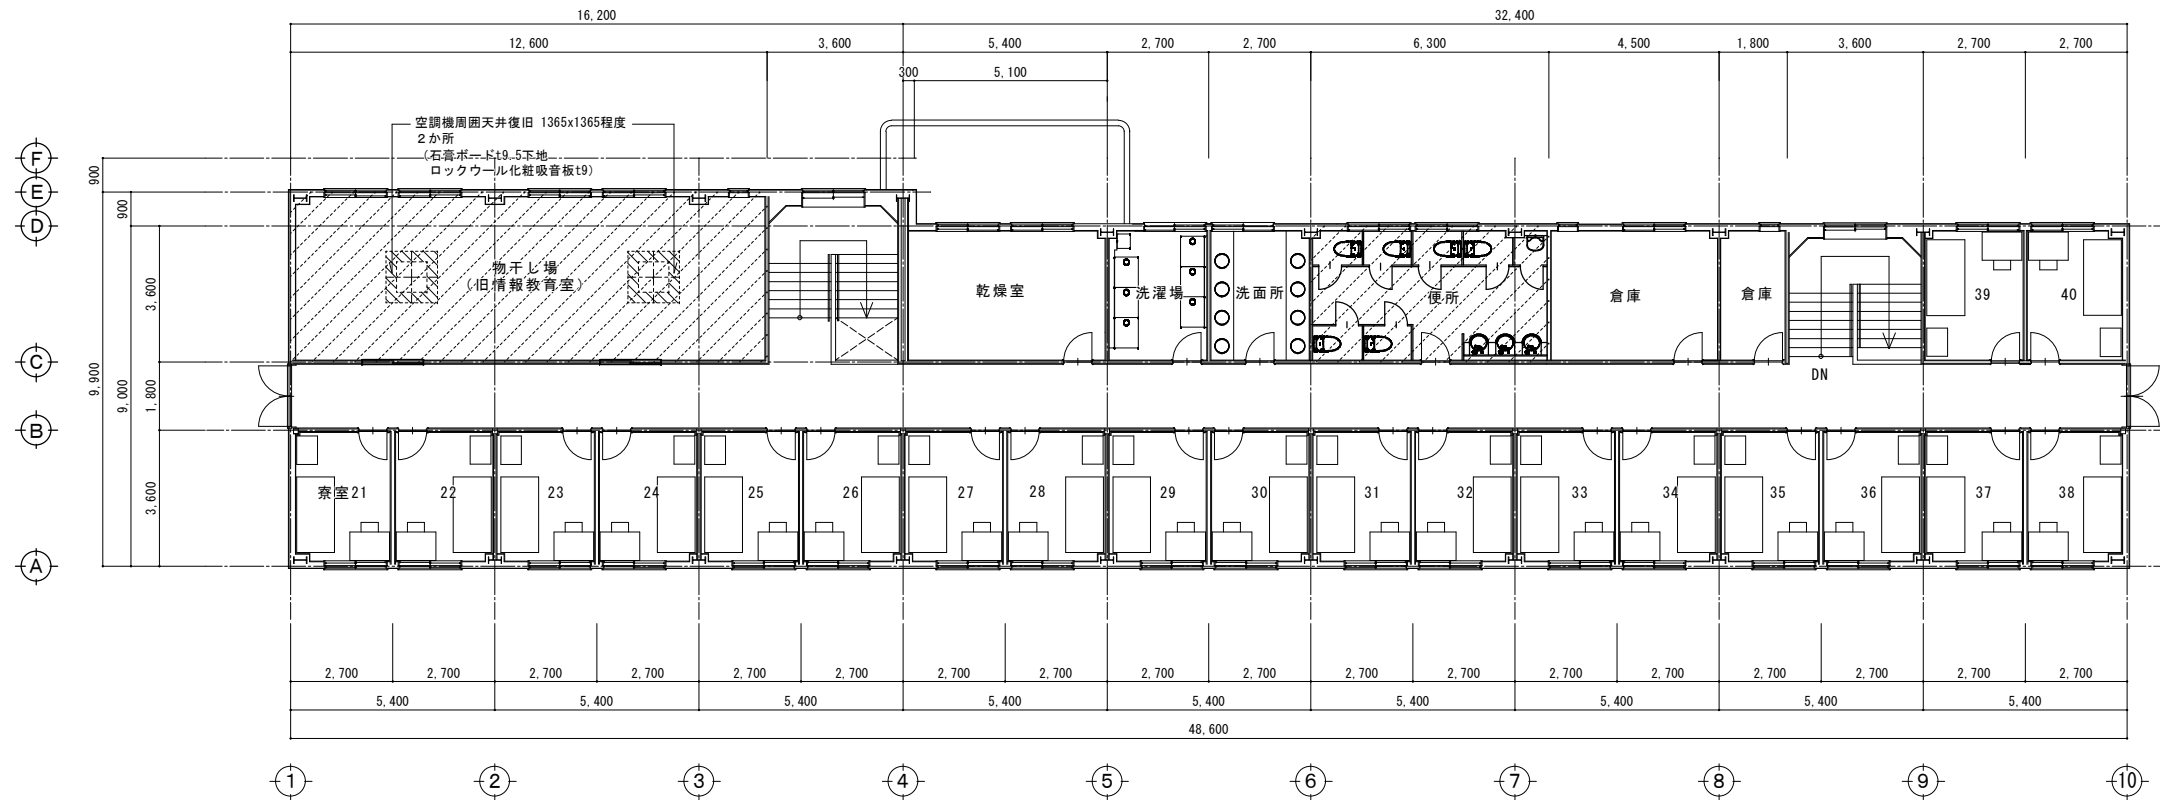

凡例
改修対象室を示す


特記	・							設計年月日 .	担当	検図	照査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 6
	・											図面名称 【改修】1階・2階平面図	縮尺 A1 : S=1/100 A3 : S=1/200	
	・													
	・													




→既存壁クロスパテ（石膏ボード目地埋め材）にアスベスト含有があるため、ビニルクロスと石膏ボードを共に含有材として撤去・処分すること

※配管施工に伴い、基礎貫通穴あけ（コア抜き）前には鉄筋探査を行い鉄筋を切らないよう施工すること。

特記	・ 外壁被覆のケイカル板及び鉄骨面の耐火被覆ロックウールは、アスベスト含有なし。	設計年月日 ・	担当	検図	照査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 7
	・ 既存タイルカーペット接着剤には、アスベスト含有なし。					図面名称 【既存】1 階敷場撤去図 平面詳細図、展開図	縮尺 A1 : 1/50 A3 : 1/100	
	・ 既存壁クロスパテ（石膏ボード目地埋め材）にアスベスト含有あり							

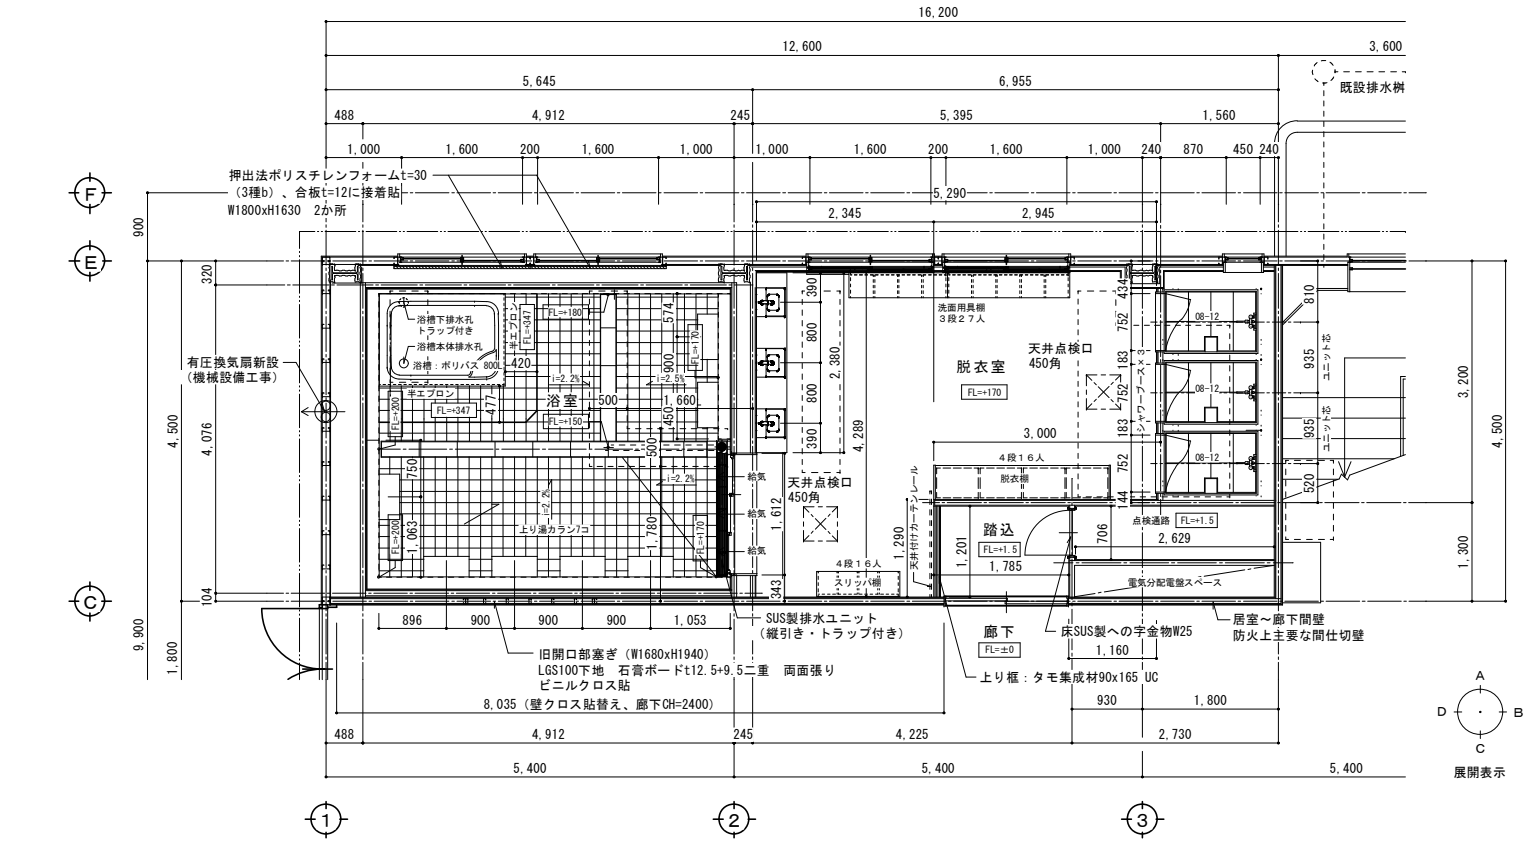


浴室・脱衣室改修平面詳細図 S=1/50

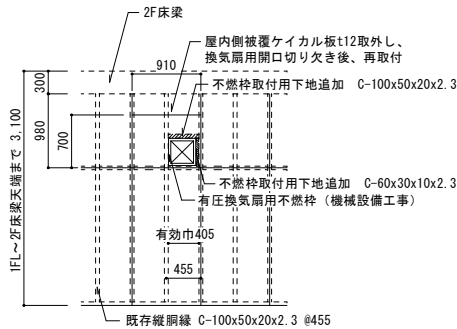

浴室壁付換気扇廻り補強図 S=1/50

浴室洗い場シャワー付き混合水栓、化粧鏡、
機械設備工事とする。
脱衣室洗面器（水洗共）、化粧鏡は、
建築工事とする。

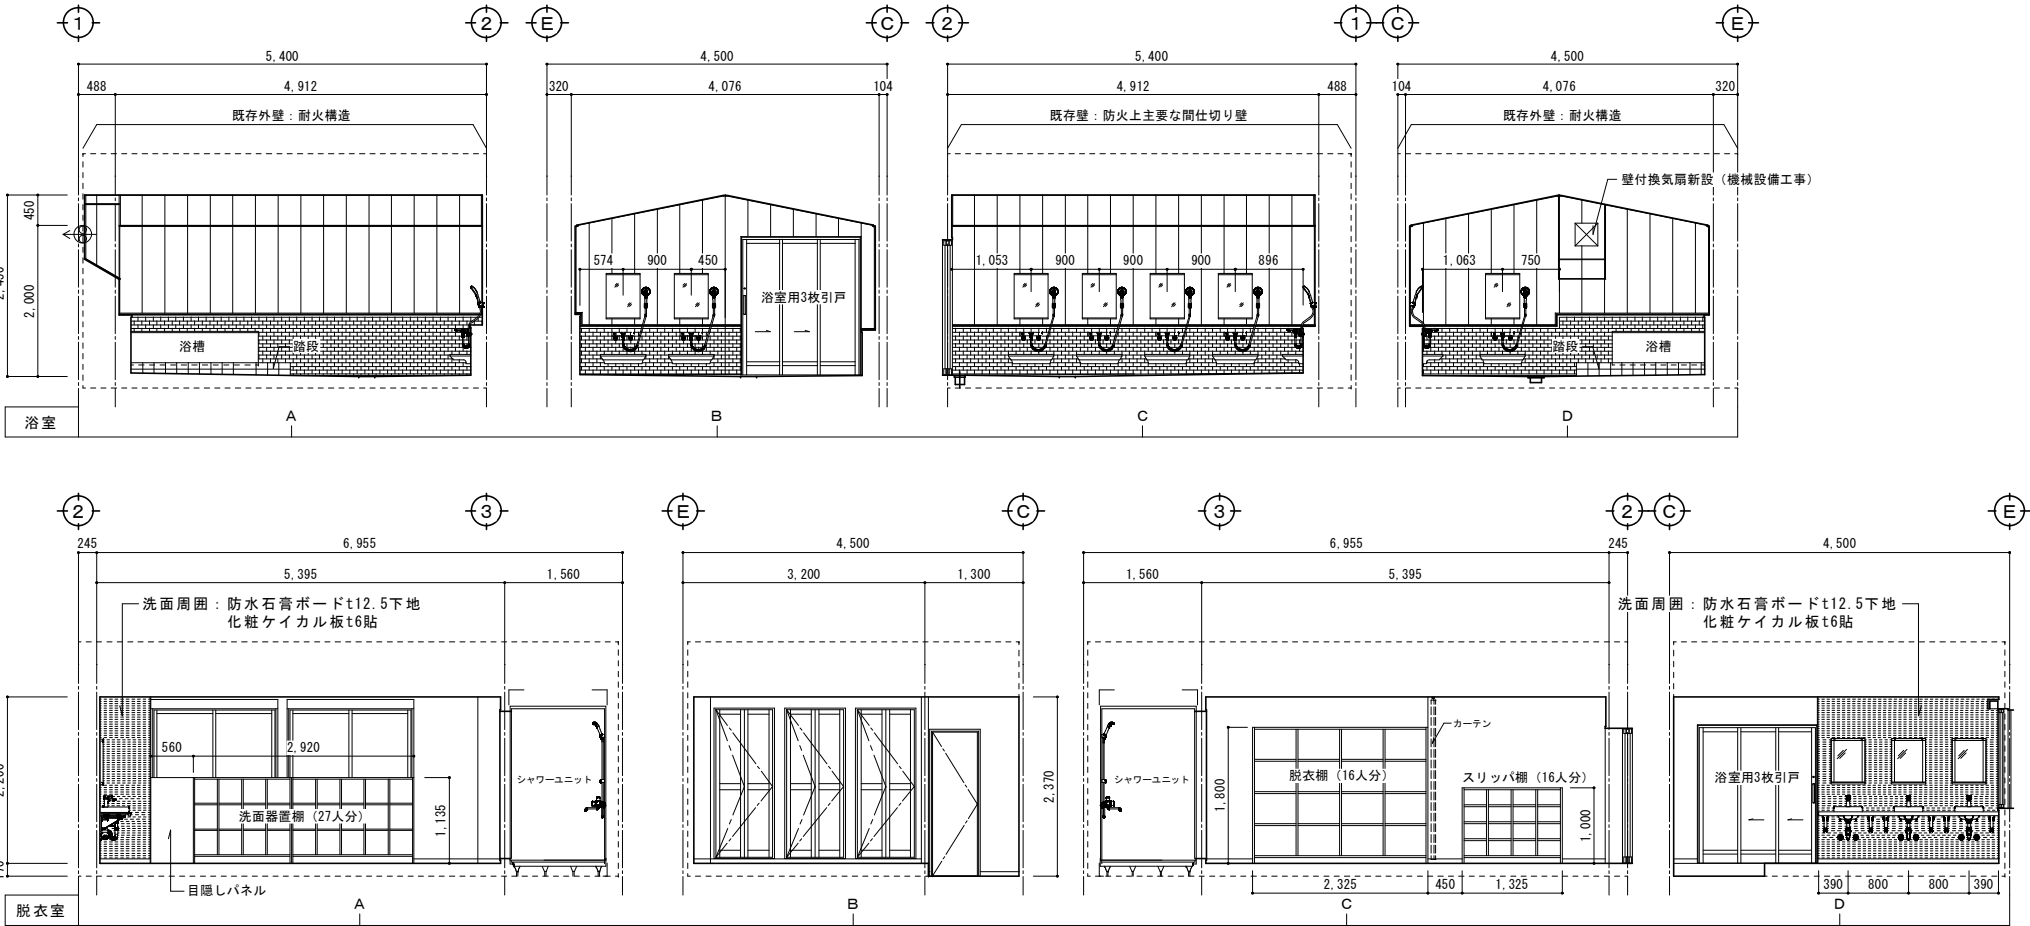


1階浴室仕上表	
部位	仕 上
床	防水モルタル塗り下地 磁器質床用150角タイル貼
腰壁	防水モルタル塗り下地 磁器質50ニ丁掛タイル貼 LGS65下地耐水合板t12張りのうえ、気密シート張り フェノールフォーム保温板t20打込みコンクリート腰壁新設
壁	LGS65下地耐水合板t12張りのうえ、気密シート張り 浴室用仕上材t9（巾300）張り（フクビ パスパネル準不燃300-I型同等） 断熱材：グラスウール（密度16K）t50充填
天井	LGS25下地耐水合板t9張りのうえ、気密シート張り 専用見切り縁：塩ビ製 浴室用仕上材t9（巾300）張り（フクビ パスパネル準不燃300-I型同等） 断熱材：グラスウール（密度16K）t100充填
備考	出入口排水溝：SUS製排水ユニットL1800（縦引き・トラップ付） 床排水溝：SUS製溝蓋（受枠SUS製）蓋巾200 浴槽：大型ポリバス 容量800L 2方 半エプロン付き 腰壁竪木：御影石t30 2面磨き（D200及びD90） 洗面器台：樹脂製W600xD275（LIXIL同等） 浴室用仕上材各部水切、見切：アルミ製 出入口引戸：浴室用3枚建て引戸（LIXIL同等）

パスパネル準不燃認定番号：QM-0515

1階脱衣室仕上表	
部位	仕 上
床	木造床組 耐水合板t12 2重張り下地 発泡複層ビニル床シートt2.5（籐柄） 踏込床：タイルカーペットt6.5敷き
巾木	塩ビ製巾木 H=60
壁	防水石膏ボードt12.5下地ビニルクロス貼 洗面周囲：耐水合板（T-1）t12下地 化粧ケイカル板t6貼
天井	防水石膏ボードt9.5捨張り耐湿ロックウール吸音板t9貼 廻り縁：塩ビ製
備考	上り框：タモ集成材90x165（床取り合いシーリング処理） スリッパ棚・脱衣棚・洗面道具棚：両面メラミン化粧パーティクルボードt20 洗面カウンター：メラミン化粧パネルt19（芯材耐水MDF） アルミ製カーテンレール（天井付け）、カーテンH2100、ブラインド シャワーユニット：0812サイズ 3基 樹脂内窓（複層ガラス）新設、既存アルミサッシガラス面熱線反射シート貼 土間コンー部撤去、復旧 天井点検口アルミ製450角


1階点検通路仕上表 CH=2200	
部位	仕 上
床	既存コンクリート下地 ビニル床シートt2.5貼
巾木	塩ビ製巾木 H=60
壁	石膏ボードt12.5張り EP塗装
天井	化粧石膏ボードt9.5捨張り
備考	既存分電盤面 石膏ボードt12.5及びビニルクロス撤去（アスベスト含有材） 盤改修後 石膏ボードt12.5張り EP塗装

特記	・		設計年月日 .	担当	検図	照査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 8
	・								
	・								
	・								
							図面名称 【改修】1階浴室・脱衣室 平面詳細図、展開図	縮尺 A1 : 1/50 A3 : 1/100	

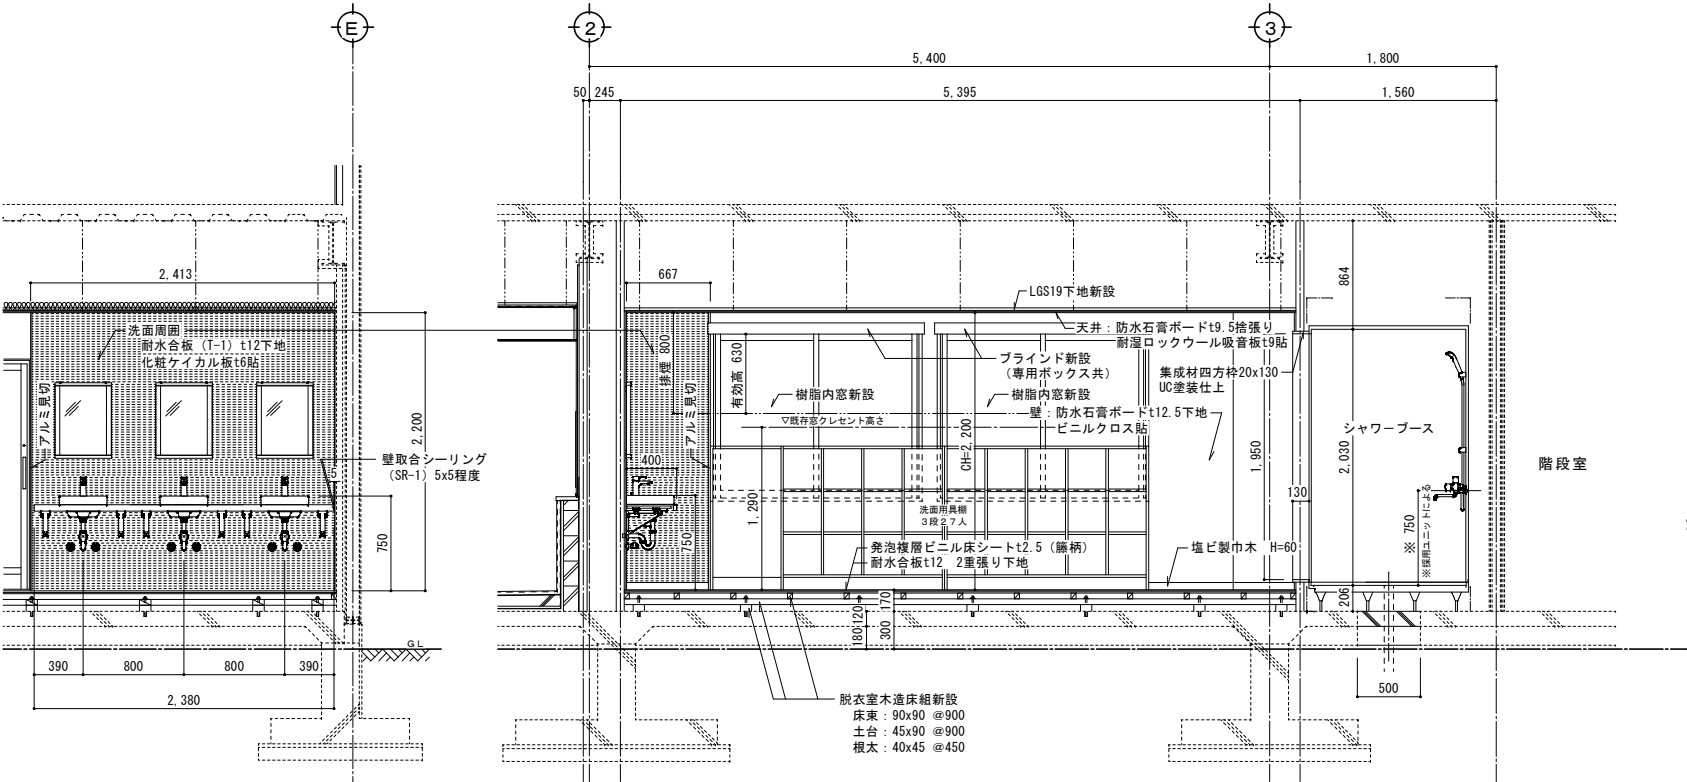

改修更衣室断面詳細図 S=1/30


(洗面カウンター)

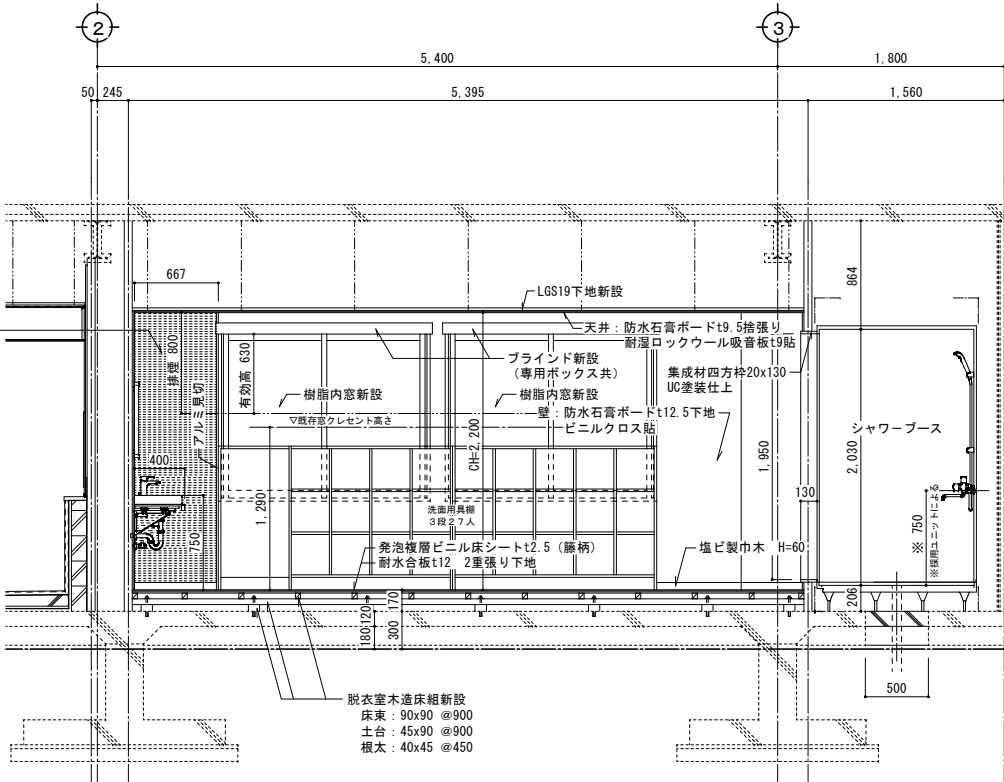

改修更衣室断面詳細図 S=1/30


(長辺方向)

※配管施工に伴い、基礎貫通穴あけ(コア抜き)前には鉄筋探査を行い鉄筋を切らないよう施工すること。

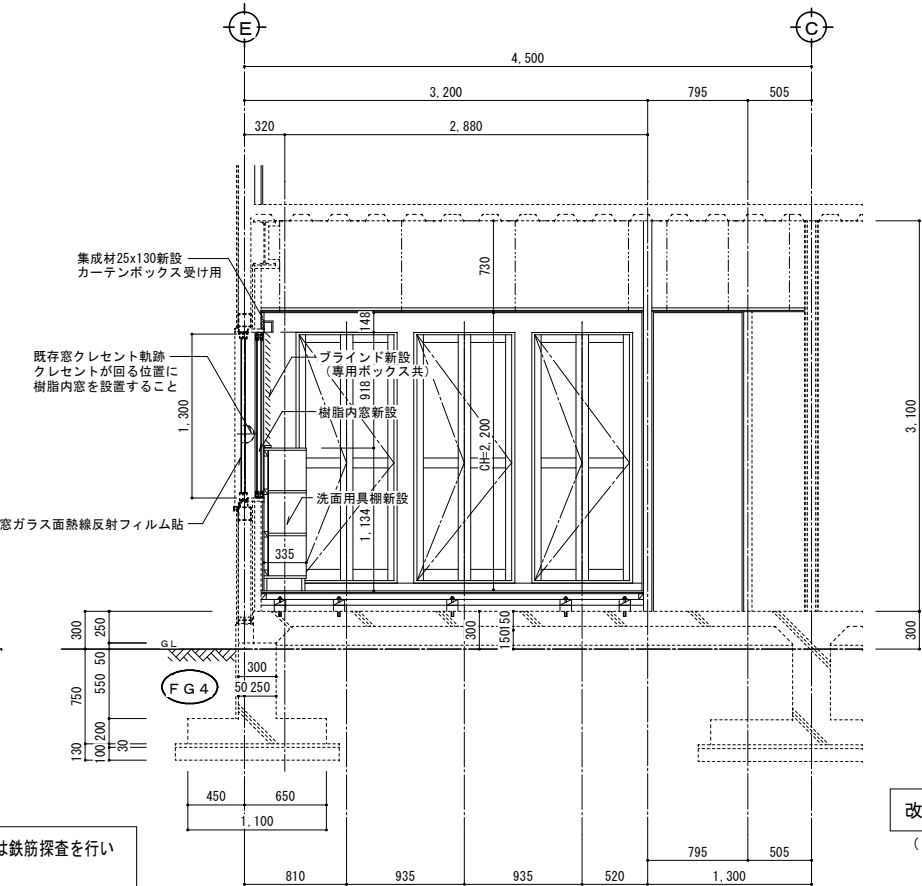


改修更衣室断面詳細図 S=1/30

(短辺方向)




既存基礎配筋図 S=1/30

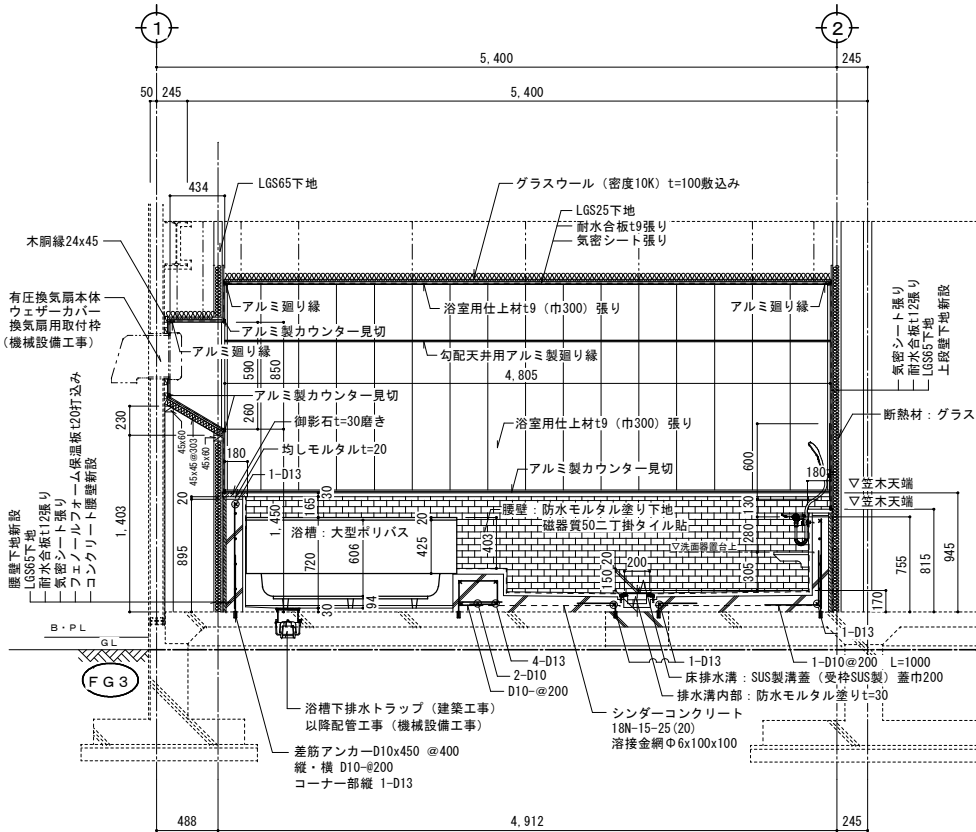


改修浴室断面詳細図 S=1/30

(長辺方向)

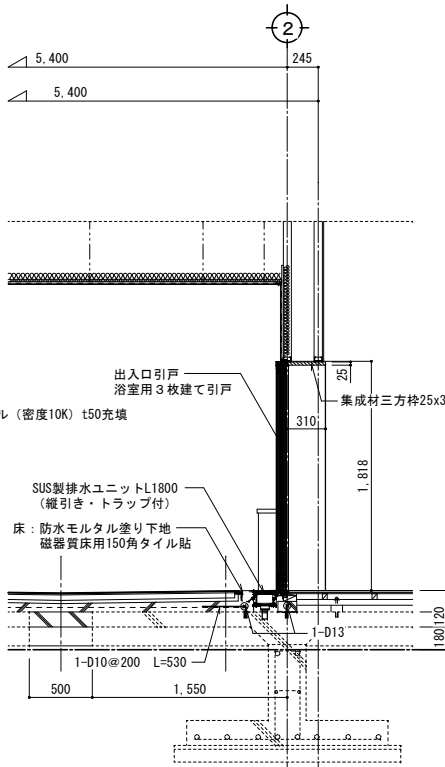

改修浴室断面詳細図 S=1/30

(浴室出入口部)


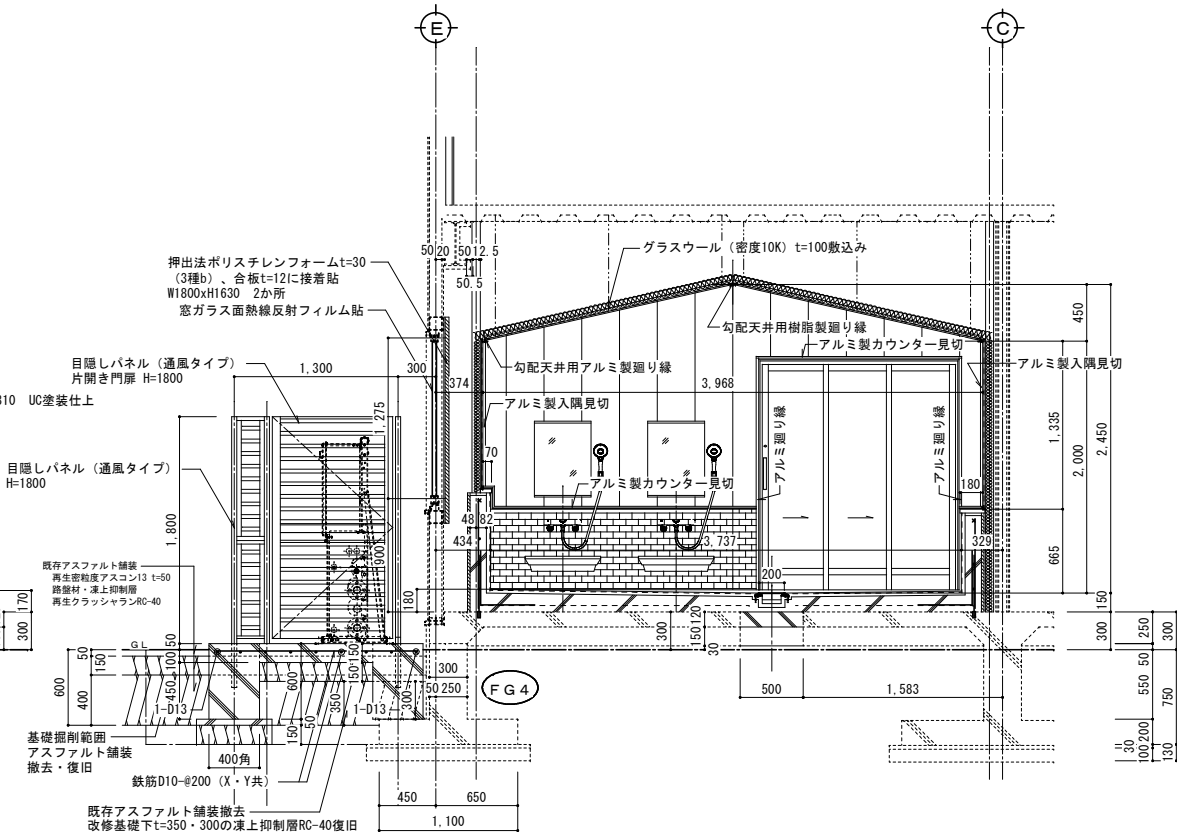


改修浴室断面詳細図 S=1/30


(短辺方向)

目隠しパネル(通風タイプ)及び片開き門扉
参考メーカー・品番
積水樹脂 めかくし扉V型(通風タイプ) 同等品


特記	・			設計年月日 .	担当	検 閲	照 査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 9
	・							図面名称 【改修】浴室・脱衣室廻り詳細図	縮 尺 A1 : 1/30 A3 : 1/60	
	・									
	・									



特記	・		設計年月日 ・	担当	校 園	照 査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 10
	・						図面名称 【改修】 土間復旧、腰壁新設図	縮尺 A1 : 1/30 A3 : 1/60	
	・								
	・								

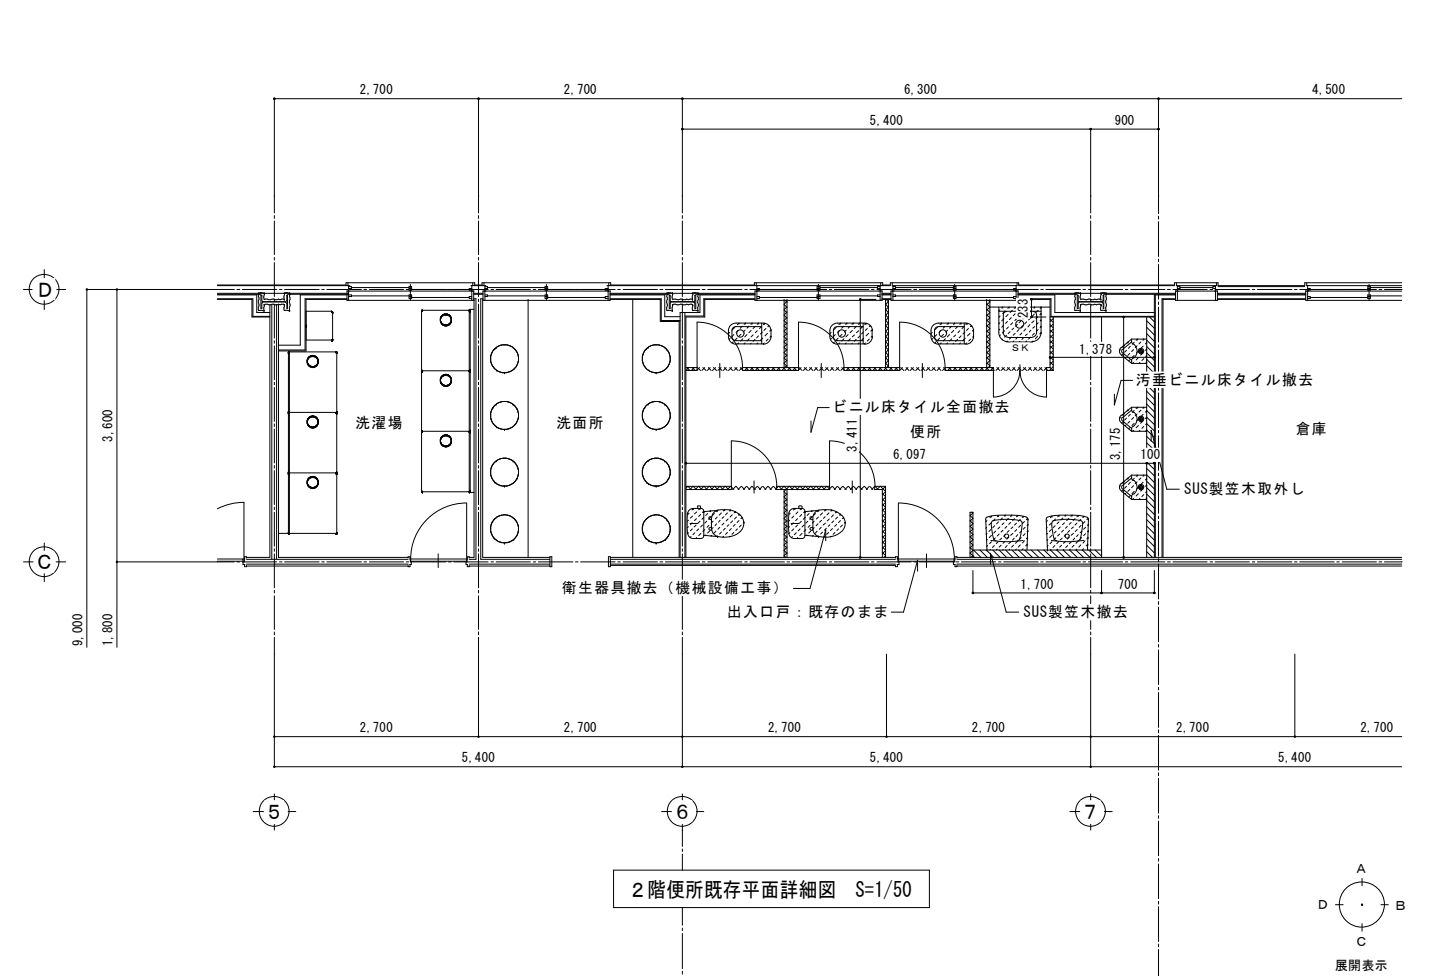


2階便所既存平面詳細図 S=1/50

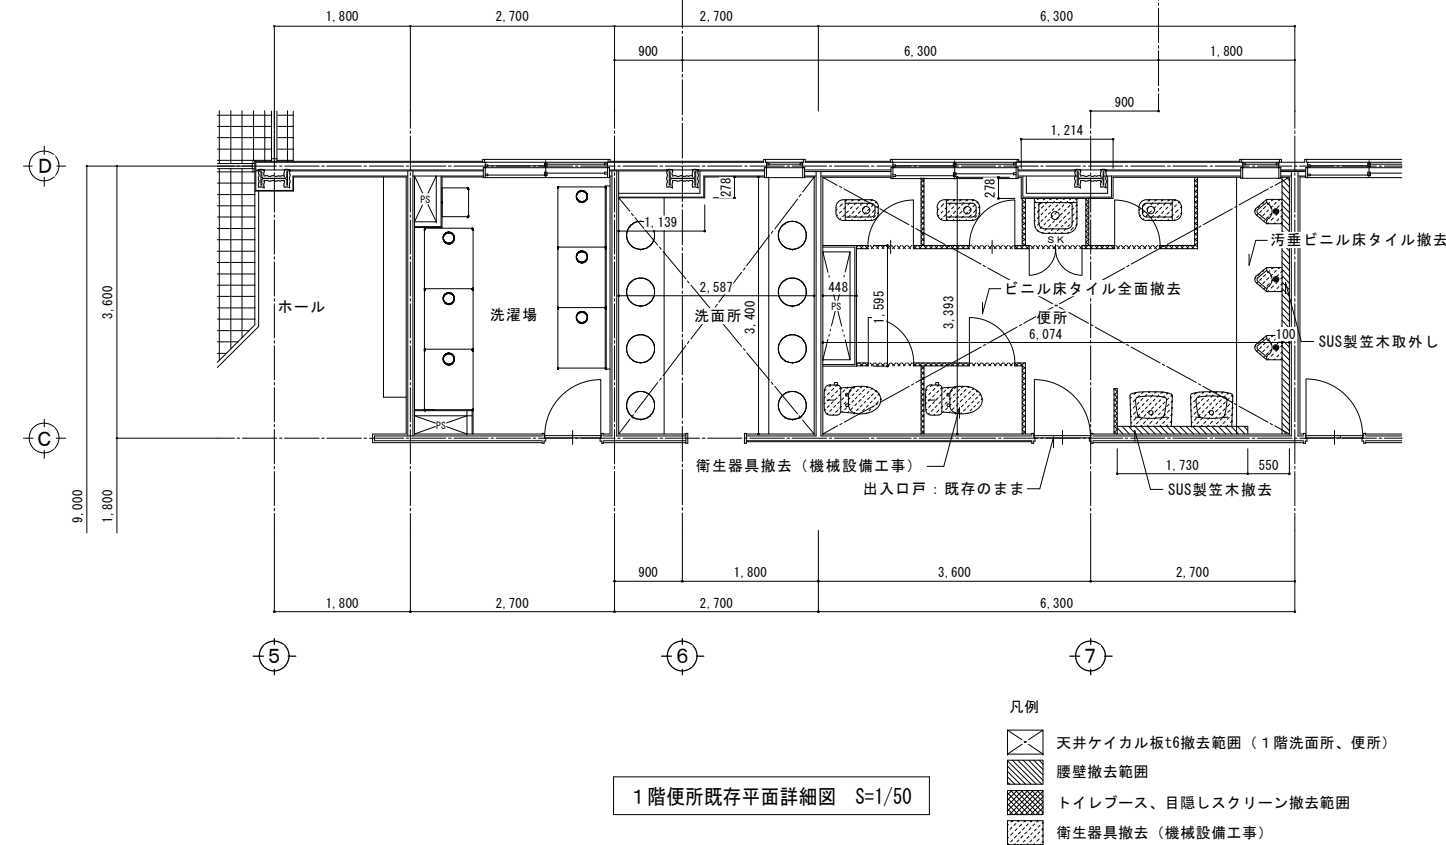


1階便所既存平面詳細図 S=1/50

凡例

- 天井ケイカル板t6撤去範囲（1階洗面所、便所）
- 腰壁撤去範囲
- トイレブース、目隠しスクリーン撤去範囲
- 衛生器具撤去（機械設備工事）




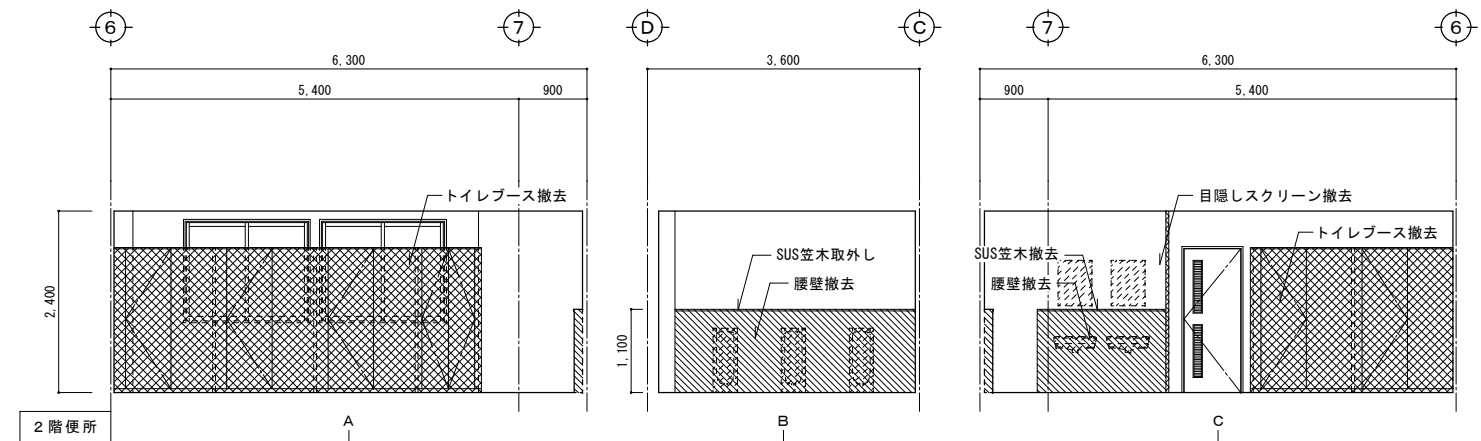


2階便所 既存仕上表	
部位	仕 上
床	ビニル床タイルt2撤去
腰壁	防水石膏ボードt12.5捨張り 100角タイル貼 手洗い器及び小便器背面 腰壁タイル・ボード・LGS50下地撤去
壁	防水石膏ボードt12.5捨張り 100角タイル貼
天井	ケイカル板t6張り AEP
備考	トイレブース、目隠しスクリーン撤去 手洗い器背面壁：SUS笠木撤去 小便器背面壁：SUS笠木取外し 各衛生器具及び化粧鏡撤去：機械設備工事

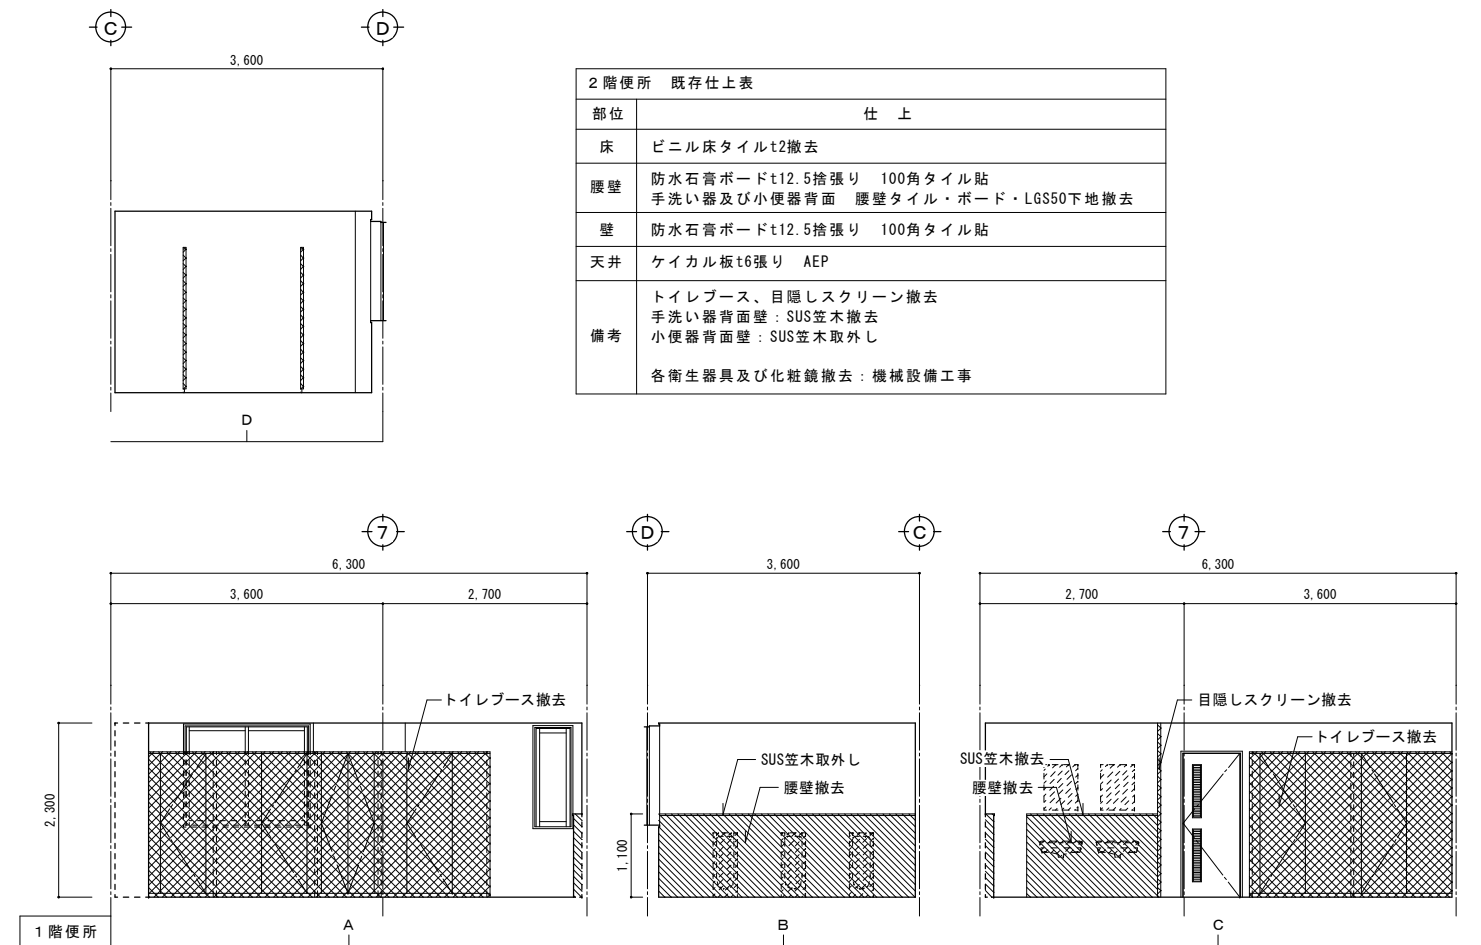

1階便所 既存仕上表	
部位	仕 上
床	ビニル床タイルt2撤去
腰壁	防水石膏ボードt12.5捨張り 100角タイル貼 手洗い器及び小便器背面 腰壁タイル・ボード・LGS50下地撤去
壁	防水石膏ボードt12.5捨張り 100角タイル貼
天井	LGS19下地及びケイカル板t6 AEP撤去
備考	トイレブース、目隠しスクリーン撤去 手洗い器背面壁：SUS笠木撤去 小便器背面壁：SUS笠木取外し 各衛生器具及び化粧鏡撤去：機械設備工事


特記	・	洗面所・便所天井のケイカル板及び鉄骨面の耐火被覆ロックウールは、アスベスト含有なし。	設計年月日	担当	検図	照査	工事名称		図面番号
	・						岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		
	・								
	・								
							図面名称	縮尺	A — 11
							【既存】1階・2階便所 平面詳細図、展開図	A1：S=1/50 A3：S=1/100	

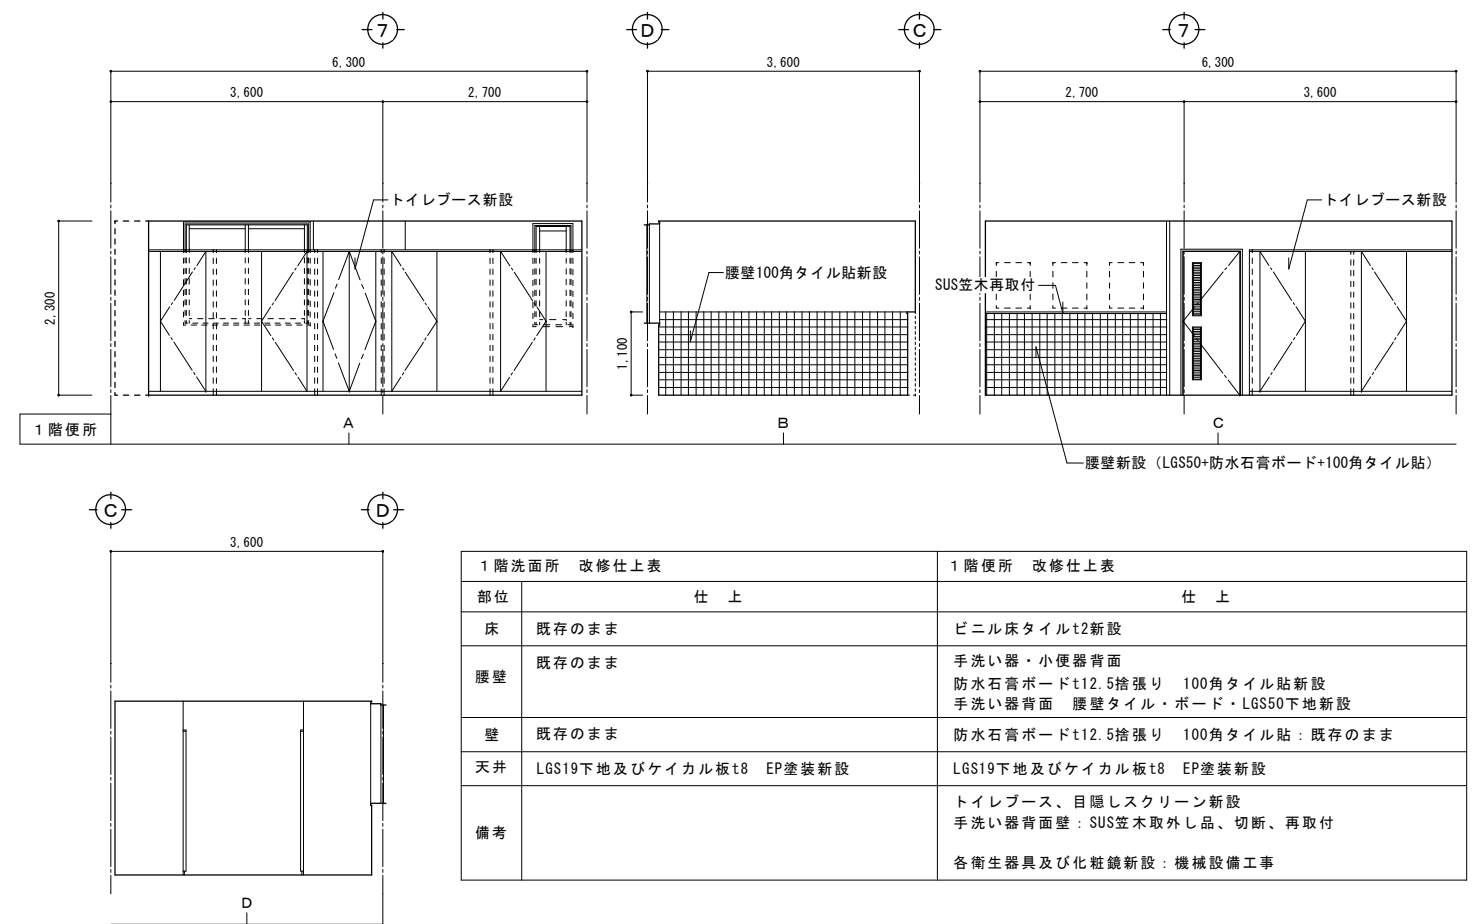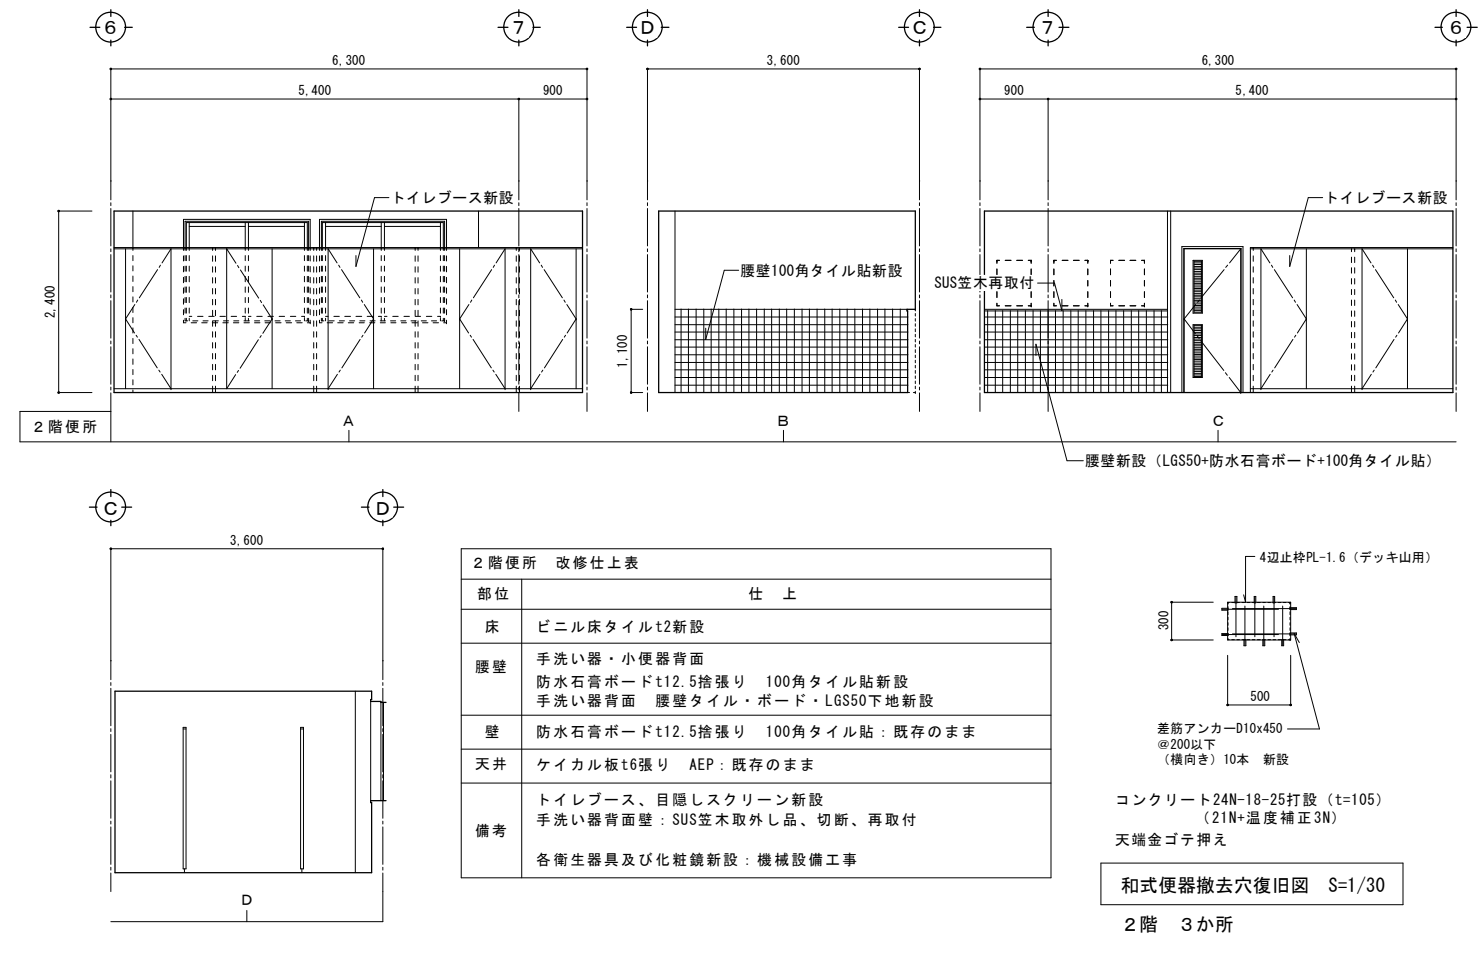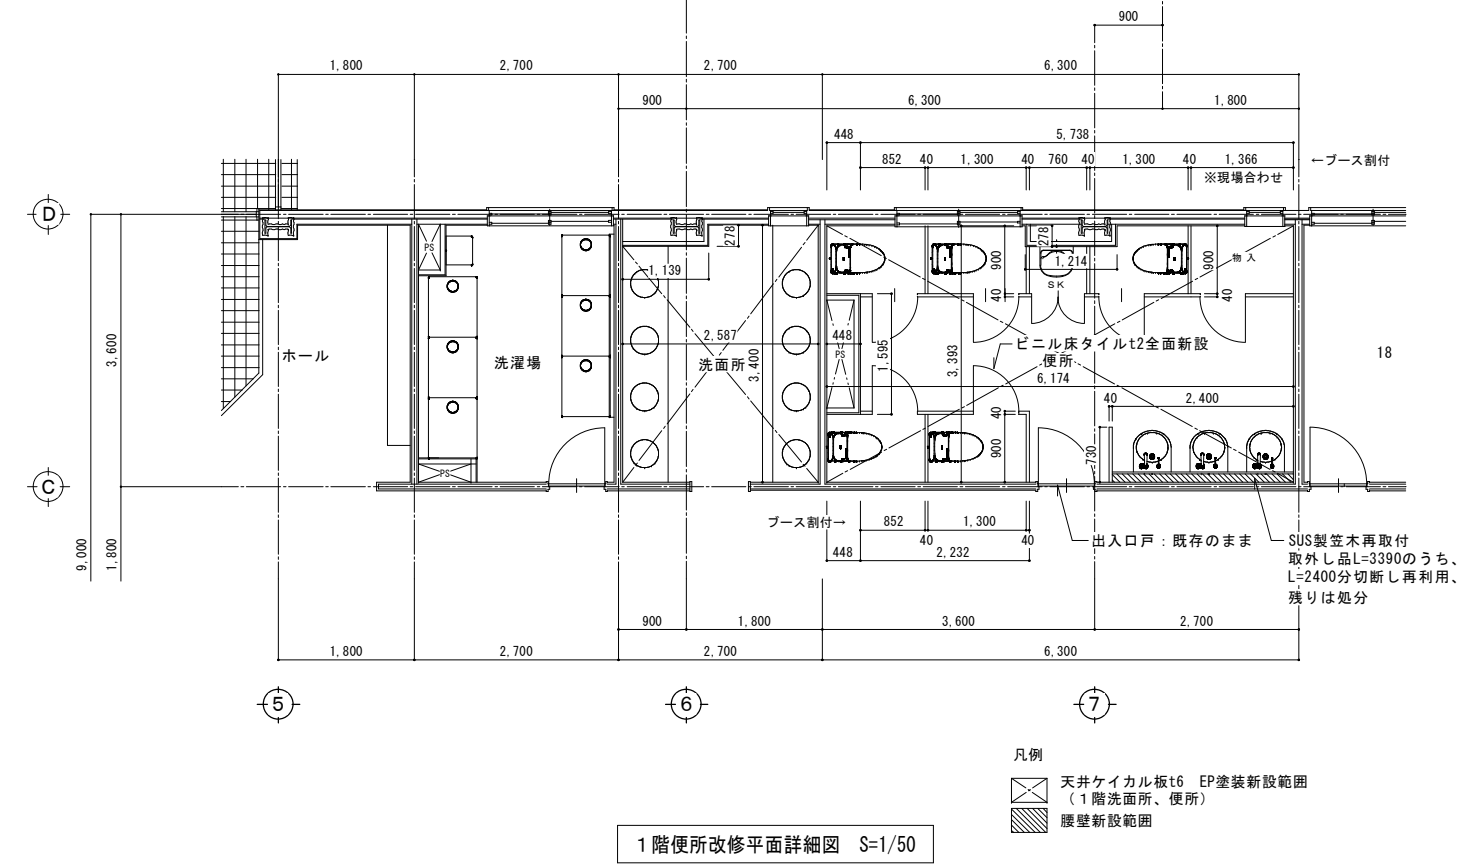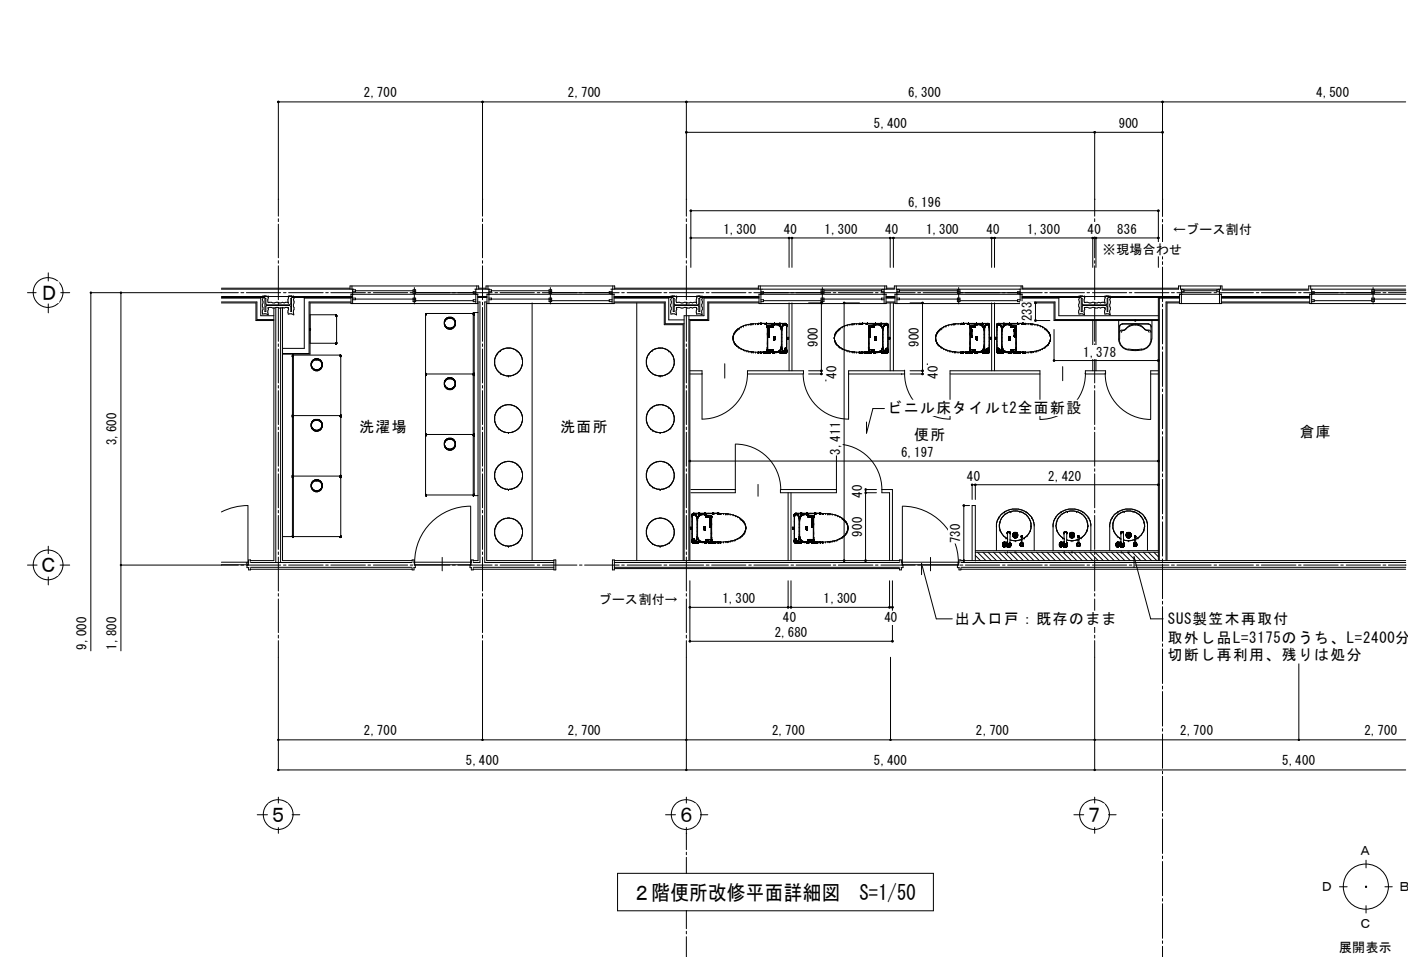

特記	・		設計年月日	担当	検図	照査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事	図面番号 A — 12
	・							
	・							
	・							
							図面名称 【改修】1階・2階便所 平面詳細図、展開図	縮尺 A1 : S=1/50 A3 : S=1/100





符号・名称・数量	T B - 1	T B - 2	T B - 3	P T - 1	P T - 2
室 名	1 階便所	2 階便所	1・2 階便所	1 階便所	2 階便所
図 像	※印寸法：現場合わせ	※印寸法：現場合わせ	※印寸法：現場合わせ		
材 種 ・ 仕 上	両面メラミン化粧板フラッシュ（芯材ペーパーコア）t=40	同 左	同 左	両面メラミン化粧板フラッシュ（芯材ペーパーコア）t=40	
ガラス	—	—	—	—	
金 物	標準金物一式、表示付スライドロック錠、戸当たり、丁番、SUS巾木、アルミ笠木	同 左	同 左	標準金物一式、SUS巾木、アルミ笠木、アルミ支柱	
備 考	参考メーカー・品番：小松ウォール工業 TB-GPR同等品	参考メーカー・品番：小松ウォール工業 TB-GPR同等品	参考メーカー・品番：小松ウォール工業 TB-GPR同等品	参考メーカー・品番：小松ウォール工業 TB-GPR同等品	

建具配置図

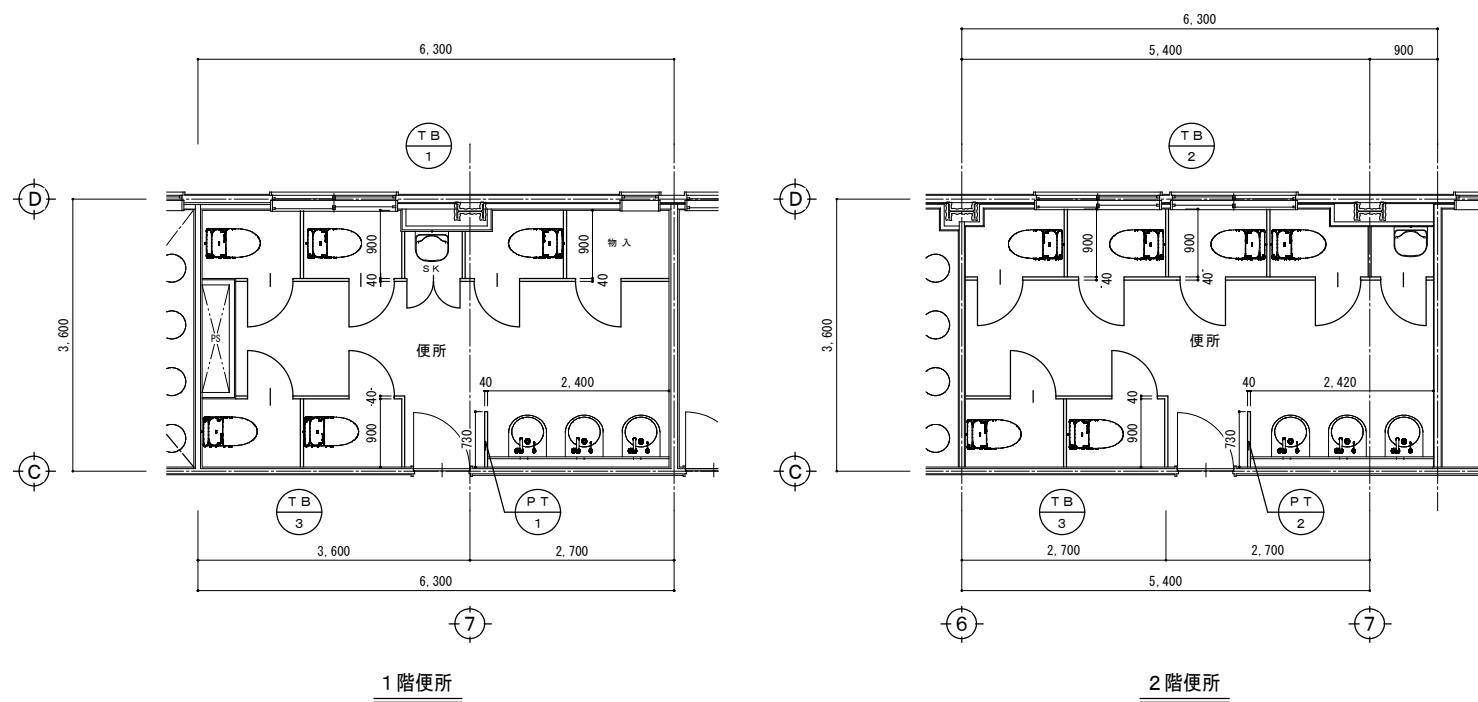


建具配置図 S=1/50

特記	・		設計年月日	担当	検図	照査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 15
	・						図面名称 【改修】建具表、建具配置図 2	縮尺 A1 : 1/50 A3 : 1/100	
	・								
	・								

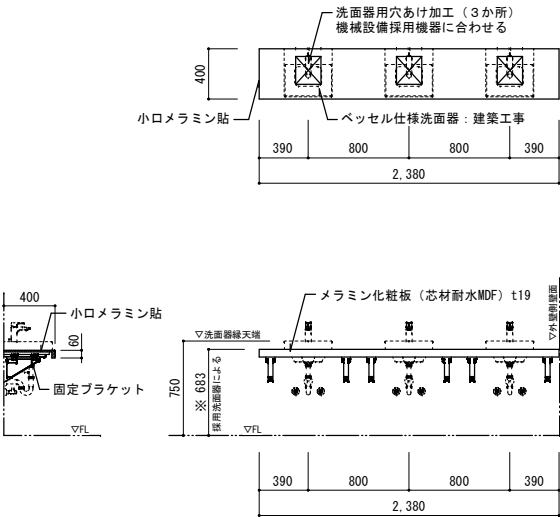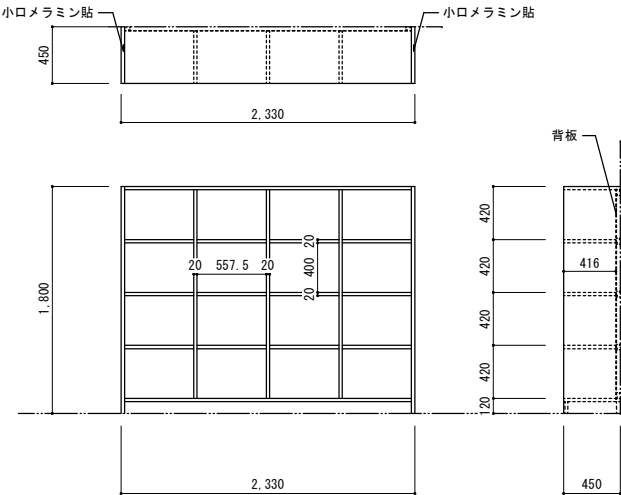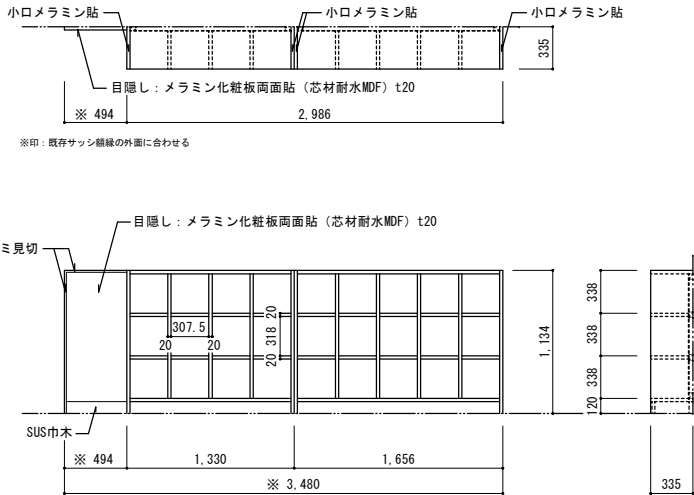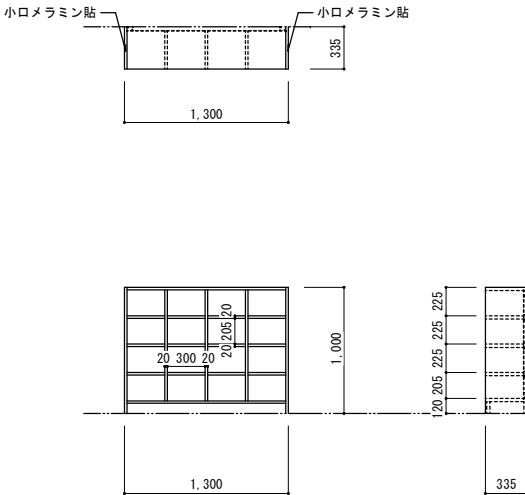K-1 洗面カウンター 1台  洗面器用穴あけ加工 (3か所) 機械設備採用機器に合わせる 小ロメラミン貼 ベッセル仕様洗面器：建築工事 メラミン化粧板 (芯材耐水MDF) t19 洗面器縁天張 固定ブラケット ※ 683 ※ 390 800 800 390 2,380 ●家具仕様 本体：両面メラミンパーティクルボードt=20 木口：シート貼 背板：ポリ化粧合板t=2.5 巾木：ランバー・ポリ化粧合板同色貼	K-2 脱衣棚 (16人分) 1台  小ロメラミン貼 2,330 1,800 20 557.5 20 20 400 20 420 420 420 420 420 420 416 450 ●家具仕様 本体：両面メラミンパーティクルボードt=20 木口：シート貼 背板：ポリ化粧合板t=2.5 巾木：ランバー・ポリ化粧合板同色貼	K-3 洗面器置棚 (27人分) 1台  小ロメラミン貼 小ロメラミン貼 小ロメラミン貼 目隠し：メラミン化粧板両面貼 (芯材耐水MDF) t20 ※ 494 2,986 335 ※印：既存サッシ顔線の外面に合わせる アルミ見切 目隠し：メラミン化粧板両面貼 (芯材耐水MDF) t20 307.5 20 20 20 318 20 1,134 120 338 338 338 SUS巾木 ※ 494 1,330 1,656 ※ 3,480 335 ※印：既存サッシ顔線の外面に合わせる ●家具仕様 本体：両面メラミンパーティクルボードt=20 木口：シート貼 背板：ポリ化粧合板t=2.5 巾木：ランバー・ポリ化粧合板同色貼	K-4 スリッパ棚 (16人分) 1台  小ロメラミン貼 小ロメラミン貼 335 1,300 20 300 20 20 205 20 1,000 120 205 225 225 225 335 ●家具仕様 本体：両面メラミンパーティクルボードt=20 木口：シート貼 背板：ポリ化粧合板t=2.5 巾木：ランバー・ポリ化粧合板同色貼
---	---	--	--

家具配置図

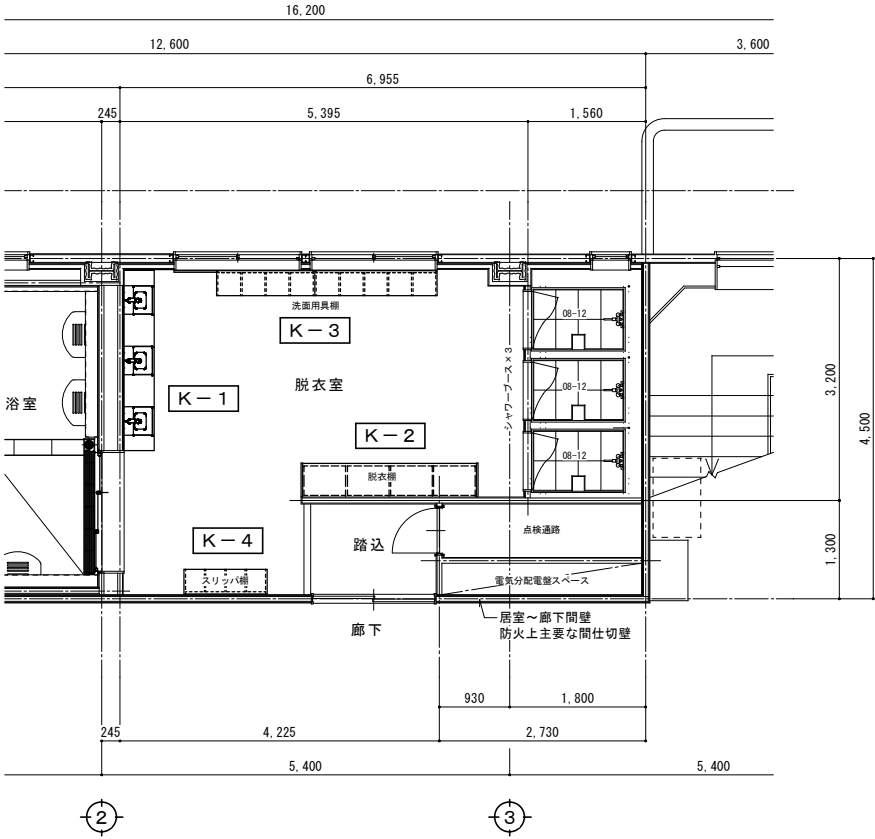


K-5・6・11共通仕様 (特記なき限り下記による)	
本体	両面メラミン化粧パーティクルボード 20mm厚 (J I S 適合品) (低ホルマリン (F☆☆☆☆) / 抗菌仕様)
木口	樹脂エッジ 樹脂シート 2.0mm厚 ホットメルト接着 (見掛け全て)
扉	両面メラミン化粧パーティクルボード 20mm厚
棚板	両面メラミン化粧パーティクルボード 20mm厚
巾木・台輪	樹脂化粧合板 20mm厚
引手・把手	ステンレス (埋込タイプ)
蝶番	スライド蝶番 115°
棚受け	ステンレス製 φ8
引き戸下レール	アルミ製 波形レール
背板	ポリ化粧合板tmm厚

木口：樹脂エッジ 樹脂シート 2.0mm厚
ホットメルト接着 (見掛け全て)

20

両面メラミン化粧パーティクルボード
20mm厚 (J I S 適合品)

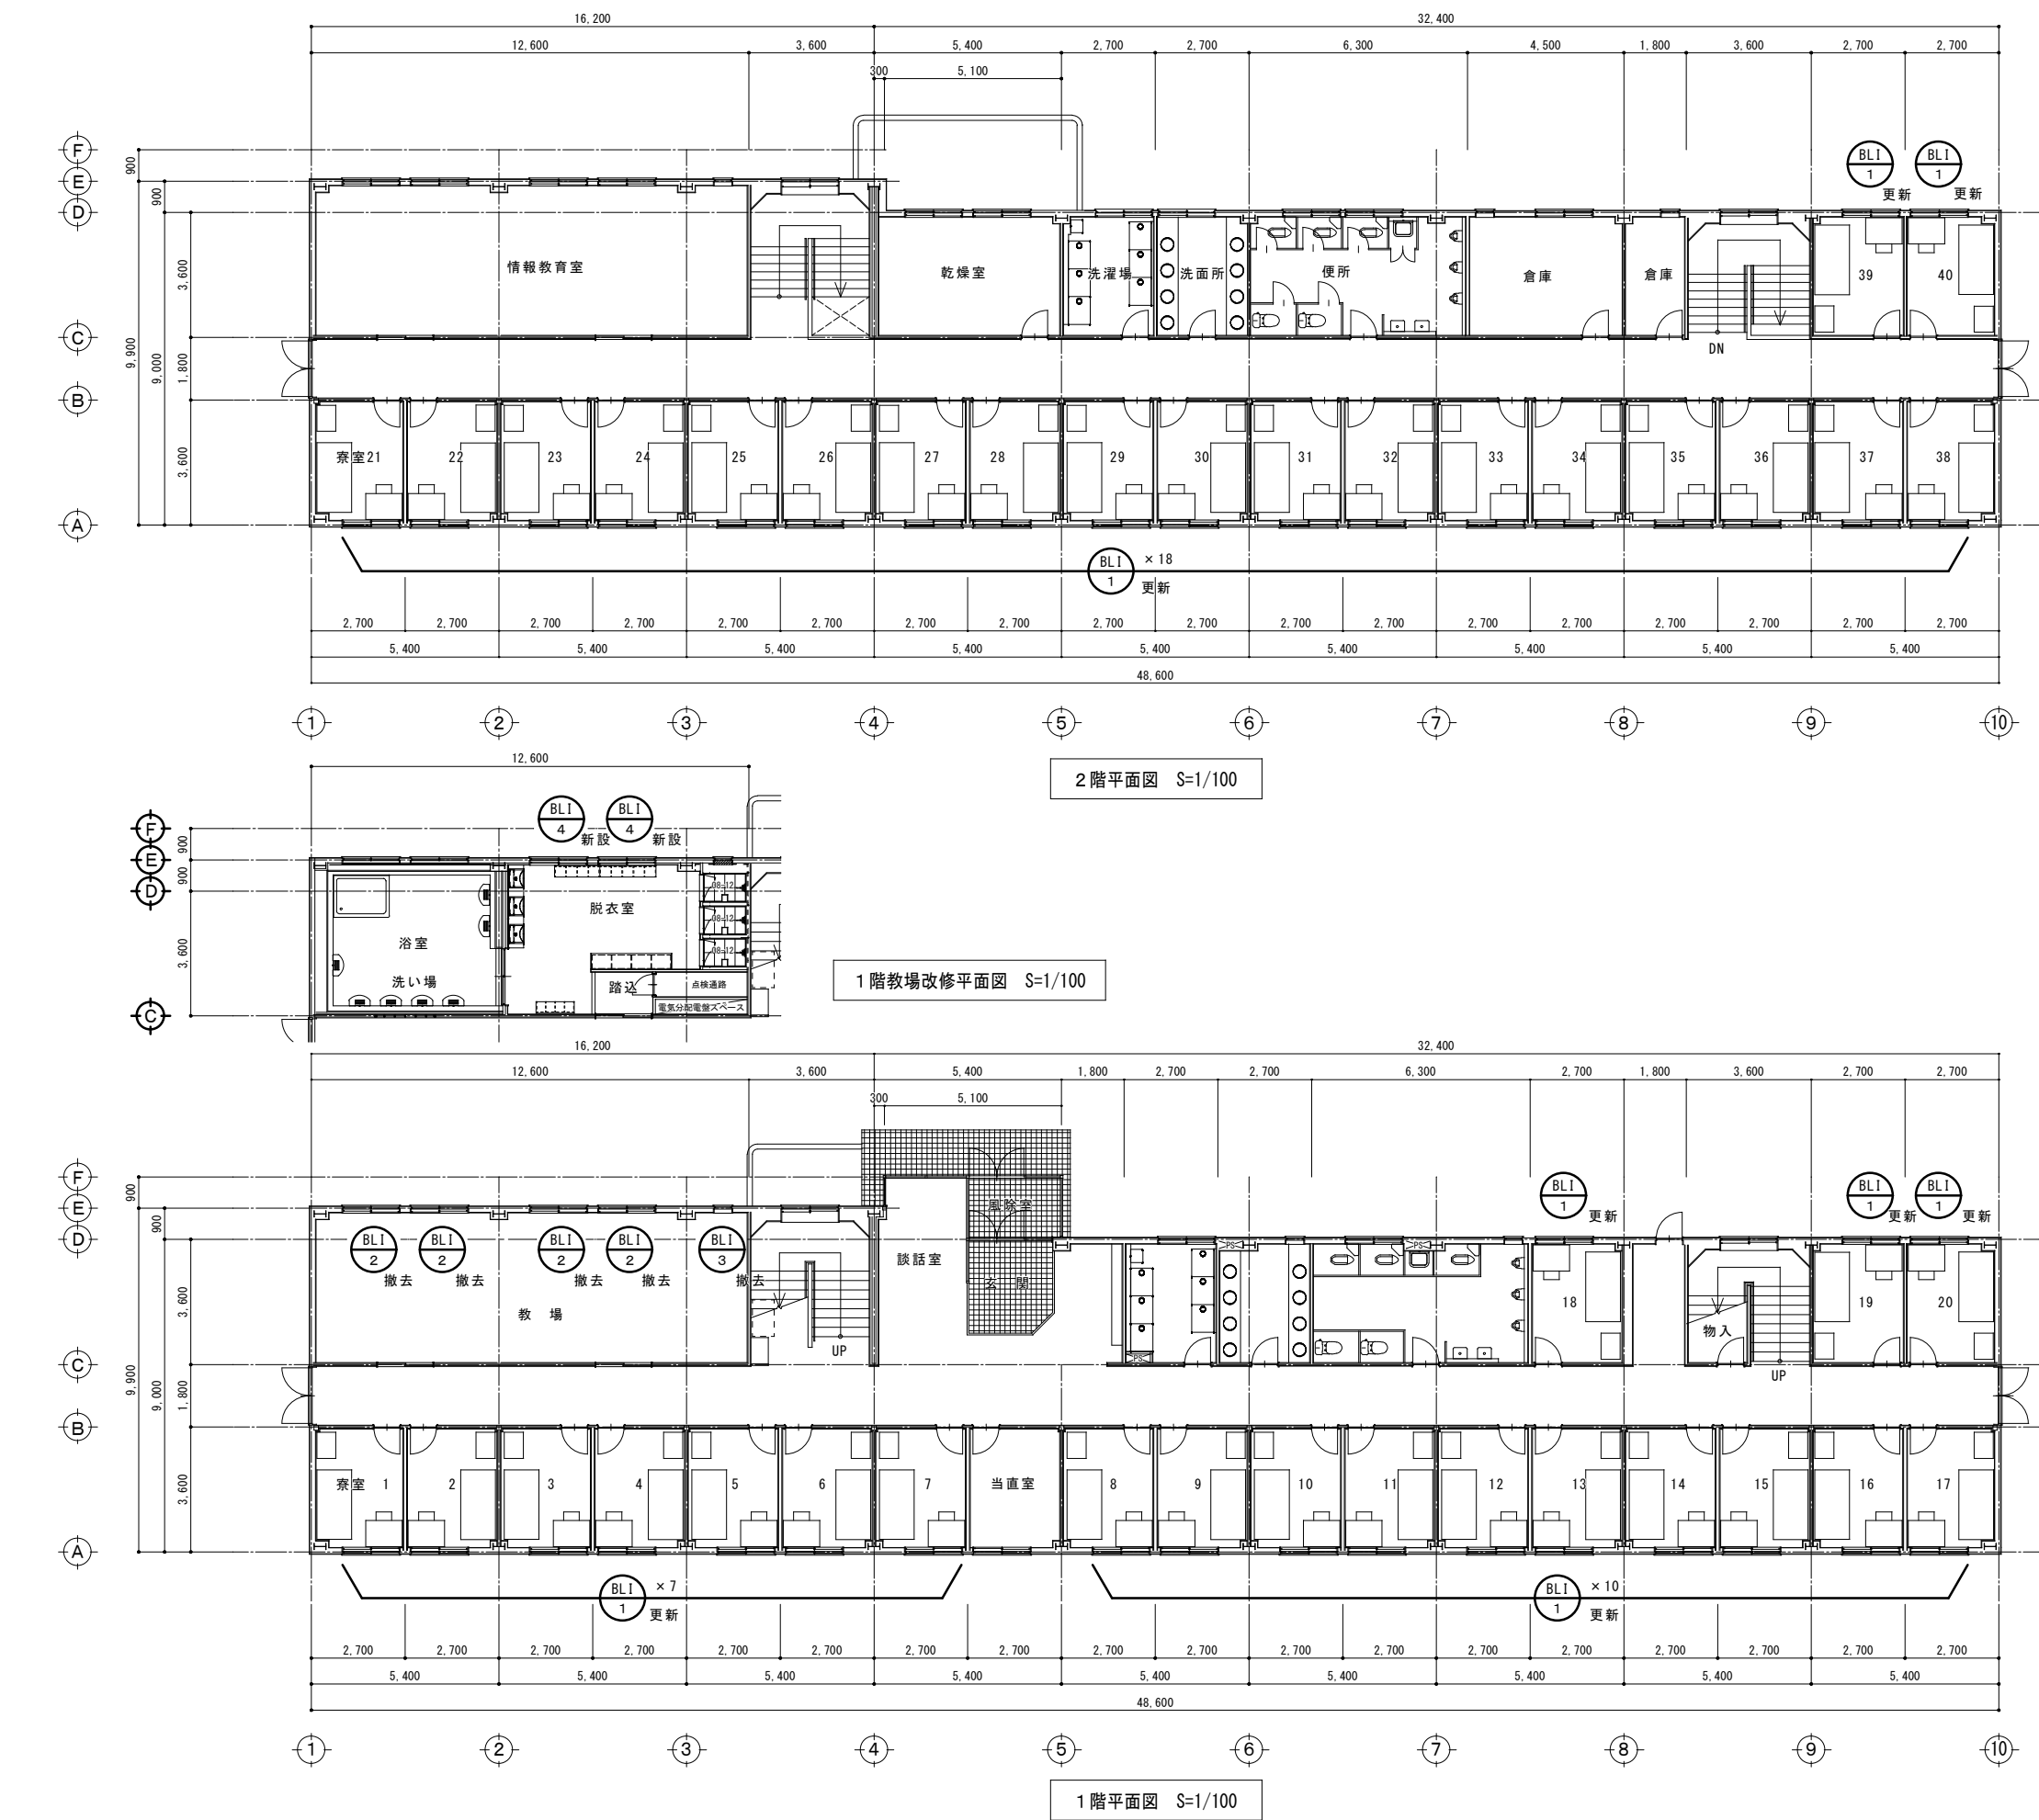

符号・数量	BLI 1 更新 既存撤去 計40か所 更新 計40か所	S=1/50
姿 図		
仕 様	手動式	
材 質	アルミスラット 幅25mm、明色	
金物類	昇降コード、操作コード等 付属品一式、下部振止め取付	

符号・数量	BLI 2 撤去 既存撤去 計4か所	S=1/50
姿 図		
仕 様	手動式	
材 質	アルミスラット 幅25mm	
金物類	昇降コード、操作コード共	

符号・数量	BLI 3 撤去 既存撤去 計1か所	S=1/50
姿 図		
仕 様	手動式	
材 質	アルミスラット 幅25mm	
金物類	昇降コード、操作コード共	

符号・数量	BLI 4 新設 新設 計2か所	S=1/50
姿 図		
仕 様	手動式	遮光タイプ
材 質	樹脂製等 (防災・耐水) スラット 幅50mm、木目模様	
金物類	昇降コード、操作コード等 付属品一式、下部振止め取付	

特記	・			設計年月日 ・	担当	検図	照査	工事名称 岩手県警察学校早池峰寮改修（建築）工事		図面番号 A — 17
	・									
	・									
	・									
								図面名称 1階・2階ブラインド改修図	縮尺 A1 : 1/50、1/100 A3 : 1/100、1/200	